



ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเงินภาคเหนือและภูมิทัศน์โดยรอบ
ภายในศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรม
เครื่องเงินภาคเหนือและภูมิทัศน์โดยรอบภายในศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๔๑,๓๔๐.๒๔
บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาทยี่สิบสี่สตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า ๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วย
งานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชียงใหม่เชื่อถือ
- ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน

คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจกรรมร่วมค้ำดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ำมาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจกรรมร่วมค้ำที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจกรรมร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้ำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจกรรมร่วมค้ำได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมร่วมค้ำนั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ำหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจกรรมร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจกรรมร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจกรรมร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dip.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๒๔๕๓๖๑-๒ ต่อ ๔๓๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุตากุล)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑

ปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๗/๒๕๖๒

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรเครื่องเงินภาคเหนือและภูมิทัศน์โดยรอบภายใน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑
ตามประกาศ จังหวัดเชียงใหม่
ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง
อาคารศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรเครื่องเงินภาคเหนือและภูมิทัศน์โดยรอบภายในศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ ณ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ ๑๕๘ ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
- ๑.๙ ปร.๔
- ๑.๑๐ ปร.๕
- ๑.๑๑ ปร.๖

..... ฯลฯ.....

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาชี้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบ เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ พร้อมจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย ภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับ ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ เสนอราคาให้แก่จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะ กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือ เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของจังหวัด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณา ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป จากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความ แตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกร มการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

- (๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอมั่นใจข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของจังหวัดเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง จังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลลธรรมดา หรือนิตบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นที่แข็งแรงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัดจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๔ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงาน กลุ่มงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงาน กลุ่มงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงาน กลุ่มงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากจังหวัด จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ จังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ

และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่า

งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว



ร่าง
รายละเอียดงานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
สำหรับงานปรับปรุงอาคารศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเงินภาคเหนือ

๑. ความเป็นมา

ด้วยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีความประสงค์ที่จะดำเนินการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง เป็นงานปรับปรุงอาคารโรงงานปฏิบัติการเทคโนโลยี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเงินภาคเหนือในการสืบทอดภูมิปัญญาเครื่องเงิน ซึ่งถือว่าเป็นงานที่มีอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงมายาวนาน ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดให้ดำรงไว้ให้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับหัตถกรรมเครื่องเงินตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการงานหัตถกรรม (Craftsmanship) และผู้ที่สนใจให้มีฝีมือทักษะขั้นสูง สามารถต่อยอด และพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ในอุตสาหกรรมเครื่องเงินไลฟ์สไตล์ในอนาคตได้ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการออกแบบพัฒนาให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องเงินซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานในรูปแบบที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันและตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพ (Potential Market) ที่สำคัญเพื่อสร้างให้เยาวชนรุ่นใหม่เป็นแรงสำคัญในการสืบสานมรดกของประเทศไทยให้อยู่คู่กาลต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อปรับปรุงอาคารโรงงานปฏิบัติการเทคโนโลยี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ ประกอบด้วยห้องสำหรับจัดแสดงนิทรรศการแบบหมุนเวียน ห้องปฏิบัติการเครื่องเงิน ห้องอบความชื้น ห้องสาธิต อีกทั้งยังมีลานจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและงานหัตถกรรมเครื่องเงิน ตามที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลงานการก่อสร้างทั้งหมดมีมาตรฐาน มีคุณภาพ มีสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที เมื่อการปรับปรุงแล้วเสร็จมีความมั่นคงถาวร มีฝีมือการทำงานที่ประณีต ละเอียด และมีความถูกต้องตามหลักวิชาช่าง

๒. เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผู้มาขอรับบริการและติดต่อราชการ

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด


จันทร์สวัสดิ์ กนกวิทย์ สวัสดิ์

ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานในประเภทเดียวกันกับงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้และเป็นสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน) ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับจากวันทำงานแล้วเสร็จถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียวและทำสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรม
เชื่อถือ

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำบริษัท (โดยมีเอกสาร
ประกอบ) ดังนี้

๓.๖.๑ วิศวกรโยธา อย่างน้อย ๑ คน หรือ

๓.๖.๒ สถาปนิก อย่างน้อย ๑ คน

โดยแสดงประวัติผลงานและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบมาประกอบการพิจารณาในวันยื่น
ข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดทำแผนงานการดำเนินงานปรับปรุงอาคารโดยละเอียดแนบมา
พร้อมในวันยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๔. ขอบเขตของงาน

เป็นงานปรับปรุงอาคารของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ อาคารโรงงานปฏิบัติการเทคโนโลยี
เพื่อจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเงินภาคเหนือ งานที่จะต้องดำเนินการประกอบไปด้วย

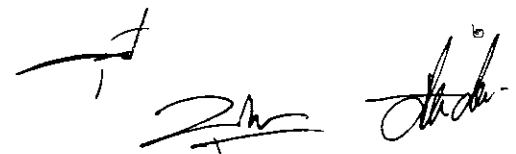
๑.งานโครงสร้างวิศวกรรม

๒.งานสถาปัตยกรรม

๓.งานระบบสุขาภิบาล

๔.งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร

๕.งานระบบปรับอากาศ


ในมโนลักษ์ กุญชร

๖.งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสิ่งทำ

๗.งานครุภัณฑ์จัดซื้อ วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องดังที่ปรากฏในแบบก่อสร้าง และแบบขยาย

รายละเอียดงานปรับปรุงอาคารศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเงินภาคเหนือ

๑.กลุ่มงานที่ ๑

๑.๑ งานโครงสร้างวิศวกรรม

- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. ภายในและภายนอกอาคาร สำหรับวางระบบท่อน้ำ
- งานรื้อถอนเครื่องจักร
- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน
- งานรื้อถอนบานประตูเดิม ชนิดมีวงกบ
- งานรื้อถอนบานประตูกระจก อลูมิเนียม
- งานรื้อถอนบานประตูเหล็ก บานเลื่อน
- งานรื้อถอนบานประตูไม้เดิม ชนิดมีวงกบ
- งานรื้อถอนหน้าต่างบานเกล็ด
- งานรื้อถอนผนังเกล็ดกระแนง
- งานรื้อถอนพื้นและผนังกระเบื้องห้องน้ำ ขนทั้ง
- งานรื้อถอนกระเบื้อง หลังคา ขนทั้ง
- งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า พร้อมสายไฟ รางไฟ โคม ปลั๊ก ของเดิม
- งานรื้อถอนระบบท่อ สุขาภิบาลของเดิม
- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ โถส้วม อ่างล้างมือ โถปัสสาวะ ฯลฯ
- งานเทพื้น ค.ส.ล.

ลักษณะงานในส่วนนี้ ส่วนใหญ่เป็นงานรื้อถอนอุปกรณ์ประกอบอาคารของเดิมออกผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดีใน การรื้อถอนที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ทำการรื้อถอนตามที่ระบุในแบบรายการไม่ทำให้โครงสร้างในส่วนอื่นเสียหาย จากการรื้อถอน และการขุดดิน ผู้รับจ้างต้องจัดทำ Shop Drawing แสดงถึงรายละเอียดวิธีการรื้อถอนให้ผู้ควบคุมงานฯ พิจารณานุมัติก่อนดำเนินการ กรณีงานเทพื้น ค.ส.ล. ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายหลังดำเนินการขุดดิน ต้องทำการเตรียมพื้นที่ โดยการบดอัดดินที่ขุดให้เรียบ แน่น ไม่ทรุดตัวก่อนการปรับระดับด้วยทรายหยาบราดน้ำอัดให้แน่น และการดำเนินติดตั้งบ่อพัก ค.ส.ล., บ่อดักกลิ่น ค.ส.ล. พร้อมฝา ค.ส.ล., ท่อระบายน้ำทิ้ง, ท่อน้ำทิ้งโสโครกจากสุขภัณฑ์, ท่อระบายอากาศ, ติดตั้งวางถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และการเดินระบบน้ำดี ให้แล้วเสร็จ ก่อนการการติดตั้งไม้แบบหล่อสำหรับเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (Wire Mesh $\varnothing$ ๔ mm.@ ๐.๒๐ ม.#)


ชนมสวัสดิ์ คุณะวิชัย

๑.๒ งานสถาปัตยกรรม

๑.๒.๑ งานหลังคา

- มุงแผ่นหลังคาเมทัลชีทเคลือบอลูซิงค์ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๔ มม.พร้อมฉนวน PU
- มุงแผ่นหลังคาเมทัลชีท (แผ่นใส)
- ครอบสัน แผ่นเมทัลชีท
- ครอบข้าง ปิดเชิงชาย แผ่นเมทัลชีท
- ซ่อมโครงหลังคา ทาสีกันสนิมและทาสีน้ำมัน
- ติดตั้งตาข่าย # ๑/๒" x ๑/๒"

จากงานรื้อถอนกระเบื้องหลังคา และทำการขนย้ายออกนอกบริเวณแล้ว ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้

๑.จัดหาตัวอย่างวัสดุแสดงรายละเอียดคุณภาพของวัสดุ สี ขนาด และวิธีการติดตั้งให้ผู้ควบคุมพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ

๒.ผู้รับจ้างต้องจัดทำ Shop Drawing แสดงถึงรายละเอียดการติดตั้ง (Installation), การยึด (Fixed), การป้องกันการรั่วซึมของน้ำ (Watertight) และทำรายการคำนวณต่างๆ เพื่อขออนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนการติดตั้ง

๓.ซ่อมโครงหลังคาเดิมด้วยการขัดทำความสะอาด ทาสีกันสนิม และทาสีน้ำมันตามที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ

๔.ติดตั้งตาข่าย # ๑/๒"x๑/๒" ผลิตจากลวดชุบสังกะสีคุณภาพสูงที่มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดสนิม ทนทานต่อการกัดกร่อนจากสภาพภูมิอากาศ นำมาขึ้นรูปเป็นตะแกรงตา ๔ เหลี่ยมด้วยกระบวนการอาร์คไฟฟ้า โดยเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ ทำให้จุดเชื่อมทุกจุดแน่น ระยะห่างทุกจุดเท่ากัน สม่่าเสมอ ติดตั้งบนโครงหลังคาทั้งหมดก่อนดำเนินการมุงหลังคาเมทัลชีท

๕.หลังคาเมทัลชีท ผลิตจากแผ่นเหล็กเคลือบโลหะผสมระหว่างอลูมิเนียมและสังกะสี (อลูมิเนียม ๕๕ % สังกะสี ๔๓.๔ % และซิลิคอน ๑.๖ %) เคลือบสี โดยมีปริมาณของสารชั้นเคลือบบนแผ่นเหล็กทั้งสองด้านรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร (AZ ๑๕๐) ความแข็งแรง ณ จุดคราก(Minimum Yield Strength) ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ Mpa. หรือ ๕๕๐ Mpa. ตามมาตรฐาน ASTM A๗๙๒ หรือAS๑๓๙๗ (ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๒๒๒๘-๒๕๕๘) กรณีที่เป็นระบบการติดตั้ง ด้วยสกรู (Bolt System) กำหนดให้ใช้สกรูเป็นไปตามมาตรฐาน AS ๓๕๖๖ ไม่ต่ำกว่า Class ๓ (Self-Drilling Screws for Building and Construction) หลังคาเมทัลชีทบุฉนวนพียูโฟม (PU Foam) หรือ โฟมโพลียูรีเทนโฟม (Polyurethane Foam: PU Foam) ซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อน ที่มีลักษณะเป็นพลาสติกเหลวชนิดเทอร์โมเซตติ้ง (Thermosetting) มีจุดหลอมเหลวต่ำ ไม่ดูดซับความชื้นสามารถป้องกันน้ำ และกันความชื้นได้ ลดการแผ่รังสีและการนำความร้อน ความหนาไม่น้อยกว่า ๒๐ มม. ถูกคลุมปิดทับด้วยแผ่นวัสดุ แผ่นพีวีซีซีฟอยล์ เพื่อปกป้องพียูโฟม และทำให้ดูเรียบเนียนสวย


ธนวิมล ภูมิวิทย์

ขั้นตอนการติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็ก

๑. เริ่มมุงหลังคาเหล็ก โดยวางแผ่นหลังคาเหล็กแผ่นแรกลงบนแปหลังคา นิยมเอาด้านข้างของหลังคาเหล็กที่เป็นด้านที่โดยปกติจะใช้ประกบซ้อนทับด้านบน ขีดด้านใดด้านหนึ่งของด้านจั่วของหลังคาทางตอนล่างที่ชายหลังคา

๒. แผ่นหลังคาเหล็กแผ่นแรกนี้ควร ยื่นเลยออกมาจากข้างนอกหลังคาเล็กน้อยประมาณ ๖-๑๐ ซม. หรือพาดพื้นแปตัวท้ายที่อยู่ด้านล่างออกมา เพื่อปกป้องแปหลังคาไม่ให้โดนฝน

๓. ใช้สกรูตัวยาวยิงเข้าที่แนวกกลางของสันลอนหลังคา การยึดแผ่นหลังคาด้วยสกรู จะยิงสกรูยึดหลังคาเหล็กบนสันลอน แบบยิงสัน เว้นสัน บริเวณบนแนวแป ตลอดแนวแผ่นหลังคาเหล็ก ทั้งนี้แนวสันลอนสุดท้ายด้านข้างนั้น ยังไม่ถูกยึดด้วยสกรู รอจนกว่าแผ่นถัดไปจะมาเรียงซ้อนทับบนสันลอนด้านข้างนี้ ให้ได้แนวเสียก่อน แล้วจึงจะถูกยึดตรึงสันลอนของทั้งสองแผ่นด้วยสกรู

๔. การวางแผ่นหลังคาเหล็กแผ่นที่สอง จะวางถัดต่อไปจากแผ่นหลังคาเหล็กแผ่นแรก ซึ่งแผ่นหลังคาเหล็กแผ่นที่สองนี้จะทับไปบนแผ่นแรกหนึ่งสันลอน โดยการวางจะหันเอาสันลอนด้านข้างของแผ่นหลังคาแผ่นที่สอง ประกบไปบนลอนด้านข้างสุดของแผ่นหลังคาเหล็กแผ่นแรก

๕. ในกรณีที่แผ่นหลังคาเหล็กมีห้าสันลอน ต้องยิงแผ่นหลังคาเหล็กด้วยสกรูบริเวณสันหลังคาที่แนวแรก(แนวที่๑) แนวกกลาง(แนวที่๓) และ แนวสันสุดท้าย(แนวที่๕)

๖. การมุงแผ่นหลังคาเหล็กแผ่นที่สาม และแผ่นต่อไปก็ทำในลักษณะเดียวกันการปูแผ่นหลังคาเหล็กแผ่นที่สอง

๗. ในทุกๆระยะ ๕ แผ่น หรือ ทุกระยะ ๔-๕ เมตร ควรทำการตรวจสอบแนวของการเรียงแผ่นหลังคาเหล็กว่าได้แนวหรือไม่ ทั้งนี้ผู้รับจ้างติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็ก อาจจะชิงแนวเชือก หรือ ใช้สายเมตรวัด แล้วใช้ดินสอ ขีดเขียนเพื่อกำหนดตำแหน่งและแนวการจัดเรียงแผ่นในแต่ละช่วง

๘. เมื่อมุงแผ่นหลังคาเหล็กต่อกันไปเรื่อยๆ ไปจนสุด ด้านจั่วอีกด้านหนึ่ง หากแผ่นหลังคาเหล็กยาวเกินออกไป สามารถตัดแต่งส่วนเกินของแผ่นหลังคาเหล็กออกโดยใช้กรรไกรตัดเหล็ก

๙. หากมีการต่อแผ่นหลังคาเหล็กเพื่อให้ยาวออกไปตามแนวลาดเอียง ต้องปูหรือมุงแผ่นหลังคาเหล็กในแนวนอนที่เป็นแนวใหม่ในระดับสูงขึ้นไป การต่อแผ่นหลังคาเหล็กโดยการเริ่มปูหรือมุงแนวใหม่ แผ่นหลังคาเหล็กจำเป็นต้องมีการซ้อนทับกันประมาณ ๑๕-๒๐ ซม แนวการต่อแผ่นหรือการซ้อนทับกับแผ่นหลังคาต้องต่ออยู่บนแนวแปหลังคา และจำเป็นต้องยึดหลังคาเหล็กในแนวต่อแผ่น ด้วยสกรูทุกสันลอน ตั้งแต่สันลอนแรกถึงสันลอนสุดท้าย เพื่อป้องกันลมดี และการไหลย้อนกลับของน้ำฝน

๑๐. หลังจากที่มีมุงแผ่นหลังคาแล้ว การปิดรอยต่อ การต่อมุม การหลบมุม หรือช่องว่างต่างๆ ด้วยการติดตั้งแผ่นครอบหรือแผ่นแฟลชซิง Flashing Metal Sheet เพื่อป้องกันน้ำฝนรั่วซึม เช่น ฝนครอบจั่วและครอบมุม

-ห้ามใช้ไฟเบอร์ตัดแผ่นหลังคาเด็ดขาด เนื่องจากสะเก็ดหรือฝุ่นโลหะที่เกิดจากการตัดรวมทั้งความร้อนจากการตัดจะทำลายสีของแผ่นหลังคาได้


จิณห์สิทธิ์ อภิวัฒน์

-การเดินทางบนแผ่นหลังคา จะต้องก้าวเท้าลงที่ท้องลอนเสมอและพยายามเดินให้ไถลแปรมากที่สุด จะต้องตรวจสอบความฉาก และองศาของโครงหลังคาเสมอ ถ้าหากผิดพลาดจะต้องแก้ไขโครงหลังคาให้ถูกต้อง

-เมื่อเสร็จการติดตั้งแล้ว จะต้องกวาดเศษวัสดุ หรือเศษโลหะที่เกิดจากการติดตั้งจากหลังคาให้หมด เนื่องจากเศษโลหะจะเกิดสนิมทำให้เกิดรอยเปื้อนบนแผ่นหลังคา

-รอยขีดข่วนเล็กน้อยสามารถซ่อมโดยสีที่แนะนำจากตัวแทนจำหน่าย สำหรับการเจาะสกรูชนิดที่ทำให้เกิดรูบนแผ่นสามารถซ่อมได้โดยใช้ดอกรีเว้ทอุดไว้ และป้ายทับด้วยซิลิโคน

-ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องระยะเวลาตั้งแต่ ๒ ปี ขึ้นไป

-หลังการติดตั้ง จะต้องมีการทดสอบการรั่วซึมของหลังคา โดยการฉีดน้ำ หากมีการรั่วซึมผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้เรียบร้อยโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น

-ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดหลังคาให้ปราศจากสิ่งสกปรกและเศษวัสดุต่าง ๆ ทั้งบนหลังคาและรางน้ำให้สะอาดเรียบร้อย

๑.๒.๒ งานฝ้าเพดาน

-งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ๔ มม. มีฟอล์ย ฉาบเรียบ โครงเคร่าสังกะสี

-ฝ้าชายคาระแนง ไฟเบอร์ซีเมนต์ (ภายนอก) โครงเคร่า เหล็ก ๑"x๒"

ขั้นตอนการติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด C- ๑ และฝ้าชายคาระแนง ไฟเบอร์ซีเมนต์ (ภายนอก) C- ๔ ดำเนินการดังนี้

๑.ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างที่มีฝีมือประณีต เพื่อประกอบและติดตั้งงานนี้ และจะต้องทำตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตวัสดุนั้นๆ การประกอบและติดตั้งจะต้องให้ได้ดังได้ฉาก และถูกต้องตามหลักวิชาการช่างที่ดี เมื่อติดตั้งฝ้าเสร็จแล้วจะต้องได้ระดับเสมอกัน

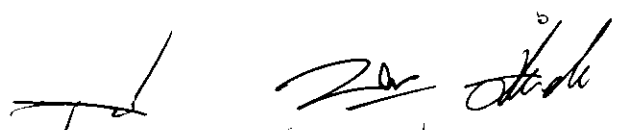
๒.หากฝ้าเพดานต้องการยึดห้อยลงมาจากส่วนของอาคาร โครงจะต้องหิ้วยึดติดกับท้องพื้นหรือคานโดยตรง ห้ามหิ้วกับท่อน้ำ ท่อลมปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในฝ้าเพดานนั้น ถ้าแนวโครงคร่าวต้องอยู่ใต้สิ่งที่จะบุดังกล่าว ให้วางเหล็กฉากขนาดที่สามารถรับน้ำหนักของฝ้าเพดานยาวพ้นอุปกรณ์ออกไป แล้วหักขึ้นไปยึดกับโครงสร้างของอาคารให้มั่นคงแล้วจึงยึดโครงคร่าวกับเหล็กฉากนั้น

๓.ผู้รับจ้าง จะต้องตรวจแบบก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานฝ้าเพดาน เพื่อเตรียมโครงสร้างสำหรับยึดดวงโคม อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ หัวจ่ายระบบปรับอากาศ และประสานงานกับส่วนเกี่ยวข้องก่อนให้เรียบร้อย

๔.หากฝ้าเพดานต่ำกว่าจุดยึดได้ท้องพื้นหรือใต้ท้องคานเกินกว่า ๘๐ ซม. ให้ผู้รับจ้างเสริมโครงกลางช่วงความสูงกันแกว่งข้าง โดยจะต้องทำรายการคำนวณ และแบบขยายเสนอให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนดำเนินการติดตั้ง

๕.การยึดแผ่นยิปซัมบอร์ดกับโครงคร่าว ให้ใช้สกรูเกลียวยึดทุกระยะไม่เกิน ๓๐ ซม. ขึ้นส่งหัวสกรูให้จมลงในแผ่นเล็กน้อย เมื่อติดแผ่นเสร็จให้อุดหัวสกรู และใช้แถบผ้าฉาบยิปซัมปิดทับแล้วฉาบให้เรียบเสมอกันอีกครั้ง

๖.หลังติดแผ่นยิปซัมบอร์ดแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ไม้บรรทัดยาว ๒ ม. ทาบท้องฝ้าระยะห่างที่ปลายไม้บรรทัดจะต้องไม่มากกว่า ๕ มม. ทุกจุดมีฉะนั้นจะต้องรื้อทำใหม่


ชนมสวัสดิ์ คุณวุฒิ

๗.ในกรณีที่เป็น จะต้องเตรียมช่องสำหรับเปิดผ้าเพดาน สำหรับซ่อมแซมระบบท่อ ระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ผู้รับจ้างจะต้องทำช่องสำหรับเปิดขนาดไม่เล็กกว่า ๖๐ x ๖๐ ซม. โดยใช้วัสดุชนิดเดียวกับผ้าเพดานให้เรียบร้อย

๘.ความสูงของผ้าเพดาน ให้ถือตามระบุในแบบ แต่อาจเปลี่ยนแปลงระดับได้เล็กน้อย ตามคำแนะนำของสถาปนิก

๙.การเข้ามุมเพดานยิบซั่มบอร์ด ให้ใช้ฉากสังกะสี (Corner Bead) ปิดทับแผ่นยิบซั่มบอร์ด ก่อนฉาบปิดให้เรียบร้อย

ชนิดและคุณภาพของวัสดุ

๑. แผ่นยิบซั่มบอร์ด

-ให้ใช้แผ่นผ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด ขนาดความหนาตามที่ระบุในแบบ หากไม่ได้ระบุให้ใช้ขนาดความหนา ๙ มม. ผลิตภัณฑ์ มอก. ๒๑๙-๒๕๒๔ ของ ตราช้าง TG, ตราAGP, ตรายีปรอด หรือเทียบเท่า

-แผ่นยิบซั่มบอร์ดที่ใช้กับห้องน้ำหรือส่วนที่ติดต่อกับภายนอก ให้ใช้ชนิดทนความชื้น

-รอยต่อระหว่างแผ่นยิบซั่มบอร์ดต้องต่อชนกันและทำรอยต่อเรียบด้วยการปิดด้วยแถบใยตลอดแนวรอยต่อ และฉาบด้วยผงยิบซั่มให้เรียบเสมอกัน ชัดด้วยกระดาษทรายก่อนจะทำผิวอื่นต่อไป

๒. โครงคร่าว

-ให้ใช้โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระบบ Hot Dip Galvanize มีความหนา ๐.๕๕ มม. (เบอร์ ๒๔) ทั้งตัวหลักและตัวซอย โครงคร่าวแขวนอยู่ได้ด้วยเหล็กฉากปรับระดับ Expansion Bolt ระยะห่างไม่เกิน ๑.๐๐ ม. ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ มอก.๘๖๓-๒๕๓๒ ของ Decem, ตราช้าง TG, ตรายีปรอด หรือเทียบเท่า

-การติดตั้งและรอยต่อของคร่าวและชิ้นส่วนอื่นๆ ให้ถือตามกรรมวิธีติดตั้งของบริษัทผู้ผลิต

-โครงคร่าวผ้า ให้ใช้ระยะแบ่ง # ๐.๔๐x๑.๒๐ ม.

-ผ้าเพดานบริเวณใดที่แบบระบุให้ติดตั้งไฟแสงสว่าง (รางซ่อนไฟ) ชนิดไฟLED RIBBON และโคมไฟเรียบเสมอผ้า และขนาดของโคมดังกล่าวใหญ่กว่าระยะแบ่งโครงคร่าว ผู้รับจ้างต้องปรับระยะแบ่งของโครงคร่าวทั้งพื้นที่ให้สอดคล้องกับไฟฟ้านั้น หรือเปลี่ยนแผ่นยิบซั่มบอร์ด เป็นขนาดความหนา ๑๒ มม. แทนการปรับระยะขอบผ้าเพดาน (รางซ่อนไฟ) ให้ปิดทับด้วยบัวไม้สำเร็จรูปย้อมสี

-หากมีการขยายระยะโครงคร่าวในแนวหนึ่ง จะต้องหดรยะแนวที่ตั้งฉากกันนั้นลง เพื่อชดเชยกันให้สมดุล โดยจะต้องเสนอผู้ควบคุมงานอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการติดตั้ง

๓.ผ้าขายการะแนง ไฟเบอร์ซีเมนต์ (ภายนอก) โครงคร่าวเหล็ก ๑"x ๒"

-ใช้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ๐.๘ มม. x ๑๐ ซม. ไฟเบอร์ซีเมนต์ ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็ก ๑"x ๒" โครงเหล็กต้องหนา ๓.๒ มม. ทาสีกันสนิมแล้ว โดยโครงคร่าวหลักห่างกันไม่เกิน ๖๐ ซม. และซอยห่างกัน ๔๐ ซม. ก่อนติดตั้งควรมีตาข่ายกันแมลง

๑.๒.๓ งานผนัง-ฝ้าผนัง

-งานปุกระเบื้องผนัง ๘"x๘" ห้องน้ำ

-งานผนังฉาบปูนเรียบ


ชนม์สวัสดิ์ คุกรักษ์

- งานผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา ๑๐ มม. กรงสองด้านโครงคร่าวเหล็ก @ ๕๐ ซม.
- คานค้ำผนัง โครงเหล็ก ๒" x ๔" กรุดัดด้วย MDF
- งานผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา ๘ มม. กรุด้านเดียวฉาบเรียบ โครงคร่าวสังกะสี
- งานก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น
- งานผนังด้านหน้า (โครงเหล็กเชื่อมตามแบบ ช่องสี่เหลี่ยม) เหล็กแผ่นเรียบค้ำกว้าง ๔"

หนา ๔ มม.

ซิลิโคน

- งานผนังกระจกใสเทมเปอร์ หนา ๑๐ มม. เจียขอบกระจกเรียบด้านต่อชน พร้อมยาแนว

- งานอลูมิเนียมคิ้วลอยเท ๒" หนา ๑.๕ มม. สีดำ ขอบรอบกระจก

- เสาเอ็น-ทับหลัง ค.ส.ล. วงกบ ประตู หน้าต่าง

-งานปูกระเบื้องผนัง ๘" x ๘" ห้องน้ำ หลังการรื้อถอนพื้นและผนังกระเบื้องห้องน้ำ ให้ดำเนินการฉาบปูนผนังห้องน้ำให้ได้ระดับแนวตั้งและฉากของผนังแต่ละห้องปรับระดับของผนังให้มีความเสมอเท่ากันทั้งผืนก่อนการฉาบผิวจะวางท่อ งานระบบที่ต้องฝังในผนังทั้งระบบประปาและระบบไฟฟ้า รวมทั้งบล็อกปลั๊กสวิตช์ไฟต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนการฉาบปิดผิว เพราะหากทำหลังจากงานฉาบแล้ว จะต้องสกัดผนังทำให้ผิวผนังเป็นรอยและไม่เรียบร้อย และปูนฉาบผิวควรใช้ปูนที่ใช้สำหรับงานฉาบโดยเฉพาะ เพราะจะมีคุณสมบัติแห้งและแข็งตัวช้ากว่าปูนโครงสร้าง เพราะถ้าเป็นปูนประเภทอื่น ผิวงานฉาบจะแตกร้าวได้ง่าย โดยทั่วไปความหนาของปูนฉาบจะเฉลี่ยอยู่ที่ ๑.๕ - ๒.๕ ซม. ในขณะที่ปูนฉาบผนังกำลังเซตตัว เราจะสร้างพื้นผิวให้เกิดรอยขรุขระจะทำให้กระเบื้องติดได้แน่นและทนทาน งานปูกระเบื้องผนังควรทำก่อนงานปูพื้น ควรหาแนวตั้งและฉากของผนังห้องและไล่การปูจากบนลงล่าง ที่สำคัญต้องรักษาแนวการปูให้ได้ระดับเท่ากัน โดยการตีเส้นกำหนดแนวการปู ควรมีการทำ SHOP DRAWING แสดงแนวเศษกระเบื้อง จะทำให้งานจบได้เรียบ ร้อยสวยงาม ที่สำคัญต้องเลือกใช้ปูนกาวให้ถูกชนิดกับคุณสมบัติของกระเบื้องเพื่อคุณภาพงานที่คงทน เมื่อปูกระเบื้องผนังเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะต้องทิ้งให้ซีเมนต์แห้งอย่างน้อย ๒๔ ชม. แล้วจึงยาแนวโดยปาดตามแนวเฉียงกับร่องกระเบื้อง เพื่อให้ตัวยาแนวลงร่องอย่างสม่ำเสมอ เมื่อยาแนวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ควรที่จะต้องทิ้งพื้นที่ดังกล่าวไว้ ๑ อาทิตย์ก่อนการใช้งาน โดยทำความสะอาดกระเบื้องหลังจากปูผนังเสร็จแล้ว ๒๔-๓๖ ชั่วโมง และหลังจากผนังกระเบื้องแห้ง ทำการเช็ดผิวของกระเบื้องผนังอีกครั้งด้วยผ้าสะอาด

-งานผนังฉาบปูนเรียบ เป็นงานฉาบปูนเรียบในส่วนดังนี้

- ฉาบปูนเรียบผนังห้องน้ำชาย-หญิง หลังการรื้อถอนผนังกระเบื้องทั้งหมด

- ฉาบปูนเรียบผนังห้องปฏิบัติงานบริเวณเคาร์เตอร์พื้นที่จัดงานชั้นเล็ก

-ฉาบปูนเรียบบริเวณเสาและคานหลังการรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนของเดิม รื้อถอนบานประตูเดิมชนิดมีวงกบ รื้อถอนบานประตูกระจกอลูมิเนียม รื้อถอนบานประตูเหล็กบานเลื่อน รื้อถอนบานประตูม้วนเดิมชนิดมีวงกบ รื้อถอนหน้าต่างบานเกล็ดชนิดมีวงกบเหล็ก และรื้อถอนผนังบล็อกกระบายอากาศ ให้ทำการก่ออิฐ เอนทับหลัง ค.ส.ล. ฉาบปูนเรียบ เพื่อดำเนินการติดตั้งประตูและหน้าต่างตามแบบกำหนด

-งานผนังไฟเบอร์ซีเมนต์หนา ๑๐ มม. โครงคร่าวเหล็กกล่อง ๒" x ๔" หนา ๒.๓ มม. กรงผนังไฟเบอร์ซีเมนต์หนา ๑๐ มม. สองด้านใช้สำหรับเป็นส่วนจัดแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและนิทรรศการฯ ทำการเชื่อมโครงคร่าวเหล็กกล่อง ๒" x ๔" ให้ใช้ระยะแบ่ง # ๐.๕๐ x ๖๐ ซม. สูง ๓.๐๐ ม. ยึดกับพื้นโดยการเชื่อมเหล็กฉาก


จันทิมา คุนทวี

๒" x ๒" x ๑๐ ซม. บริเวณเชิงปลายผนังช่วงละ @ ๑.๐๐ ม. ทั้ง ๒ ด้าน เจาะรูเหล็กฉากสำหรับยึดโครงผนังกับ พื้นคอนกรีตด้วยพุกเหล็ก ST ขูบ DARCOMAX (ขูดากั) ที่ใช้ติดตั้งวัตถุที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง เพราะมีแวนสปริงป้องกันการคลายตัวของสลักเกลียวตัวเมีย ผิวของบล็อกจะขยายตัวยึดติดแน่นกับรูคอนกรีต พร้อมทำสีกันสนิมโครงคร่าวเหล็กกล่องฯ ก่อนกรุไฟเบอร์ซีเมนต์หนา ๑๐ มม. ยึดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เข้ากับโครงเหล็กด้วย สกรูเกลียวปลายสว่าน ๓๒ มม. ระยะห่างของสกรูเกลียว ๒๐๐ มม. โดยห่างจากขอบแผ่น ๑๒ มม. และห่างจากมุมแผ่น ๕๐ มม. สกรูเกลียวจะถูกฝังไว้ในบอร์ดประมาณ ๑ มม. ไม่เจาะรูบอร์ดโดยใช้ไขควง การกรุไฟเบอร์ซีเมนต์สองด้านแบบไม่เว้นร่อง การฉาบเรียบบริเวณรอยต่อให้ทำสีรองพื้นปูนเก่าบริเวณแนวรอยฉาบก่อนฉาบ และฉาบด้วยปูนฉาบรอยต่อสมาร์ทพลาสเตอร์ทั้งหมดสามครั้ง ในครั้งแรกฉาบกว้าง ๑๕๐ มม. แล้วปิดทับด้วย เทปผ้าดิบกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๕ ซม. แล้วจึงฉาบทับบางๆอีกรอบปล่อยรอให้แห้งแล้วจึงฉาบทับครั้งที่สองกว้าง ๒๐๐ มม. ปล่อยรอให้แห้งแล้วจึงฉาบทับครั้งที่สามกว้าง ๒๘๐ มม. เป็นครั้งสุดท้ายปล่อยรอให้แห้งแล้วขัดด้วย กระดาษทรายเบอร์ ๓ สุดท้ายทำด้วยสีรองพื้นปูนเก่า ทับทั้งผืนก่อนทาสีจริงตามที่กำหนด

-คานค้ำผนัง โครงเหล็ก ๒" x ๔" กรุติดด้วย MDF ติดตั้งสำหรับค้ำยันผนังจัดแสดงนิทรรศการกรุ ตกแต่งโครงเหล็ก ๒" x ๔" ติดด้านข้างด้วยแผ่น MDF ตามแบบกำหนด เป็นอุปกรณ์ค้ำผนังไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ สองด้านสูง ๓.๐๐ ม. ที่ใช้เป็นผนังสำหรับจัดแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและนิทรรศการฯ โดยใช้เหล็กกล่อง ๒"x ๔" หนา ๓.๒ มม. เชื่อมพุกเหล็กหนา ๕ มม. ทั้ง ๒ ด้าน สำหรับยึดระหว่างผนังกับเสา ค.ส.ล. ของอาคารฯ ทำสีกันสนิมก่อนกรุตกแต่งเหล็กกล่อง ๒"x ๔" ด้วยแผ่นMDF หนา ๑๕ มม. ตามแบบ ทำสีพ่นสีดำ พร้อมติดตั้งดาวไลท์ LED ตามแบบกำหนด

-งานผนังไฟเบอร์ซีเมนต์หนา ๘ มม.กรุด้านเดียวฉาบเรียบ โครงคร่าวสังกะสี เป็นผนังตกแต่งในส่วน ของผนังทิศตะวันตก ตกแต่งเสมอแนวเสาและแนวคานคสล.ของเดิม ให้ใช้โครงคร่าวเหล็ก(โครงกลวงในซ์ สำหรับผนัง) ขูบสังกะสีระบบ Hot Dip Galvanize มีความหนา ๐.๕๕ มม. (เบอร์๒๔) ทั้งตัวหลักและตัวขอย (ตัวหลักกรุด้วยขนาด ๗๖ x ๒๘ มม. [U๗๖], ตัวขอยรูปตัวซีขนาด ๗๔ x ๔๕(๔๗) มม. [C๗๔]) ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ มอก.๘๖๓-๒๕๓๒ ของ Decem, ตราช้าง TG, ตราอีโปรค หรือเทียบเท่า ส่วนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็น ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนผสมของใยหิน และผลิตด้วยเทคโนโลยี Firm & Flex หรืออย่างน้อยต้องผลิตตาม มาตรฐานของ มอก.๑๔๒๗-๒๕๔๐ ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ซิลิกาและเส้นใยเซลลูโลส ชนิดพิเศษ ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงเหนียว ทนทานและยืดหยุ่น ยึดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เข้ากับโครง เหล็กด้วยสกรูเกลียวปลายแหลม ๒๓ มม. ระยะห่างของสกรูเกลียว ๒๐๐ มม. โดยห่างจากขอบแผ่น ๑๒ มม. และห่างจากมุมแผ่น ๕๐ มม. สกรูเกลียวจะถูกฝังไว้ในบอร์ดประมาณ ๑ มม. ไม่เจาะรูบอร์ดโดยใช้ไขควง กรุ ด้านเดียวแบบไม่เว้นร่อง การฉาบเรียบบริเวณรอยต่อให้ทำสีรองพื้นปูนเก่าบริเวณแนวรอยฉาบก่อนฉาบ และ ฉาบด้วยปูนฉาบรอยต่อสมาร์ทพลาสเตอร์ ทั้งหมดสามครั้ง ในครั้งแรกฉาบกว้าง ๑๕๐ มม. แล้วปิดทับด้วยเทป ผ้าดิบกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๕ ซม.แล้ว จึงฉาบทับบางๆอีกรอบปล่อยรอให้แห้งแล้วจึงฉาบทับครั้งที่สองกว้าง ๒๐๐ มม. ปล่อยรอให้แห้งแล้วจึงฉาบทับครั้งที่สามกว้าง ๒๘๐ มม. เป็นครั้งสุดท้ายปล่อยรอให้แห้งแล้วขัดด้วย กระดาษทรายเบอร์ ๓ สุดท้ายทำด้วยสีรองพื้นปูนเก่า ทับทั้งผืนก่อนทาสีจริงตามที่กำหนด

-งานก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น เป็นผนังในส่วนของห้องอบผลิตภัณฑ์เครื่องเงินด้วยความชื้น(ต้องการเก็บ ความชื้นสำหรับการอบแห้งเครื่องเงิน) ก่ออิฐครึ่งแผ่น อิฐมอญทั่วไปจะมีขนาดกว้างประมาณ ๖.๐-๖.๕ ซม. ยาวประมาณ ๑๔-๑๖ ซม. และหนาประมาณ ๒.๕-๓.๐ ซม. ในการก่ออิฐครึ่งแผ่นจะวางด้านยาวของแผ่นอิฐ


ชนันท์ ฤทธิ์
กฤษณ์

มอญตามความยาวของผนัง ก่อสุดชนพื้นชั้นบน รตน้ำอิฐ หรือแช่น้ำอิฐก่อนการก่อ เพื่อให้อิฐมีการดูดน้ำระดับหนึ่ง ป้องกันการแย่งน้ำจากเนื้อปูนเมื่อนำไปก่อ ข้อควรระวังคือ ไม่ควรใช้อิฐที่เปียกชุ่มมาก่อโดยทันที ให้ทิ้งไว้ให้ผิวอิฐหมาด แต่มีความชื้นอยู่ด้านใน เริ่มก่อจากมุมเสาด้านล่าง ด้านใดด้านหนึ่งก่อน โดยที่ชั้นแรกของการก่อให้รองรับด้วยปูนหนาประมาณ ๑.๕-๒ เซนติเมตร สลับเป็นชั้นบันไดขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยชั้นปูนก่อทุกชั้นให้มีความหนาประมาณ ๑.๕ - ๒ ซม. และควรกระทุ้งก้อนอิฐเบา ๆ ให้มีการยึดเกาะระหว่างอิฐแต่ละก้อน และปาดเนื้อปูนที่ล้นออกด้านข้าง นำกลับไปใช้ก่อต่อไปได้ เมื่อปูนใกล้แห้งให้เช็ดข้างอิฐมอญให้สะอาด และทำการก่ออิฐ ทำเสาเอ็น-ทับหลัง ค.ส.ล. วงกบ ประตู หน้าต่าง พร้อมฉาบปูนเรียบ บริเวณที่จะทำการติดตั้งประตู หน้าต่างใหม่ตามแบบกำหนด

-งานผนังด้านหน้า (โครงเหล็กเชื่อมตามแบบ ช่องสี่เหลี่ยม)เหล็กแผ่นเรียบดากกว้าง ๔ นิ้ว หนา ๔ มม.

เป็นลักษณะงานตกแต่งอาคารภายนอกให้มีลักษณะคล้ายงานโครงจักสานเป็นภาพลักษณ์ของอาคาร โดยใช้เหล็กแบน (Flat Bar) ๔ นิ้ว หนา ๔ มม. ทำการเชื่อมประกอบขึ้นรูปผนังโครงเหล็กด้านหน้าตามแบบ ซึ่งเหล็กแบนที่ใช้ มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม ผืนผ้ายาว นิยมใช้สำหรับงานเชื่อม ทำเหล็กดัด มีหลายขนาดให้เลือกทนแรงยึดพับได้ดี ผู้รับจ้างจะต้องทำแบบขยายเพื่อแสดงรายละเอียด และวิธีการทำงานตามที่คุณควบคุมงานแนะนำ เพื่อให้การทำงานและควบคุมงานถูกต้อง วัสดุที่นำมาใช้งานต้องอยู่ในสภาพที่ดีใหม่จากโรงงาน คงรูปตามเทคนิคที่เสนอไม่มีการบิดงอหรือสิ่งสกปรกอื่นใด อันมีผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างเหล็กได้ การตัดเฉือนตัดด้วยไฟ สกัด และกัดทะลุต้องกระทำอย่างละเอียดประณีต การเชื่อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน AWS สำหรับเชื่อมในงานก่อสร้างอาคารผิวหน้าที่จะทำการเชื่อมจะต้องสะอาดปราศจากสะเก็ดร่อน ตะกรัน สนิม ไขมัน และวัสดุแปลกปลอมอื่นๆ ที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อการเชื่อมได้ ในระหว่างที่เชื่อมจะต้องยึดส่วนที่เชื่อมติดกันให้แน่นเพื่อให้ผิวแนบสนิท สามารถหาสีอุดได้โดยง่าย หากสามารถปฏิบัติได้ ให้พยายามเชื่อมในตำแหน่งราบ ในการเชื่อมแบบชน จะต้องเชื่อมในลักษณะที่จะให้ได้รับการเตรียมผิวรอยต่อให้สมบูรณ์ ชิ้นส่วนที่จะต่อเชื่อมแบบทาบจะต้องวางให้ชิดกันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และไม่ว่ากรณีใดจะต้องห่างกันไม่เกิน ๖ มม. ช่องเชื่อมจะต้องให้ช่องเชื่อมที่มีความชำนาญเท่านั้น รอยเชื่อมที่มีตำหนิหรือขาด และความต่อเนื่องไม่ได้ตามที่กำหนดไว้ต้องตัดออก หรือเติมโลหะเชื่อมเข้าไปอีกตามความเห็นของคุณควบคุมงาน การป้องกันสนิมและทาสี ชิ้นส่วนของโครงสร้างเหล็กรูปพรรณทุกชนิด ตลอดจนโครงสร้างจะต้องทาสีป้องกันสนิมด้วยกรรมวิธีที่ผู้ผลิตแนะนำ ส่วนของรอยต่อโดยการเชื่อม จะต้องลอกคราบตะกรันออก ทำความสะอาดคราบน้ำมัน ส่วนสกปรกต่างๆ และขัดด้วยแปรงลวดให้เห็นเนื้อเหล็กก่อนทาสีป้องกันสนิม สีรองพื้นป้องกันสนิมชนิด EPOXY ตามที่กำหนดไว้ในหมวดทาสี เหล็กงานโครงจักสานที่เป็นภาพลักษณ์ของอาคารทั้งหมดที่มองเห็น ให้ทาสีทับหน้าด้วยสีทอง ตามที่แบบกำหนด

-งานผนังกระจกใสเทมเปอร์ หนา ๑๐ มม. เจียขอบกระจกเรียบด้านต่อชน พร้อมยาแนวซิลิโคน เป็น

ผนังกระจกอาคารด้านหน้าทั้งด้านและหัวมุมอาคารในส่วน window show ใช้กระจกใสหนา ๑๐ มม. อบ TEMPERED เป็นกระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Tempered Safety Glass) คือ กระจกที่มีการผลิตโดยนำกระจก Clear Float Glass มาอบความร้อนอีกครั้ง เมื่อกระจกอ่อนตัวแล้วทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็วโดยการเป่าลมเย็นทั้ง ๒ ด้าน ซึ่งทำให้กระจกประเภทนี้ สามารถรับแรงดึงและดัดงอได้มากกว่ากระจก Clear Float Glass ที่ความหนาเท่ากันได้ ๕-๑๐ เท่า ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งให้ถูกต้องตามรายละเอียด พร้อมอุปกรณ์ที่แบบได้ระบุไว้ งานนั้นสมบูรณ์เรียบร้อยพร้อมใช้งานจริงต่อไป


จ.น.ส.ร.ด. ด.ท.น.น.

-งานอลูมิเนียมคิ้วลอยเท ๒ นิ้ว (ตัวใหญ่) หนา ๑.๕ มม. สีดำ ขอบรอบกระจก เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับช่วยรับการติดตั้งผนังกระจกใสเทมเปอร์หนา ๑๐ มม. งานอลูมิเนียมทั้งหมดจะต้องติดตั้งโดยผู้ชำนาญโดยเฉพาะ ก่อนติดตั้งอลูมิเนียมคิ้วลอยเท จะต้องตกแต่งผนังอิฐ เสา และคานให้เรียบรอยได้ดิ่ง ได้ฉากถูกต้อง ตามหลักวิชาช่างที่ดีก่อน ตะปูเกลียวสำหรับยึดงานอลูมิเนียมกับปูน จะต้องใช้ร่วมกับพุกที่ทำด้วยไนลอนระยะยึดจะต้องไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. การยึดต้องมั่นคงแข็งแรง ตะปูเกลียวที่ใช้ทั้งหมดให้ใช้ชนิดสแตนเลส รอยต่ออลูมิเนียมคิ้วลอยเท ทั้งภายในภายนอกส่วนที่แนบติดกับปูนคอนกรีตหรือวัสดุอื่นใด จะต้องอุดด้วยผลิตภัณฑ์ซิลิโคนสำหรับกระจกโครงสร้างอาคาร ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกรรมวิธีของผู้ผลิตวัสดุยาแนวอย่างเคร่งครัด โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองแล้วแต่ว่าจะแนบให้เรียบรอย ขนาดของรอยต่อจะต้องกว้างไม่น้อยกว่า ๖ มม. แต่ไม่เกิน ๑๐ มม. เมื่อประกอบกระจกเข้ากรอบอลูมิเนียมคิ้วลอยเทเรียบร้อยแล้วให้อัดด้วย Polyethylene Backer Rod แล้วอุดด้วยยาแนวซิลิโคนเพื่อป้องกันน้ำทั้ง ๒ ด้าน

-เสาเอ็น-ทับหลัง คสล. รวบก ประตู หน้าต่าง มาตรฐานงานเสาเอ็น-คานทับหลังต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า ๑๐ ซม. และมีความกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างผนังก่ออิฐ แต่เสาเอ็นคานทับหลังดั้งเดิมเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมด้วยเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ มม. จำนวน ๒ เส้น และมีเหล็กปลอกเป็นเหล็กขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ มม. ทุกระยะ ๒๐ ซม. โดยเหล็กเสริมของเสา เอ็น-คานทับหลังจะต้องเจาะยึดกับโครงสร้างด้วยพุกเหล็กที่ใช้กับคอนกรีต คอนกรีตที่จะหล่อเสาเอ็น-คานทับหลังจะเป็นคอนกรีตที่ใช้ หินขนาดเล็ก เพื่อให้ง่ายต่อการเทคอนกรีตซึ่งใช้อัตราส่วนผสม ๑:๒:๔ โดยปริมาตร (ปูน:ทราย:หิน) สำหรับซีเมนต์ที่ใช้ผสมทำเสาเอ็น-คาน ทับหลังเราสามารถใช้อิฐกลีซีเมนต์ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ ๑ เช่น ปูนตราเสือ นกอินทรียี่ห้อ TPI ยี่ห้อ ภูเขา

๑.๒.๔ งานผิวพื้น

-พื้นปูนทรายขัดมันผสมน้ำยากันซึม

-ปูพื้นลามิเนต

-งานปูกระเบื้องเซรามิก ๑๒" x ๑๒" พื้นห้องน้ำ

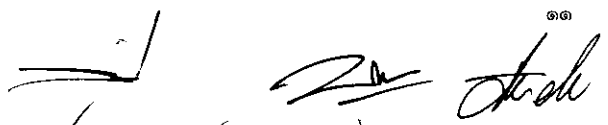
-งานปูแผ่นทางเดิน ห้องอบด้วยความชื้น

-พื้นผิว EPOXY เคลือบพื้นคอนกรีต หนา ๒ มม.(EPOXY COATING)

-พื้นผิวทรายล้าง

-พื้นปูนทรายขัดมันผสมน้ำยากันซึม เป็นการทำการปรับระดับพื้นเดิม โดยทำความสะอาดผิวพื้นกำจัดวัสดุที่ไม่ต้องการออก เช่น กากปูน เศษวัสดุ แล้วทำการล้างให้สะอาดทั่วบริเวณ วางแนวเทพื้นทำระดับเอียงลาด โดยจะต้องไม่เป็นแอ่งน้ำขัง ก่อนเทพื้นทรายทำระดับ ให้ลาดน้ำจนชุ่มแล้วจึงทำปูนทำระดับไม่น้อยกว่า ๕ ซม. การเทพื้นปรับระดับควรผสมน้ำยากันซึม เพื่อป้องกันความชื้นซึมขึ้นมา ใช้ปูนซีเมนต์แต่งผิวหน้าและขัดมันเรียบสนิท ทั้งปูนไว้นั้นแข็งตัวและแห้งแล้วบ่มโดยการราดน้ำให้ชุ่มตลอดเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน ผิวซีเมนต์ถ้าอยู่ภายนอกอาคารหรือบริเวณที่เปียกน้ำได้ให้แต่งระดับปูนทรายผสมน้ำยากันซึมให้มีความเอียงลงตามรูระบายน้ำ น้ำยากันซึมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Sika , Impermo หรือคุณภาพเทียบเท่า

-ปูไม้พื้นลามิเนต ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบสภาพความพร้อมของผิวพื้น โดยให้ทำความสะอาดด้วยการใช้เครื่องดูดฝุ่น อย่าให้มีเม็ดหิน หรือวัสดุใดๆอยู่บนพื้นถ้าเป็นพื้นผิวปูน ต้องมีลักษณะขัดเรียบ ระดับต่างกันไม่เกิน ๕ มม. ถ้าระดับต่างกันมาให้แก้ไขโดยปรับระดับด้วยปูน, เจียร์หรือสกัดส่วนนูนออก การตรวจสอบความชื้นของพื้นที่ปู โดยพื้นที่ห้องควรมีความชื้นไม่เกิน ๘% โดยใช้เครื่องวัดความชื้นบริเวณพื้นที่ปู กรณี


ช.น.ส.วิรัตน์ ก.น.น.น. ๑๑

ต้องการให้พื้นปูนแห้งเร็วควรใช้ Spot-light หรือใช้ปูนฉาบสำเร็จชนิดแห้งเร็ว กรณีเทพื้นทรายปรับหน้าพื้น คอนกรีตควรทิ้งช่วงเวลา ๓-๔ สัปดาห์ ปูผิวชั้นแรกด้วย PE โฟม โดยให้ด้านที่เป็นพลาสติกอยู่ด้านล่างสัมผัสพื้น และปิดรอยต่อด้วยเทปขาว ห้ามให้เกยกันเด็ดขาด ตรวจสอบการเปิด-ปิดประตู เมื่อปูพื้นเสร็จแล้วประตูต้อง ห่างจากพื้นปูประมาณ ๒๐ มม. (ต้องทำประตูให้เสร็จก่อนปูพื้นเสร็จ) เริ่มต้นปูต้องเริ่มจากซ้ายไปขวา การ ประกอบแผ่นที่ ๒ เข้ากับแผ่นแรก โดยเอียงประมาณ ๔๕ องศา แล้วกดลงเพื่อให้ไม้เข้าล็อก การปูต่อพื้น


๒ แถวแรกให้เป็นเส้นตรง และแถวที่ ๑ และแถวที่ ๒ ต้องเหลื่อมกันอย่างน้อย ๓๐ ซม. สลับกันไปโดยตลอด พื้น ไม้สำเร็จรูปหรือพื้นไม้ลามิเนต ให้ใช้ขนาดไม่เล็กกว่า ๘ x ๑๙๐ x ๑๒๐๐ มิลลิเมตร รับประกันคุณภาพไม่น้อย กว่า ๑๐ ปี ไม้พื้นลามิเนต ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง คุณภาพตามมาตรฐานยุโรป EN๑๓๓๒๙ เพื่อการใช้งาน ทั้งในประเทศและส่งออก โดยใช้กรรมวิธีนำไม้มาบดละเอียดจนเป็นเส้นใยแล้วนำมาผสมเรซิน อัดด้วยความร้อน และแรงดันสูง จนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า HDF Board (High Density Fiberboard) ซึ่งทนต่อแรงกดทับ เป็น พื้นไม้ที่แข็งแรง มีความทนทานสูง สามารถป้องกันแมลงต่างๆ จึงหมดปัญหาเรื่องไม้พองหรือบิดตัว ทั้งยังมีการ เคลือบผิวหน้าด้วย Overlay Film ป้องกันการขีดขีด และแรงกดกระแทกทุกชนิด สีไม่ซีดจาง ทำความสะอาด ได้ง่าย ลวดลายและสีของพื้นเป็นภาพถ่ายลายไม้เสมือนจริง บัวเชิงผนัง หากมีได้ระบุในแบบ ให้ใช้ชนิดเดียวกัน กับพื้นไม้ขนาด ๒๕ x ๑๐๐ x ๒๐๐๐ มิลลิเมตร (๑x๔ นิ้ว)

-งานปูกระเบื้องเซรามิก ๑๒" x ๑๒" พื้นห้องน้ำ พื้นที่จะปูกระเบื้องพื้น จะต้องแห้งไม่มีความชื้น หากเป็นพื้นหรือผนังคอนกรีตนั้น พื้นที่จะปูกระเบื้องพื้นได้ต้องทิ้งไว้ ให้แห้งหลังการเทพื้นหรือฉาบแล้วอย่างน้อยเป็นเวลา ๒-๓ สัปดาห์ จนแน่ใจว่าพื้นไม่มีความชื้นแล้ว จึงเริ่มลงมือปูกระเบื้องพื้นได้ เพราะหากพื้นที่ปู กระเบื้องพื้น มีความชื้นอยู่จะมีผล ทำให้แรงยึดกันระหว่างพื้นและวัสดุปูพื้นอ่อนลง สำหรับพื้นที่ชั้นล่างที่อยู่ติด พื้นดิน ควรรองพื้นด้วยแผ่นพลาสติก และปูนซีเมนต์ผสมทราย ที่จะทำการเทพื้นปรับระดับควรผสมน้ำยากันซึม เพื่อป้องกันความชื้นซึมขึ้นมาตามร่องยาแนว หรือผิวของกระเบื้อง ในการปูกระเบื้องนั้น ควรเว้นร่องประมาณ ๑-๓ มม. เพื่อป้องกันปัญหาการโก่งแอ่นหลังจากการปูและใช้งาน ในการปูกระเบื้องในปัจจุบันนี้มีวัสดุประสาน อยู่สองชนิดใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ ใช้กาวยาซีเมนต์ หรือปูนซีเมนต์ตามอัตราส่วน ในการปูพื้นกระเบื้องใหม่ แนะนำให้ ใช้ปูนกาวยาซีเมนต์ เนื่องจากมีความแข็งแรงทนทาน สามารถยึดเกาะได้ดีรวมทั้งสะดวก รวดเร็วกว่า เมื่อปู กระเบื้องพื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องทิ้งให้ซีเมนต์แห้งอย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง แล้วจึงยาแนวโดยปาดตามแนว เียงกับร่องกระเบื้องพื้น เพื่อให้ตัวยาแนวลงร่องอย่างสม่ำเสมอ เมื่อยาแนวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ควรที่จะต้องทิ้ง พื้นที่ดังกล่าวไว้ ๑ อาทิตย์ก่อนการใช้งาน โดยทำความสะอาดกระเบื้องหลังจากปูพื้นเสร็จแล้ว ๒๔-๓๖ ชั่วโมง และหลังจากพื้นกระเบื้องแห้ง ทำการเช็ดผิวของกระเบื้องอีกครั้งด้วยผ้าสะอาด

-งานปูแผ่นทางเดิน หออบด้วยความชื้น ที่ต้องแช่อยู่ในน้ำ ให้น้ำไหลผ่าน และเก็บสะสมความชื้นได้ ผลิตจากคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน ทั้งส่วนผสมและคุณภาพวัตถุดิบ ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย เครื่องจักรมี กำลังอัดสูง คอนกรีตจึงอัดแน่นเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้แข็งแรง ทนทานรับน้ำหนักได้เทียบเท่ากับพื้นคอนกรีต คอนกรีตเนื้อแน่น แข็งแรง ไม่แตกร้าว ไม่บิ่น สีของผิวหน้าสม่ำเสมอ คอนกรีตบล็อกผิวสีปูน ขนาด ๓๐ x ๓๐ ซม. ความหนา ๖ ซม.

-พื้นผิว EPOXY เคลือบพื้นคอนกรีต (EPOXY COATING) ผู้รับจ้างต้องทำการเตรียมพื้นผิวต้องเป็น พื้นขัดมัน เรียบได้ระดับปราศจากความชื้น และรอยแตกร้าว ผิวงานต้องให้สะอาดปราศจากคราบน้ำมัน สิ่งสกปรกฝุ่นผง และสารอื่นๆ ผิวที่มีสิ่งแปลกปลอม รอยแตกร้าวหรือรู โดยหากจำเป็นต้องใช้สารเคมีทำความสะอาด

๑๒


จิทธิพร


จิทธิพร


จิทธิพร

สะอาด หรือใช้เครื่องมือปรับแต่ง ขจัดเกล็ดหรือสารอื่นๆที่อาจติดอยู่บนผิวคอนกรีตก่อนการเคลือบเพื่อการยึดติดที่ดี เริ่มชั้นแรกด้วยสีรองพื้นอีพ็อกซี ให้ทาสีรองพื้น ๑ เทียว และทิ้งระยะเวลาในการเช็ดตัวอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง ก่อนลงระบบสีชั้นที่สองหลังจากสีรองพื้นแล้วทำระบบสีเทปหน้า (Epoxy Self-leveling) สีเคลือบอีพ็อกซี เมื่อแผ่นฟิล์มแห้งมีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. หรือตามที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง และทนทานต่ออุณหภูมิได้ถึง ๘๐ องศาเซลเซียส ชั้นสุดท้ายทำระบบสีทาหน้า (Epoxy Coating) แบบสารเคลือบพื้นชนิดไม่มีสารละลายแบบองค์ประกอบคู่ ความหนาไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ไมครอน

-**พื้นผิวทรายล้าง** เป็นพื้นบริเวณด้านนอกอาคารศูนย์อนุรักษ์ฯ พื้นผิวทรายล้างเป็นการนำทราย มาผสมกับปูนซีเมนต์ขาวแล้วนำมาปูพื้น แล้วทำการล้างคราบซีเมนต์ออก เพื่อเผยให้เห็นผิวสัมผัสของหินธรรมชาติ สามารถเลือกขนาดหินได้ตามต้องการ โดยเบอร์หินยิ่งมากขนาดหินยิ่งเล็ก ซึ่งปกติแล้วถ้านำมาใช้สำหรับงานพื้นจะอยู่ที่เบอร์ ๕ พื้นผิวทรายล้างควรมีเส้นแบ่งพื้นที่ที่ทำจากวัสดุทองเหลือง อลูมิเนียม หรือพีวีซี (PVC) เพราะเวลาเกิดรอยร้าวมันจะเกิดตามเส้นที่แบ่งไว้ เวลาซ่อมแซมก็จะซ่อมเฉพาะบริเวณที่เสียหายตามพื้นที่ที่แบ่งไว้

๑.๒.๖ งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์

- ประตู D๑ บานสวิงคู่
- ประตู D๒ บานสวิงคู่
- ประตู D๓ บานเลื่อนแขวนเดี่ยว พร้อมผนังกระจกติดตาย
- ประตู D๔ บานเลื่อนแขวน พร้อมผนังกระจกติดตาย
- ประตู D๕ พีวีซี
- ประตู D๖ พร้อมผนังกัน บานเปิด
- หน้าต่าง บานเกล็ด ติดตายอลูมิเนียม ห้องน้ำ

ข้อกำหนด

งานในหมวดนี้รวมถึงการติดตั้งประตู-หน้าต่าง ไม้ อลูมิเนียม กระจก และประตูพีวีซี และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังที่ปรากฏในแบบก่อสร้าง และแบบขยายรายละเอียดเพิ่มเติมโดยที่

๑. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบชนิดของวัสดุ ขนาดและแนวระยะต่างๆให้แน่นอนทั้งในแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม โครงสร้าง และวิศวกรรมระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับส่วนอื่นๆให้เรียบร้อย พร้อมจัดทำ Shop Drawing เพื่อยืนยันขออนุมัติต่อผู้ควบคุมงานก่อนดำเนินการทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดตามที่ผู้ควบคุมงานเห็นสมควรหรือดังต่อไปนี้

- แบบแปลน รูปด้าน รูปตัด แสดงระยะที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อการดำเนินการ
- แบบขยายการติดตั้ง บริเวณขอบ มุม รอยต่อ การชนผนังและหรือโครงสร้างของอาคาร

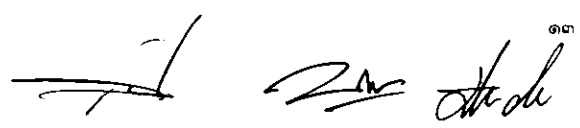
๒. ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างวัสดุ พร้อมรายละเอียดคุณสมบัติที่สำคัญ (Data Sheet) ขออนุมัติการติดตั้งของบริษัทผู้ผลิต (Manufacture Specification) ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนทำการสั่งซื้อ

๓. ผู้รับจ้างต้องทำการวัด และการตรวจสอบสถานที่จริงบริเวณที่จะดำเนินการเพื่อความถูกต้องของขนาดและระยะติดตั้งตามจริง ก่อนดำเนินการทำ Shop Drawing

๔. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุแรงงานที่มีฝีมือและความชำนาญและอุปกรณ์อื่นที่มีคุณภาพในการติดตั้ง

๕. ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันมิให้ส่วนที่ทำการตกแต่งแล้วชำรุดเสียหาย เปรอะเปื้อน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการดำเนินงานของผู้รับจ้าง และต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบทันที

๖. ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงาน มีสิทธิเข้าตรวจสอบคุณภาพได้ตลอดเวลาในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง


ชนพรวิมล ภูมิวิมล

วัสดุ

๑. ประตู – หน้าต่างไม้

๑.๑ วงกบไม้

-ให้ใช้ไม้ตะเคียนทอง ยกเว้นระบุในแบบก่อสร้างเป็นพิเศษ ขนาดตามระบุในแบบก่อสร้างในกรณีไม่ได้ระบุไว้แน่นอนในแบบ ให้ใช้ ขนาด ๒" x ๔" วงกบประตูมีบั้งใบสูง ๑๐ มม. กว้างเท่ากับ ความหนาของบานประตู หรือตามระบุในแบบ

-ต้องทา ๑ ครั้ง ด้วยแชลแล็คขาว สำหรับวงกบที่ต้องทำผิวด้วยแลคเกอร์หรือวานิช และต้องทา

๑ ครั้ง ด้วยน้ำมันเคลือบแข็ง

๑.๒ บานไม้

-บานประตู ไม้จริง หากมิได้ระบุในแบบ ให้ประกอบมาจากโรงงานโดยให้ใช้ไม้สักที่ผ่านการอบแห้งแล้ว เนื้อไม้ปราศจาก ตา กระพี้ ไม่มีรอยแตกบิ่น หรือร้าว การประกอบให้เข้าเดือยยึดด้วยพุกไม้ หากต้องการเจาะช่องกระจก ช่องเกล็ดไม้ หรือมีขนาดไม่ได้มาตรฐาน ให้สั่งทำพิเศษ โดยรอบบานและช่องเจาะจะต้องใช้ไม้สักขนาดไม่เล็กกว่า ๑ ๑/๔" x ๔" ลูกฟักไม้สัก เมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีความหนา รวมของบานไม้ต่ำกว่า ๓๕ มม.(หรือตามที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง) สีและรูปแบบตามที่คุณออกแบบกำหนด หรือทาด้วยสีน้ำมันทั้งหมด ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น โดยการทาสีให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามหมวดงานสี การติดตั้งอุปกรณ์ เช่น กุญแจ ลูกบิด ขอรับ ขอสับ ติดตั้ง และทดสอบจนใช้การได้ดี อุปกรณ์ต่างๆ หากเกิดการชำรุดอันเนื่องมาจากการติดตั้งผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนใหม่ทันที

๒. ประตู – หน้าต่าง อลูมิเนียม

๒.๑ คุณสมบัติของอลูมิเนียม

-กำลังของอลูมิเนียม (STRENGTH OF ALUMINIUM) เนื่ออลูมิเนียมที่ใช้ จะต้องเป็นALLOY ชนิดที่มีคุณภาพเทียบเท่า มอก. ๒๘๔-๒๕๓๐ ประเภท ๗/๖๐๖๓-T๕ หรือ ๕๐S ขึ้นรูป ซึ่งมีคุณภาพเหมาะสมกับงานสถาปัตยกรรม และต้องมีขนาดหน้าตัดตามที่ระบุไว้ในแบบ

-ผิวของอลูมิเนียม (ALUMINIUM SURFACE) อลูมิเนียมที่ใช้ทั้งหมดจะต้องมีผิวเป็นโนไดซ์ สีธรรมชาติ (NATURAL ANODIZE) หรือสีผิวอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบ และความหนาของผิวที่ชุบจะต้องไม่ต่ำกว่า ๑๕ MICRON โดยต้องมีหนังสือรับรองความหนาของ ANODIC FILM และระบบการชุบเป็นลายลักษณ์อักษรจากโรงงานผู้ผลิต


๒.๒ ขนาดและความหนาของอลูมิเนียม

อลูมิเนียมที่ใช้ขนาด รูปร่าง และความหนาต้องถูกต้องตามแบบหรือได้ตามขนาดมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และผู้รับจ้างต้องทำแบบขยาย (SHOP DRAWING) และต้องทำตัวอย่างหน้าตัด (Section) ของส่วนต่างๆ ที่จะใช้ติดตั้งเสนอให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อน จึงสามารถลงมือทำการติดตั้ง ได้ โดยเฉพาะระบบ CURTAIN WALL ก่อนดำเนินการ

- อลูมิเนียมที่ใช้ในอาคาร สำหรับขนาด และความหนาของหน้าตัดอลูมิเนียมทุกชิ้นของ ประตู-หน้าต่าง ที่ติดตั้งทั่วไปภายในอาคารจะต้องได้ความหนาไม่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ดังนี้ (ถือเอาความหนาของขอบรอบรูปของหน้าตัดอลูมิเนียม ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดในรูปแบบและรายการ)

ช่องแสง หรือกรอบติดตาย ความหนาไม่ต่ำกว่า ๒.๐ มม. ใช้กรอบอลูมิเนียมขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๔ x ๑๐๐ มม.

ประตู – หน้าต่าง ชนิดบานเลื่อน ความหนาไม่ต่ำกว่า ๑.๕ มม.บานประตูสวิง ความหนา


๑๔

๑๔
๑๔

ไม่ต่ำกว่า ๒.๐ มม. ใช้กรอบอลูมิเนียมขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๕ x ๔๕ มม. กรอบบานหน้าต่าง ชนิดยูเนียนความหนา ไม่ต่ำกว่า ๑.๘ มม.อลูมิเนียมตัวประกอบต่างๆ ความหนาไม่ต่ำกว่า ๑.๐ มม. วงกบให้ใช้ขนาด ๑ ๓/๔" x ๔" ความหนาไม่ต่ำกว่า ๑.๘ มม. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายการแบบ แสดงหน้าตัด พร้อมทั้งความหนาของอลูมิเนียม และความหนาของกระจกที่ติดตั้งให้เหมาะสมในแต่ละส่วนของอาคาร ให้ผู้ออกแบบพิจารณา
หมายเหตุ : ความหนาของอลูมิเนียมที่กำหนดให้นี้ เป็นความหนาขั้นต่ำที่ยอมให้ หากมีความจำเป็นที่ต้องการ คำนวณและออกแบบหน้าตัด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการคำนวณ และผลการคำนวณแสดงให้เห็นว่า ความหนาของอลูมิเนียมจำเป็นต้องหนากว่าที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและจะถือเป็นข้ออ้างในการต่อสัญญาไม่ได้

๒.๓ อุปกรณ์ประกอบของอลูมิเนียม (ACCESSORIES OF ALUMINIUM)

-Door Closer สำหรับประตูบานสวิง ใช้ชนิดฝังในวงกบและบานกรอบตอนบน (Over Type Door Closer) แบบเปิดค้าง ๙๐ องศา และเปิดได้ ๒ ทาง

-กุญแจสำหรับประตูบานสวิง เป็นชนิดMaximum Security ชนิดเปิดได้ด้วยกุญแจ ๒ ด้าน หรือเปิดด้วยกุญแจด้านเดียว ตามที่กำหนดในแบบ

-กลอนสำหรับประตูบานสวิง ใช้ชนิดฝังในกรอบบาน

-มือจับสำหรับประตูใช้ชนิดที่ติดตั้งบนกรอบบาน

-ลูกล้อสำหรับประตูบานเลื่อน ฝังในตัวของบาน ให้ใช้ลูกล้อคู่(๑ ชุดมีลูกล้อ ๒ ตัว) สำหรับ ประตูบานเลื่อน ลูกล้อจะต้องเป็นในลอนชนิดที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ โดยใช้รุ่นที่เหมาะสมกับขนาดน้ำหนัก ของบานเลื่อน และแต่งให้เรียบร้อย ทั้งภายในและภายนอก บานเลื่อนทุกบานให้ใส่สีกหลาดยาวตลอดแนวเลื่อน และสำหรับประตูบานเลื่อนทุกบาน ให้ใช้ประตูบานเลื่อนชนิดแขวน

-สกรู และพุก (SCREWS) ส่วนประกอบต่างๆ ของประตูอลูมิเนียม เช่น สกรูยึดวงกบ และ ตัวบาน ส่วนที่มองเห็นได้ให้ใช้สกรูชนิดที่เป็น STAINLESS STEEL ส่วนที่ไม่อาจมองเห็นได้ให้ใช้สกรูโลหะชุบ CAD PLATED สกรูที่ยึดติดกับส่วนที่ไม่ใช่ไม้ หรือวัสดุที่เป็นโลหะ หรือกำแพงคอนกรีต เสาคอนกรีต กำแพง หรือผนัง ก่ออิฐเป็นต้น ตะปูควงหรือสกรูที่ขัน ต้องใช้ร่วมกับพุก PLASTIC

-อุปกรณ์ประกอบอื่น (OTHERS) ยางใส่กระจกทั้งหมดให้ใช้ชนิด NEOPRENE ส่วนที่เป็น บานเปิดชนกับวงกบหรือชนกับบานเปิดอื่น ตามแนวตั้งให้ใส่สีกหลาด (WOVEN POLYPILE WEATHERSEAL) โดยเลือกใช้ขนาดและแบบให้เหมาะสม และได้รับการอนุมัติจากผู้ออกแบบ สำหรับประตู - หน้าต่างอลูมิเนียมที่ ติดกับภายนอกจะต้องใช้เส้นสีกหลาดประเภทที่เสริมแผ่น POLYURETHANE ตรงกลางหากไม่ได้ระบุไว้ในแบบ

๓. กระจก กระจกโฟลตสีใส (Tinted Float Glass) คุณภาพเทียบเท่า มอก.๑๓๔๔-๒๕๔๑ ความ หนา ๖ มม. หรือตามระบุในแบบก่อสร้าง กระจกติดตายบริเวณประตูใช้หนา ๕ มม. กระจกบานเกล็ดใช้หนา ๕ มม.

๔. ประตู พี วี ซี บานประตูพีวีซี สำเร็จรูปชั้นเดียวไร้รอยต่อ ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๑๐๑๓-๒๕๓๓ พร้อมวงกบผลิตด้วย PVC ชนิดพิเศษ ผิวหน้าเรียบทั้งสองด้านพันเคลือบด้วยสารเทอร์โม พลาสติกยูรีเทนป้องกันเชื้อราและคราบสกปรก มีความแข็งแรงคงทนต่อการผุกร่อน ไม่บวมน้ำ ให้ใช้วงกบ พี วี ซี ที่มีลักษณะเป็นรูปกลาง ตรงช่องพับใบเสริมใส่ พี วี ซี ยาวตลอดแนว ความหนาบานประตู ๓๕ มม. หรือตาม ที่ ระบุในแบบ บานพับทำด้วยเหล็กสเตนเลสเกรด ๓๐๔ และได้รับ มอก.๗๕๙-๒๕๓๑ กลอนประตู ทำด้วยเหล็ก สเตนเลส เกรด ๓๐๔


ชนันสรัด ๑๕
กนก ๑๕

๑.๒.๗ งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์

- โถส้วมชักโครก นั้งราบ
- อ่างล้างมือแบบแขวนผนัง รวมก๊อกน้ำแบบกดหยุดอัตโนมัติ
- อ่างล้างมือแบบฝัง รวมก๊อกน้ำแบบกดหยุดอัตโนมัติ
- โถปัสสาวะชาย พร้อมก๊อกชนิดก้านปิด
- สายฉีดชำระ
- ที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส
- ราวแขวนผ้า สแตนเลส
- ฝักบัวอาบน้ำพร้อมก๊อกชนิดก้านปิด
- ตะแกรงทองเหลืองชุบโครมเมียม มีฝาครอบดักกลิ่น
- กระจกแบบติดผนัง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๐ ซม.
- ก๊อกน้ำเดี่ยว
- STOP VALVE
- แผงกันสำเร็จรูป สแตนเลส ๘๐ x ๔๐ ซม.

ข้อกำหนด

งานในหมวดนี้รวมถึงสำหรับงานติดตั้งสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ห้องน้ำ อุปกรณ์ประกอบ และงานอื่นๆ พร้อมการทดสอบ ดังที่ปรากฏในแบบก่อสร้าง และแบบขยายรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ออกแบบโดยที่

๑. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบชนิดของวัสดุ ขนาด และแนวระยะต่างๆให้แน่นอนทั้งในแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง และวิศวกรรมระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับส่วนอื่นๆให้เรียบร้อย พร้อมกับการจัดทำ Shop Drawing เพื่อยืนยันขออนุมัติต่อผู้ควบคุมงานก่อนดำเนินการทุกครั้งโดยมีรายละเอียดตามที่ผู้ควบคุมงานเห็นสมควรหรือดังต่อไปนี้

- แบบแปลน รูปด้าน รูปตัด แสดงระยะที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อการดำเนินการ
- แบบขยายรายละเอียดการยึด ห้อยแขวน กับผนังและหรือโครงสร้างอาคาร
- แบบขยายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำแหน่งติดตั้ง อุปกรณ์งานระบบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

๒. ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างวัสดุ พร้อมรายละเอียดคุณสมบัติที่สำคัญ (Data Sheet) รายละเอียดข้อกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ข้อมูลทางเทคนิค ข้อเสนอแนะการติดตั้ง ของบริษัทผู้ผลิต (Manufacture Specification) ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนทำการสั่งซื้อ กรณีวัสดุมีการระบุในแบบก่อสร้างว่า "เลือกสีและลายภายหลัง" ให้ผู้รับจ้างจัดส่งตัวอย่างวัสดุอย่างน้อย ๑ ชุด พร้อมรายละเอียดสี และหรือลาย และหรือลักษณะพื้นผิว ให้ผู้ควบคุมงานและ ผู้ออกแบบ อนุมัติก่อนทำการสั่งซื้อ

๓. ผู้รับจ้างต้องทำการวัด และการตรวจสอบสถานที่จริงบริเวณที่จะดำเนินการเพื่อความถูกต้องของขนาดและระยะติดตั้งตามจริง ก่อนดำเนินการทำ Shop Drawing

๔. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุแรงงานที่มีฝีมือและความชำนาญ และอุปกรณ์อื่นที่มีคุณภาพในการติดตั้ง

๑๖


ชื่อ-นามสกุล ๑๗ มี ๒๕

๕. ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันมิให้ส่วนที่ทำการตกแต่งแล้วชำรุดเสียหาย เปราะเปื้อน หรือมีตำหนิโดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการดำเนินงานของผู้รับจ้าง และต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบทันที

๖. หากงานส่วนใดไม่ได้คุณภาพตามที่อนุมัติแนบตัวอย่าง เจ้าของโครงการ ผู้ควบคุมงานหรือผู้ออกแบบ มีสิทธิสั่งแก้ไขตามความเหมาะสมและผู้รับจ้างต้องดำเนินการใหม่ให้เรียบร้อย โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้เอง

๗. ผู้ควบคุมงาน มีสิทธิเข้าตรวจสอบคุณภาพได้ตลอดระยะเวลาในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๘. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ที่เกิดขึ้น จากความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ หากคาดว่าจะมีปัญหา ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ

วัสดุ อุปกรณ์ และการติดตั้ง

๑. สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบให้ใช้รุ่น และสีตามที่ระบุแบบก่อสร้าง หากไม่ระบุให้ผู้รับจ้างเสนอรุ่นและรูปแบบให้ผู้ออกแบบพิจารณาอนุมัติก่อนทำการสั่งซื้อ

๒. การติดตั้งสุขภัณฑ์ ก่อนการติดตั้ง สุขภัณฑ์ทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบ ขนาด ตำแหน่งระดับในงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นตอนงานโครงสร้าง หรืองานเทคอนกรีต งานปูกระเบื้อง ก่อนติดตั้งสุขภัณฑ์ จนถึงขั้น ตอนการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์ กรณีที่ไม่ได้ระบุในแบบ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ดังนี้

- ที่ใส่กระดาษชำระ ๑ อัน ทุกๆ โถส้วม ๑ ที่
 - ก๊อกลิดผนัง หรือก๊อกลื่น ๑ ชุด ทุกห้องน้ำ ๑ ห้อง เพื่อไว้ล้างทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องนั้น
 - ขอแขวนผ้าที่บานประตูห้องส้วมทุกห้อง
 - ราวแขวนผ้าสำหรับทุกห้องน้ำ
 - ฝักบัวอาบน้ำพร้อมก๊อกลิดก้านปิด สำหรับส่วนพื้นที่ล้างตัวกรณีร่างกายเป็นสารเคมี
 - Stop Valve สำหรับท่อน้ำดีทุกอ่างล้างหน้า ทุกโถส้วม และทุกสายฉีดชำระ
 - Floor Drain สำหรับทุกห้องอาบน้ำ ทุกห้องน้ำ เพื่อการระบายน้ำได้ดีของส่วนพื้นที่ล้างทุกห้อง
- โดยพื้น ดังกล่าวจะต้องเอียงลาดสู่ Floor Drain ตาม Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัติ หากไม่ระบุในแบบให้ใช้ Floor Drain ตะแกรงสเตนเลส ขนาดไม่เล็กกว่า Dia. ๓ นิ้ว โดยท่อระบายน้ำทั้งหมดที่ต่อจาก Floor Drain ดังกล่าว จะต้องมีความไม่เล็กกว่า Dia. ๓ นิ้ว

-แผงกันสำเร็จรูปสแตนเลส ๘๐ x ๔๐ ซม. ติดตั้งระหว่างโถปัสสาวะชาย ระดับการติดตั้งเป็นไปตามกำหนดของแบบ

๓. การทำความสะอาดและป้องกัน หลังการติดตั้งงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดลองให้ใช้งานได้ดี และไม่มีกรรั่วซึมใดๆ แล้วทำความสะอาดให้เรียบร้อย วัสดุทุกชิ้นจะต้องอยู่ในสภาพดีตลอดจนกว่าจะส่งมอบงาน หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งเสียหาย หรือแตกร้าวผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่ให้ติดสภาพเดิมโดยไม่คิดมูลค่า

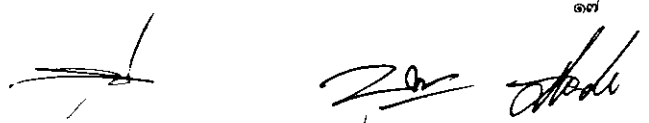
๑.๒.๘ งานทาสี

-สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ ชนิดทาภายนอก

-สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ ชนิดทาภายใน ผนัง เพดาน

-สีทาปูนเปลือย แบบฉาบขัดมัน

๑๗


จ.หมีกรรณิ์ ด.น.น.น.น.

ข้อกำหนด

๑. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุแรงงาน และอุปกรณ์อื่นๆ และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อดำเนินการทาสี ให้ลุ่สว่างดังที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ และให้สัมพันธ์กับงานในส่วนอื่นๆ ด้วย

๒. การทาสีหมายถึง การทาสีอาคารทั้งภายนอก ภายในอาคาร และส่วนต่างๆ ที่มองเห็นได้ด้วยตา ทั้งหมด ยกเว้นส่วนที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือส่วนที่กำหนดให้ด้วยวัสดุระดับต่างๆ ทั้งนี้หากมีส่วนใดที่ผู้รับจ้างสงสัยหรือไม่แน่ใจ ให้สอบถามผู้ออกแบบทันที

๓. การทาสีให้รวมถึงตกแต่งอุดแนวผิวพื้น และการทำความสะอาดผิวพื้นต่างๆ ก่อนที่จะทำการทาสี

๔. สีที่ใช้ให้หมายถึงสีรองพื้น สีทับหน้า และตัวทำละลาย จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด โดยผู้รับจ้างต้องจัดส่งข้อมูลทางวิชาการ (Technical Data) ผลิตภัณฑ์สีที่จะใช้ในโครงการทั้งหมดแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาก่อนหรือให้ดำเนินการทาสีโดยบริษัทผู้ผลิตโดยตรง

๕. ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งปริมาณสีที่จะใช้กับอาคารนี้ในแต่ละประเภท ให้ผู้ควบคุมงานทราบด้วย

๖. ผู้รับจ้างจะต้องสั่งซื้อโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทผู้ผลิต โดยมีใบรับรองจากบริษัทแจ้งปริมาณสีที่ส่งมาเพื่อใช้งานนี้จริง สีที่ใช้จะต้องเป็นของใหม่ห้ามนำสีเก่าที่เหลือจากงานอื่นมาใช้โดยเด็ดขาด

๗. สีที่นำมาใช้จะต้องบรรจุและฉีกในกระป๋อง หรือภาชนะโดยตรงจากโรงงานของผู้ผลิตและประทับตราเครื่องหมายการค้า เลขหมายต่างๆ ชนิดที่ใช้ และคำแนะนำในการทาติดบนภาชนะอย่างสมบูรณ์กระป๋องหรือภาชนะที่สีสีนั้นจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่บุบ ชำรุด ฝาปิดต้องไม่มีรอยปิด-เปิดมาก่อน

๘. สีทุกกระป๋องจะต้องนำมาเก็บไว้ในที่มืดชื้นมันคง สามารถใช้ถูกแสงแดดได้ภายในห้องที่มีการระบายอากาศดี ไม่อับชื้นมีการทำความสะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นประจำทุกวัน และจะต้องมีการป้องกันอัคคีภัยเป็นอย่างดี เป็นที่เก็บสีและอุปกรณ์ในการทาสี การมอบรับสีจากโรงงานหรือการเปิดกระป๋องสี ตลอดจนการผสมสีให้ทำในห้องนี้เท่านั้น

๙. การตรวจสอบระหว่างการก่อสร้าง สถาปนิก ผู้คุมงาน มีสิทธิเข้าตรวจสอบคุณภาพ และจำนวนของสีได้ตลอดเวลาการก่อสร้าง

๑๐. ผู้รับจ้างต้องไม่ทาสีในขณะที่มีฝนตก ความชื้น อากาศสูง และห้ามทาสีภายนอกอาคารทันที หลังจากฝนหยุดตก จะต้องปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย ๗๒ ชั่วโมง หรือจนกว่าผู้คุมงานจะเห็นสมควรให้เริ่มทาสีได้

๑๑. การนำสีมาใช้แต่ละงวด จะต้องให้ผู้คุมงานตรวจสอบก่อนว่าเป็นสีที่ถูกต้องตามข้อกำหนดให้ใช้

๑๒. งานทาสีทั้งหมดจะต้องเรียบร้อยสม่ำเสมอ ไม่มีรอยแปร่ง รอยต่อ รอยหยดสี และข้อบกพร่องอื่นใด และต้องทำความสะอาดรอยเปื้อนต่างๆ บริเวณข้างเคียง อันเนื่องจากการทาสีทันที

๑๓. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามรายการงานนี้ อย่างเคร่งครัด หากส่อเจตนาที่จะพยายามบิดพลิ้ว ปลอมแปลง ผู้ควบคุมงานมีสิทธิจะให้ล้างหรือขูดสีออกแล้วทาสีใหม่ตามรายการ โดยที่ผู้รับจ้างจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มมิได้ และเวลาที่ล่าช้านี้จะยกเป็นข้ออ้างในการขอขยายเวลาทำการตามสัญญาไม่ได้

๑๔. ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างวัสดุ พร้อมรายละเอียดคุณสมบัติที่สำคัญ (Data Sheet) รายละเอียดข้อกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ข้อมูลทางเทคนิค ข้อเสนอแนะการติดตั้งของบริษัทผู้ผลิต (Manufacture Specification) ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนทำการสั่งซื้อ กรณีวัสดุมีการระบุในแบบก่อสร้างว่า "เลือกสีภายหลัง" ให้ผู้รับจ้างจัดส่งตัวอย่างวัสดุ พร้อมรายละเอียดสีให้ผู้ควบคุมงานและ ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนทำการสั่งซื้อ


พิมพ์สิทธิ์ ทวีชัย

วัสดุ อุปกรณ์ และการติดตั้ง

๑. สำหรับผนังปูนภายนอกอาคาร

- สีรองพื้นให้ใช้สีรองพื้นปูนโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสีนั้นอย่างเคร่งครัด
- สีทาทับหน้า ให้ใช้สีน้ำชนิด Acrylic ๑๐๐% กึ่งเงา หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ โดยมีคุณสมบัติสะท้อนความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า ๙๖.๗% มีส่วนผสมของไททาเนียมป้องกันการกัดกร่อนจากมลภาวะ เป็นพิษต่อต้านการเกาะตัวของฝุ่นละอองบนฟิล์มสี ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ รอยด่างจากคราบเกลือบนฟิล์มสี ปราศจากสารตะกั่วและปรอท อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี พร้อมเอกสารรับประกัน

๒. สำหรับผนังปูนภายในอาคาร

- สีรองพื้นให้ใช้สีรองพื้นปูนโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสีนั้นอย่างเคร่งครัด
- สีทาทับหน้า ให้ใช้สีน้ำชนิด Acrylic ๑๐๐% หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ โดยมีคุณสมบัติขัดล้างทำความสะอาดคราบสกปรกได้ง่ายไม่ทิ้ง รอยด่างหลังขัดคราบสกปรก ทนทานต่อการขีดถู มีส่วนผสมของสาร Anti-Bacteria by Microban ซึ่งสามารถป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียตลอดอายุการใช้งาน ปราศจากสารตะกั่วและปรอท มีปริมาณสารระเหยต่ำ (LOW V.O.C.) ผ่านมาตรฐานฉลากเขียว โดยมีใบรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ พร้อมเอกสารการรับประกันอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

๓. สำหรับงานผนังยิปซัม, ฝ้าเพดานยิปซัม, ฝ้าเพดานไม้สังเคราะห์ประเภท Wood Fiber Cement, ฝ้าเพดาน ค.ส.ล.

- สีรองพื้นให้ใช้สีรองพื้นปูนโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสีนั้นอย่างเคร่งครัด
- สีทาทับหน้า ให้ใช้สีน้ำชนิด Acrylic ๑๐๐% หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ โดยมีคุณสมบัติสามารถกำจัดเชื้อโรคและสารระเหย Formaldehyde มีส่วนผสมของสาร Anti-Bacteria by Microban ซึ่งสามารถป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียตลอดอายุการใช้งาน ปราศจากสารตะกั่วและปรอท มีปริมาณสารระเหยต่ำ (LOW V.O.C.) ผ่านมาตรฐานฉลากเขียว โดยมีใบรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ

๔. สำหรับส่วนที่ระบุให้ทาสีน้ำมัน (งานไม้ หรือโลหะ)

- สีรองพื้นไม้ให้ใช้สีรองพื้นไม้ อะลูมิเนียม และสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา
- สีรองพื้นกันสนิมงานโลหะ ให้ใช้ Red Oxide/ Zinc Chromate
- สีทาทับหน้า ให้ใช้สีน้ำมัน สูตรน้ำประเภทอะคริลิกโมดิฟายด์ มีกลิ่นอ่อนและระเหยตัวได้เร็ว ทนทานต่อรังสี UV และทนต่อความเป็นด่างของพื้นผิวปราศจากสารปรอทและตะกั่ว อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี พร้อมเอกสารรับประกัน

๕. สำหรับงานไม้ที่ระบุให้ทาสีย้อมเนื้อไม้ หรือสีธรรมชาติ เช่น วงกบ, บานประตู, หน้าต่าง, พื้นไม้ ภายนอก, เจึงชายไม้ เป็นต้น ให้ใช้โพลียูรีเทนสำหรับย้อมเนื้อไม้ และรักษาเนื้อไม้ประเภทมองเห็นลายไม้ชนิด ภายนอก ทนทานต่อการกัดกร่อนและรังสี UV จากแดด ได้มาตรฐานสากล EN๗๑ ปราศจากโลหะหนักที่เป็นอันตราย

การดำเนินการ

๑. การเตรียมงานพื้นผิวในการทาสี ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดอุปกรณ์ต่างๆ เช่น บันได นั่งร้าน ผ้าหรือวัสดุที่ใช้ปกคลุมพื้นหรือส่วนอื่นของอาคาร ตามความจำเป็น เพื่อการป้องกันความสกปรกเปรอะเปื้อน เลอะเทอะ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากงานทาสี ก่อนการทาพื้นผิวที่จะทาสี จะต้องแห้งสนิท โดยเฉพาะงานฉาบปูน และงานคอนกรีต โดยทำความสะอาดผิว จนปราศจากฝุ่นละออง และตกแต่งยาแนวให้เรียบร้อย อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง ฝาครอบสวิทช์ ปลั๊กไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ส่วนอื่นๆที่สามารถจะติดตั้งภายหลังได้แต่ติดตั้งไปแล้วให้ถอดออก และ

๑๔


ชณลธรณ์ ทุพรวิชัย

ทำการติดตั้งกลับคืนภายหลังทาสีเรียบร้อยแล้ว ที่สำคัญห้ามทาสี ในบริเวณที่เปียกชื้น หรือในขณะที่มีละอองน้ำ จากนั้นจึงทาด้วยสีรองพื้นประเภทเดียวกันกับสีทับหน้า ๑ ครั้ง หรือตามกรรมวิธีของผู้ผลิต

๑.๑ ผิวคอนกรีตจะต้องทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นละออง คราบน้ำมันเสียก่อน แล้วจึงอุดโป๊ว ตกแต่งผิวหน้าให้เรียบ

๑.๒ ผิวของไม้จะต้องแห้งสนิท และต้องทำการซ่อมโป๊วอุดรอยแตกต่าง ๆ ของผิวไม้ให้เรียบร้อย ไม้ต้องแห้ง มีความชื้นไม่เกิน ๑๘% รอยต่อ หรือส่วนของไม้ที่จะต้องนำไปประกบกับวัสดุอย่างอื่น เช่น ผนังปูน ฉาบ คอนกรีต เป็นต้น ต้องทาสีรองพื้นป้องกันความชื้นและป้องกันคราบสกปรกก่อนนำไปประกบติดกัน ชัดให้ เรียบด้วยกระดาษทราย เช็ดฝุ่นออกให้หมดพร้อมทั้งทำการเช็ดปิดทำความสะอาดผิวไม้ให้เรียบร้อย

๑.๓ ผิวเหล็ก หรือโลหะที่มีส่วนผสมของเหล็ก ให้ใช้เครื่องขัดรอยดำหิแล้วใช้แปรงลวด หรือ กระดาษทรายขัดผิวจนสนิม หรืออาจใช้วิธีพ่นทราย (ในส่วนที่ผู้ออกแบบกำหนดให้ใช้) เพื่อขจัดสนิมหรือเศษผง ออกให้หมด พร้อมทั้งทำความสะอาดผิวหน้าไม้ให้มีไขมันหรือน้ำมันจับ โดยใช้ น้ำยาล้างขจัดไขมันโดยเฉพาะ จากนั้นใช้น้ำยาล้างออกให้หมดและปล่อยให้แห้ง แล้วจึงใช้น้ำยาขจัดสนิมและป้องกันสนิมประเภทโคริเอทธี ลินหรือน้ำยาประเภทเดียวกัน ๑ ส่วนต่อน้ำ ๒ ส่วน ทาล้างคราบสนิมบนผิวหน้าเหล็กให้ทั่ว และก่อนที่น้ำยา แห้งให้ใช้ น้ำสะอาดล้างออกจนผิวหน้าสะอาด

๑.๔ ผิวยิปซัมบอร์ด ตลอดจนรอยต่อระหว่างแผ่นต้องเรียบสม่ำเสมอ และสะอาดก่อนทาสี

๒. การทาสี

๒.๑ การทาสีสำหรับงานปูน หรือคอนกรีต

-ทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิทไม่น้อยกว่า ๒๑ วัน หลังการฉาบปูน หรือถอดไม้แบบ มีความชื้น ไม่เกิน ๑๔% ก่อนทาสีรองพื้นต้องแน่ใจว่าได้ขจัดฝุ่น คราบไขมัน คราบปูนจนหมด และพื้นผิวแห้งสนิท

-ทาสีรองพื้นปูน ๑ ครั้ง ทั้งระยะ ๒ ชั่วโมง

-ทาสีทับหน้า ๒ ครั้ง ทั้งระยะ ๔ ชั่วโมง

๒.๒ การทาสีสำหรับงานโลหะทั่วไป

-ทาสีรองพื้นกันสนิม Red lead ๑ ครั้ง ขณะส่งเหล็กถึงหน่วยงานก่อสร้าง (หากเป็นเหล็ก กลวง ให้ใช้วิธีชุบสีกันสนิม)

-ทาครั้งที่ ๒ ด้วย Red lead เมื่อประกอบ หรือเชื่อมเป็นโครงเหล็ก และเจียแต่งรอย เชื่อมเรียบร้อยแล้ว

-ทาครั้งที่ ๓ ด้วย Red lead รอบรอยเชื่อมอีกครั้ง (การทาสีรองพื้นกันสนิมทั้งระยะครั้ง ละ ๖ ชั่วโมง) ทาสีทับหน้า ๒ ครั้ง ด้วยสีน้ำมันเฉพาะโครงเหล็กที่ต้องการทาสีทับหน้า (การทาสีทับหน้าทั้งระยะ ครั้งละ ๘ ชั่วโมง)


๒.๓ การทาสีสำหรับงานโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก

-พื้นผิวโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยกระดาษทราย แล้วเช็ดด้วย ผ้าสะอาด ทิ้งให้แห้ง ทาสีรองพื้นกันสนิม Zinc Chromate ๒ ครั้ง ทั้งระยะครั้งละ ๖ ชั่วโมง ทาสีน้ำมันทับหน้า ๒ ครั้ง

๒.๔ การทาสีสำหรับงานไม้ที่ไม่ใช่ไม้ไผ่

-ทาสีรองพื้นไม้ ๑ ครั้ง เพื่อป้องกันยางไม้ทิ้งให้แห้งเป็นเวลา ๑๐ ชั่วโมงหรือน้ำยาป้องกัน ยางไม้ชนิดใสที่มีคุณสมบัติในการป้องกันที่ดีกว่า ๑ ครั้ง โดยไม่ต้องเจือจาง ทิ้งให้แห้ง ๒-๓ ชั่วโมง

-ทาสีรองพื้นเสริมเพื่อเพิ่มความเรียบเนียนของสีทับหน้า หรือสีกันเชื้อรา ๑ ครั้ง ทิ้งให้แห้ง


จิรวัฒน์ ทรัพย์
๒๙

๖ ชั่วโมง

-ทาสีน้ำมันทับหน้า ๒ ครั้ง ทั้ง ระยะเวลา ๘ ชั่วโมง

๒.๕ การทาสีย้อมเนื้อไม้ และรักษาเนื้อไม้ที่ต้องการโชว์ลายไม้

-หากไม่ระบุในแบบให้ใช้สีย้อมเนื้อไม้ และรักษาเนื้อไม้ชนิดภายนอกสีด้าน โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน ทาอย่างน้อย ๓ ครั้ง ทั้งระยะ ครั้งละ ๘ ชั่วโมง หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต

-การทาสีย้อม และรักษาเนื้อไม้ชนิดด้าน ให้ทาชนิดเงาก่อน ๑-๒ เทียว หลังจากนั้นทาทับด้วยสีย้อมและรักษาเนื้อไม้ชนิดด้าน ๑-๒ เทียว

๓. การจัดหาช่างสี

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างทาสีที่มีฝีมือดีมีประสบการณ์และชำนาญมาทำงาน ตามคำแนะนำในการใช้สี หรือผสมสีของบริษัทผู้ผลิต โดยการทำงานของช่างทาสีจะต้องอยู่ในความควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ควบคุมงาน ในการทาสีจะต้องทำให้สีมีความเรียบสม่ำเสมอทั้งตลอด ปราศจากรอยต่อช่องว่าง หรือเป็นร่องแปรงปรากฏอยู่ ไม่มีรอยหยดของสี การทาสีแต่ละชั้นต้องให้แน่ใจว่าสีแต่ละชั้นจะต้องแห้งสนิทแล้วจึงจะทาสีชั้นต่อไป การตัดเส้นตามขอบต่างๆ และการทาระหว่างรอยต่อของสีต่างกันจะต้องมีความระมัดระวังอย่างดี ปราศจากรอยทับกันระหว่างสี

การทำความสะอาด

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดทุกแห่งหลังจากการติดตั้งผิวของวัสดุต้องปราศจากรอย ขูดขีด หรือรอยแตกร้าวของสี รอยด่างหรือมีตำหนิ และต้องไม่เปรอะเปื้อน ก่อนการอนุมัติตรวจสอบจากผู้ออกแบบและก่อนการส่งมอบงาน

หมายเหตุ : ขนาดและระยะที่ระบุ เป็นขนาดและระยะโดยประมาณ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือตามมาตรฐานงานก่อสร้างทั่วไป

๑.๒.๔ งานเบ็ดเตล็ด

-เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.สำหรับอ่างล้างหน้า ผิวปูกระเบื้อง ๘" x ๘" กว้าง ๐.๖๐ ม.

-เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ชัดมัน ห้องขัดเก็บงานเครื่องเงิน

-รางม่านอลูมิเนียม

-ราวกันตกสแตนเลส Dia. ๒ นิ้ว + ลูกกรงสแตนเลส



-งานป้ายटकแต่ง ปรับภูมิทัศน์ฯ ตามแบบที่กำหนด

ข้อกำหนด

งานในหมวดนี้เป็นงานเบ็ดเตล็ด หลายลักษณะงาน เช่นเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ เคาน์เตอร์ขัดมันห้องขัดเก็บงานเครื่องเงิน รางม่านอลูมิเนียมสำหรับส่วนล้างสารเคมี ราวกันตกสแตนเลส Dia. ๒ นิ้ว และลูกกรงสแตนเลสทางเข้าอาคารฯ และงานป้ายटकแต่ง ปรับภูมิทัศน์ฯพร้อมอุปกรณ์ประกอบ และงานอื่นๆ พร้อมการทดสอบ ดังที่ปรากฏในแบบก่อสร้าง และแบบขยายรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ออกแบบโดยที่

๑. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบชนิดของวัสดุ ขนาด และแนวระยะต่างๆให้แน่นอนทั้งในแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง และวิศวกรรมระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับส่วนอื่นๆให้เรียบร้อย พร้อมทั้งจัดทำ Shop Drawing เพื่อยืนยันขออนุมัติต่อผู้ควบคุมงานก่อนดำเนินการทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดตามที่ผู้ควบคุมงานเห็นสมควร หรือดังต่อไปนี้

- แบบแปลน รูปด้าน รูปตัด แสดงระยะที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อการดำเนินการ
- แบบขยายรายละเอียดการยึด ห้อยแขวน กับผนังและหรือโครงสร้างอาคาร



ชนนวิมล ภูมิวิมล

- แบบขยายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์งานระบบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

๒. ผู้รับจ้างต้องทำการวัด และการตรวจสอบสถานที่จริงบริเวณที่จะดำเนินการเพื่อความถูกต้องของขนาดและระยะติดตั้งตามจริง ก่อนดำเนินการทำ Shop Drawing

๓. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุแรงงานที่มีฝีมือ ความชำนาญ และอุปกรณ์อื่นที่มีคุณภาพในการติดตั้ง

๔. ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันมิให้ส่วนที่ทำการตกแต่งแล้วชำรุดเสียหาย เปราะเปื้อน หรือมีตำหนิ โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการดำเนินงานของผู้รับจ้าง และต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบทันที

วัสดุและอุปกรณ์

๑.เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. สำหรับอ่างล้างหน้า ผิวปูกระเบื้อง ๘" x ๘" กว้าง ๐.๖๐ ม. อ่างล้างหน้าและอุปกรณ์ประกอบให้ใช้รุ่น และสีตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง หากไม่ระบุให้ผู้รับจ้างเสนอรุ่นและรูปแบบให้ผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนทำการสั่งซื้อ

๒.เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขัดมันของห้องขัดเก็บงานเครื่องเงิน อุปกรณ์ประกอบให้ใช้รุ่น และสีตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบให้ผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนก่อสร้าง

๓. รางม่านอลูมิเนียม พร้อมม่านพลาสติกสำเร็จรูป และอุปกรณ์ประกอบครบชุด

- ให้ใช้ระบบติดตั้ง แบบยึดรางม่านอลูมิเนียมกับผนังหรือฝ้าเพดาน ยกลอย

- แผ่นผ้าม่านพลาสติกสำเร็จรูป ผลิตจากวัสดุเนื้อ Polyester ซึ่งเป็นผ้าประเภทหนึ่งที่ไม่อมน้ำ สามารถป้องกันน้ำได้ดีเคลือบ PA กันน้ำ ๒ ด้าน และเคลือบสารป้องกันเชื้อราเนื้อวัสดุมีความเหนียว

๔. ราวกันตกสเตนเลส ลูกกรงสเตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕ ซม. ทำด้วยเหล็กสเตนเลส เกรด ๓๐๔

๕. งานป้ายตกแต่ง ป้ายภูมิทัศน์ฯ ก่ออิฐเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล. ฉาบปูนเรียบทาสีดำ ๘๐ % ตัวอักษรกล่องเหล็กชุบสังกะสีหนา ๐.๘ มม. พับขอบตัวอักษรหนา ๒ ซม. ทำสีทองเคลือบยูรีเทน

การดำเนินการ

๑.เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.สำหรับอ่างล้างหน้า ผิวปูกระเบื้อง ๘" x ๘" ก่อนการหล่อเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบ ขนาด ตำแหน่ง ระดับในงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนงานทำไม้แบบหรืองานเทคอนกรีตเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ใช้เหล็ก ๙ มม. # ๐.๑๕ ม. ฉาบปูนเรียบปูกระเบื้องกว้าง ๘" x ๘" ยาวแนวเรียบร้อย กว้าง ๐.๖๐ ม. เว้นช่องสำหรับวางอ่างล้างหน้าแบบฝัง สูง ๐.๘๕ ม. มีก๊อกแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ ๑ ชุด ทุก ๑ อ่างล้างหน้า มีก๊อกติดผนังหรือก๊อกเตี้ย ๑ ชุด ได้เคาน์เตอร์เพื่อไว้ล้างทำความสะอาดห้องน้ำ ติดตั้ง Stop Valve สำหรับท่อน้ำดีทุกอ่างล้างหน้า

๒.เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขัดมันทั้งเคาน์เตอร์ ของห้องขัดเก็บงานเครื่องเงิน ใช้สำหรับเป็นพื้นที่ขัดเรียบแบบต้องที่ต้องใช้น้ำช่วยในการเตรียมพื้นงานเครื่องเงิน ใช้เหล็ก ๙ มม.# ๐.๑๕ ม. ฉาบปูนเรียบขัดมัน พร้อมติดตั้งสะดืออ่าง เป็นสแตนเลสสำหรับระบายน้ำและจุกยาง มีก๊อกแบบติดตั้งบนผนัง ๒ ชุด และก๊อกเตี้ย ๑ ชุด ได้เคาน์เตอร์เพื่อไว้ล้างทำความสะอาดห้องขัดเก็บงานเครื่องเงิน

๓.รางม่านอลูมิเนียมพร้อมม่านพลาสติกสำเร็จรูป รางม่านติดตั้งบนผนังสูง ๑.๘๐ ม. ติดตั้งบริเวณฝักบัวอาบน้ำพร้อมก๊อกชนิดก้านปิด สำหรับส่วนพื้นที่ล้างร่างกาย กรณีร่างกายเปื้อนสารเคมี ยึดติดตั้งราวอลูมิเนียมกับผนัง หรือฝ้าเพดานห้องน้ำ โดยสามารถรูดม่านพลาสติกปิด ขณะทำการชะล้างสารเคมีออกจากร่างกาย พร้อมติดตั้งชุดฝักบัวอาบน้ำพร้อมก๊อกชนิดก้านปิดสำหรับส่วนพื้นที่ล้างตัวกรณีร่างกายเปื้อนสารเคมี


๖๖๖๖๖๖ ๖๖๖๖๖๖

๔. รวากันตกลสเดนเลส ลูกกรงสเดนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕ ซม. ทำด้วยเหล็กสเดนเลส เกรด ๓๐๔ ใช้สำหรับช่วยผู้สูงและคนพิการ สัญจรบนทางลาด ค.ส.ล. ทำผิวทรายล้าง ติดตั้งกับพื้นคอนกรีตด้วยทุกเหล็ก ST ชูบ DARCOMAX (ชูบดาโก้) ที่ใช้ติดตั้งวัตถุที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง เพราะมีแหวนสปริงป้องกันการคลายตัวของสลักเกลียวตัวเมีย ผิวของปลอกจะขยายตัวยึดติดแน่นกับรูคอนกรีต

๕. งานป้ายตกแต่ง ปรับภูมิทัศน์ฯ ตามแบบและรายการ ป้ายศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเงินภาคเหนือ ก่ออิฐและหล่อ ค.ส.ล. ฉาบปูนเรียบหนา ๐.๑๕ ม. รูปแบบและขนาดป้ายตามแบบที่ผู้รับจ้างเสนอรายละเอียด แผ่นป้ายทาสีชนิดภายนอกสีดำ ๘๐ % ตามกำหนด ติดตัวอักษรกล่องผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีหนา ๐.๘ มม. พับขึ้นรูปเชื่อมขัดตกแต่งเรียบร้อย ขอบตัวอักษรหนา ๒ ซม. ทำสีทองเคลือบยูริเทน ตัวอักษรตามแบบที่กำหนด

๑.๓ งานระบบสุขาภิบาล

งานเดินท่อน้ำดี

-ท่อ PVC ขนาด Dia ๓/๔"

-ท่อ PVC ขนาด Dia ๑/๒"

-ข้องอ ๓/๔"

-ข้องอ ๑/๒"

-ข้องอเกลียวใน ๑/๒"

-สามทาง ๓/๔"

-สามทาง ๑/๒"

-ประตุน้ำ ๑/๒"

-ข้อต่อ-อุปกรณ์ยึดท่อ

ข้อกำหนด

งานในส่วนนี้รวมถึงการเดินท่อใต้ดิน และในผนังโดยต่อจากท่อน้ำประปา ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ ๑ และการต่อท่อน้ำประปาเข้ากับเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์อื่นๆ จะต้องใช้ช่างฝีมือดี ซึ่งชำนาญ โดยเฉพาะในแต่ละประเภท มาปฏิบัติงานติดตั้งระบบท่อ เครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ จะต้องควบคุมการทำงานของช่างเหล่านี้ให้ดำเนินไปหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑. การตัดท่อแต่ละท่อจะต้องให้ได้ระยะสั้นพอ ตามความต้องการที่จะใช้ ณ จุดนั้นๆ ซึ่งเมื่อต่อท่อบรรจบกันแล้ว จะได้แนวท่อที่สม่ำเสมอไม่คดโค้ง และคลาดเคลื่อนจากแนวไป

๒. การวางท่อจะต้องวางในลักษณะที่เมื่อเกิดการหดตัวหรือขยายตัวของท่อ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การหดตัวหรือการขยายตัวนั้น จะไม่ทำให้เกิดการเสียหายขึ้นกับตัวท่อเองหรือกับสิ่งใกล้เคียง

๓. การตัดท่อให้ใช้เครื่องสำหรับตัดท่อโดยเฉพาะ และจะต้องคว้านปากท่อชุดเศษท่อที่ยังติดค้างอยู่ปากท่อออกให้หมด หากจะทำเกลียวจะต้องใช้เครื่องทำเกลียวที่มีฟันคม เพื่อให้ฟันเกลียวเรียบและได้ขนาดมาตรฐาน

๔. ทุกตำแหน่งที่จะต้องเปลี่ยนแนว หรือทิศทางของท่อ ให้ใช้ข้อต่อตามความเหมาะสม (ข้อต่อหมายถึง ข้อโค้ง ข้องอ สามทาง เป็นต้น) และหากมีการเปลี่ยนขนาดของท่อ ณ จุดใดให้ใช้ข้อลดเท่านั้น

การติดตั้งอุปกรณ์ท่อประปา

๑. อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบท่อประปา เช่น วาล์วน้ำ มาตรวัดน้ำ มาตรวัดความดัน เป็นต้น จะต้องติดตั้งให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งานโดยปกติ และสามารถถอดซ่อม บำรุงรักษา หรือเปลี่ยนใหม่ได้ง่าย


ช.พรวิมล ๑๓/๖/๖๖

๒. วาล์วน้ำ โดยจะต้องติดตั้งวาล์วน้ำไว้ที่ท่อน้ำประปา ก่อนเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ก๊อกน้ำทุกแห่ง ต้องติดตั้งวาล์วน้ำตามตำแหน่ง และชนิดวาล์วที่แสดงไว้ในแบบ

๓. ต้องติดตั้งวาล์วทุกตัวบนท่อประปาที่เดินในระดับดิน โดยจะต้องไม่ให้ด้านวาล์วอยู่ต่ำกว่าระดับดิน

งานเดินท่อน้ำเสีย , น้ำทิ้ง

- บ่อดักกลิ่น ค.ส.ล.

- ท่อส้วม น้ำทิ้ง ท่อ PVC Class ๘.๕

- ท่อ PVC ขนาด dia ๔"

- ท่อ PVC ขนาด dia ๓"

- ท่อ PVC ขนาด dia ๒"

- ข้อต่อ-อุปกรณ์ยึดท่อ

งานเดินท่อระบบอื่นๆ

- ท่อระบายอากาศ

- งานเชื่อม ท่อระบบใหม่ พร้อมทดสอบระบบ

- งานขุดวางถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แบบไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด ๒๐๐๐ ลิตร พร้อมฐาน ค.ส.ล.

ข้อกำหนด

งานในส่วนนี้เป็นการเดินท่อน้ำเสีย น้ำทิ้ง งานเดินท่อระบบอื่นๆ จากเครื่องสุขภัณฑ์ภายในอาคารไปนอกตัวอาคาร ดังนี้

๑. ระบบท่อระบายน้ำโสโครก เป็นระบบท่อนำน้ำเสียจากโถส้วมหรือโถปัสสาวะจากห้องน้ำไปสู่ระบบถังบำบัดน้ำเสีย

๒. ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง เป็นระบบท่อนำน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น อ่างล้างหน้า น้ำทิ้งจากการอาบน้ำ หรือน้ำทิ้งจากอ่างล้างจาน ไปสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย

๓. ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นระบบที่ใช้บำบัดน้ำเสียซึ่งเกิดจากการใช้งานต่าง ๆ ภายในอาคาร ให้ความปลอดภัยตามข้อกำหนดก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ

๔. ระบบท่อระบายอากาศ ติดตั้งเข้ากับระบบท่อระบายน้ำป้องกันปัญหาสุขภาพในเส้นท่อระบายน้ำ ทำให้ระบบระบายน้ำในเส้นท่อสามารถระบายน้ำได้สะดวก

๕. ระบบท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ


การติดตั้งอุปกรณ์ท่อน้ำเสีย ท่อน้ำทิ้ง งานเดินท่อระบบอื่นๆ

๑. ท่อระบายน้ำโสโครกให้ต่อลงถึงถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

๒. ท่อระบายน้ำทิ้งให้ต่อลงบ่อซึม หรือสถานที่นั้นดินไม่ซึมน้ำให้ต่อลงรางระบายน้ำรอบอาคารไปยังที่ระบายน้ำสาธารณะ ถ้าไม่มีที่ระบายน้ำสาธารณะให้ระบายไปยังที่มีความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

๓. ท่อระบายน้ำในแนวระดับ จะต้องวางโดยมีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า ๑ : ๒๐๐ ในกรณีที่ไมอาจปฏิบัติดังกล่าวได้ จะต้องวางท่อโดยให้มีความลาดเอียงพอที่น้ำจะไหลด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตรต่อวินาที

๔. ท่อส้วม ท่อน้ำทิ้ง และท่อระบายอากาศ หากรูปแบบและรายละเอียดมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นให้ถือปฏิบัติดังนี้


สมเกียรติ ภูมิ
๒๔

-ท่อส้วม ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ มิลลิเมตร (๔ นิ้ว) รับส้วมได้ไม่เกิน ๖ ที่นั่ง ถ้าส้วมเกินกว่า ๖ ที่นั่ง ให้ใช้ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๐ มิลลิเมตร (๖ นิ้ว)

-ท่อปัสสาวะ ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๕ มิลลิเมตร (๒ ๑/๒ นิ้ว) รับที่ปัสสาวะได้ไม่เกิน ๓ ที่

-ท่อน้ำทิ้ง ท่อทั่วไปแต่ละจุดที่เดินได้พื้นห้องน้ำ ใช้ท่อดังนี้

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ มิลลิเมตร (๒ นิ้ว) รับอ่างน้ำทิ้ง หรือระบายน้ำทิ้งที่ไม่เกิน ๒ ที่

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘๐ มิลลิเมตร (๓ นิ้ว) รับอ่างน้ำทิ้ง หรือระบายน้ำทิ้งที่ไม่เกิน ๑๒ ที่

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ มิลลิเมตร (๔ นิ้ว) รับอ่างน้ำทิ้ง หรือระบายน้ำทิ้งที่ไม่เกิน ๒๕ ที่

-ท่อระบายอากาศที่ต่อจากท่อส้วม ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ มิลลิเมตร (๔ นิ้ว) ต้องมีขนาดท่อระบายอากาศไม่เล็กกว่า ๒ นิ้ว

-ท่อระบายอากาศที่ต่อจากท่อส้วม หรือท่อน้ำทิ้งจะต้องเข้ากับส่วนบนของท่อเหนือระดับสูงสุดของเครื่องสุขภัณฑ์ที่ระบายน้ำลงสู่ท่อดังกล่าว เป็นท่ออากาศแนวตั้งไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร ก่อนที่จะเป็นทิศทางของท่ออากาศเป็นแนวระดับก่อนที่จะต่อเข้ากับท่อระบายอากาศร่วม

-ท่อระบายอากาศต้องต่อให้ออกไปนอกอาคาร ปลายโผล่พ้นชายคาลักษณะเป็นข้อต่อสามทางและมีข้ออกว่า เพื่อกันฝนพร้อมติดตะแกรงถักกันแมลง

-การฝังท่อและตำแหน่งข้อต่อสำหรับอ่างล้างมือ โถปัสสาวะ โถส้วม ต้องได้ระดับและตำแหน่งพอดีสำหรับการติดตั้งสุขภัณฑ์

-การเชื่อมประสาน น้ำยาประสานท่อพีวีซีผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. ๑๐๓๒-๒๕๓๔ มีคุณสมบัติพิเศษสามารถใช้ต่อท่อ ทั้งระบบท่อรับความดันและท่อไม่รับความดัน น้ำยาจะละลายเนื้อพีวีซีที่ท่อและข้อต่อ เมื่อดันท่อเข้ากับข้อต่อที่มีลักษณะเอียงเล็กน้อยเนื้อท่อและข้อต่อจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันทำให้มีความแข็งแรง

-งานชุดวางถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แบบไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด ๒๐๐๐ ลิตร พร้อมฐาน ค.ส.ล. พื้นที่ติดตั้งควรอยู่ห่างจากตัวอาคารไม่น้อยกว่า ๑ เมตร และควรอยู่ตำแหน่งใกล้ท่อน้ำทิ้ง ตรวจสอบสภาพดินที่จะทำการติดตั้งถึง ชุดหลุมตามแบบมาตรฐานของแต่ละรุ่น ปลายท่อน้ำออกสูงกว่าท่อระบายน้ำทิ้งไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. รองกันหลุมด้วยทรายหยาบประมาณ ๕ ซม. และเทพื้น ค.ส.ล. สำหรับถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ตามแบบกำหนด (รอกอนกรีตเซตตัวก่อนวางถังบำบัดฯ) ปากถังบำบัดฯ เทแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็นการรัดปากถัง ตามแบบกำหนดโดยฝังวงแหวนรองรับฝาดังไว้กับพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งนี้จะต้องต่อท่อ ระบายอากาศขึ้นเหนือแนวแผ่นพื้นก่อนเทคอนกรีตรัดปากถัง หลังจากเทคอนกรีตแข็งตัวแล้ว ให้ต่อท่อระบายอากาศไปยังช่องท่อ โดยจะต้องสามารถระบายอากาศที่เกิดขึ้นภายในถังได้อย่างสะดวกและไม่ย้อนกลับเข้าไปในอาคารที่ทำการติดตั้ง


๑.๔ งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร

๑.๔.๑ งานระบบไฟฟ้า

-ตู้โหนดเซ็นเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๕๐A ๒๔ ช่อง

-โคมไฟ หลอดไฟ ๑x๑๘ วัตต์ หลอดLED T๘

-โคมไฟ ดาวไลน์ติดลอย ๑x๑๒ วัตต์ หลอดLED ๑๒ วัตต์



จ.น.ส.วิมล ภูมิ

- โคมไฟ สปอร์ตไลน์ หลอดLED ๑๐๐ วัตต์
- โคมไฟ ดาวไลน์ หลอดHALOGEN MR๑๖ LED๑๒โวลท์๕ วัตต์ (ฝังไว้ได้ค้ำยัน) แบบฝังฝ้า
- โคมไฟทรงติดหัวเสา หลอดLED ๑๒ วัตต์
- สวิตช์ไฟฟ้าเปิดปิด อัตโนมัติ
- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว
- ปลั๊กไฟเต้าเสียบคู่ แบบมีกราวด์
- Ground Rod
- สายไฟฟ้า , ท่อร้อยสายไฟฟ้า
- ท่อร้อยสายไฟฟ้าขนาด ๑ ๑/๔"
- ท่อร้อยสายไฟฟ้าขนาด ๓/๔"
- ท่อร้อยสายไฟฟ้าขนาด ๑/๒"
- สายไฟฟ้าขนาด THW ๑๖ Sq mm
- สายไฟฟ้าขนาด THW ๑๐ Sq mm
- สายไฟฟ้าขนาด THW ๔ Sq mm
- สายไฟฟ้าขนาด THW ๒.๕ Sq mm
- สายไฟฟ้าขนาด THW ๑.๕ Sq mm
- Accessories
- โคมไฟติดรางTrack LightหลอดHalogen MR๑๖ ๑๒V. ๕W. x ๔สำหรับส่องเฉพาะจุด
- EMERGENCY LIGHT ๒ x ๔ w. LED LAMP
- EXIT LIGHT TYPE ๑

ข้อกำหนด

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) แสดงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เสนอขออนุมัติต่อผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการดำเนินการสั่งซื้ออุปกรณ์หรือติดตั้ง และจัดทำแบบตาม ที่สร้างจริง (As-Built Drawing) เอกสารข้อกำหนดทางเทคนิค คู่มือการใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่องอุปกรณ์ระบบต่างๆ เสนอต่อผู้ว่าจ้างเมื่อดำเนินการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว วัสดุ และอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา จะต้องเป็นของที่ออกแบบสำหรับระบบไฟฟ้าหรือระบบสื่อสารหรือระบบอื่นที่กำหนดหาขึ้นด้วยระดับฝีมือช่างที่ดีเป็นที่ยอมรับ เป็นของที่ถูกต้องตามข้อกำหนดความต้องการของ ผู้ว่าจ้าง เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ต้องเป็นสิ่งผลิตตามมาตรฐานของหน่วยงานมาตรฐานต่างๆ ที่ยอมรับกันทั่วไป เช่น

- สมอ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ANSI American National Standards Institute
- NEMA National Electrical Manufacturers Association
- UL Underwriters Laboratories, Inc.
- BSI British Standard Institute
- JEM Japanese Electrical Manufacturers Association


 ๒๖

 ๒๖
 ๒๖

- JIS Japanese Industrial Standard Committee
- VDE Deutsches Institute Fur Normung
- IEC International Electromechanical Commission

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างที่มีฝีมือประณีต ต้องปฏิบัติงานตามหลักวิชาทางช่างที่ดี และเป็นไปตามกฎข้อบังคับของการไฟฟ้าท้องถิ่น กฎข้อบังคับของท้องถิ่น ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

การติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร

-ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๕๐A ๒๔ ช่อง (Load Center Panel) ของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมชลประทาน เป็นแผงสวิทช์จ่ายไฟอย่างเป็นแบบ ๓ เฟส ๔ สาย ภายในแผงประกอบด้วย Main Circuit แบบมีเมนเบรกเกอร์ขนาด ๒๕๐A และ Branch Circuit Breaker มีจำนวน ๒๔ วงจรย่อย โครงสร้างตู้ทำด้วยโลหะเป็นแบบติดลอยบนผนังหรือแบบฝังในผนัง แบบมีฝาปิด - เปิดได้ ผลัดและทดสอบตามมาตรฐาน IEC ๖๐๔๓๙-๑ และ มอก.๑๔๓๖-๒๕๔๐ เมนเซอร์กิต เป็นแบบ Main Circuit Breaker หรือ Main Lugs, เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องเป็นแบบ ๒ Pole หรือ ๓ Pole ทนกระแสลัดวงจรไม่ต่ำกว่า ๑๔ KA หรือตามที่กำหนดใน Load Schedule Panel เป็นไปตามมาตรฐาน IEC ๖๐๘๔๗ เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับวงจรย่อยเป็นแบบ ๑ Pole หรือ ๓ Pole ทนกระแสลัดวงจรได้ไม่ต่ำกว่า ๖ KA ขนาดพิกัด ๑๐, ๑๖, ๒๐, ๒๕, ๓๒, ๔๐, ๕๐ และ ๖๓ แอมป์ เป็นไปตามมาตรฐาน IEC ๖๐๘๔๘ มี และหากกำหนดให้เป็นแบบมีระบบตัดวงจรป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ต้องมีพิกัดตัดกระแสไฟฟ้ารั่วที่ ๓๐ mA โดยเป็นไปตามมาตรฐาน IEC ๖๑๐๐๙ และมอก.๔๐๙-๒๕๔๘ ต้องมีขั้วต่อสายนิวตรอนเป็นแบบยึดด้วยสกรู (Bolt-on) โดยมีจำนวนช่องต่อสายเข้า-ออกอย่างพอเพียงตามจำนวนวงจรย่อย ต้องมีขั้วต่อสายดินเป็นแบบยึดด้วยสกรู (Bolt-on) ยึดติดโดยตรงกับโครงสร้างโลหะของแผงจ่ายไฟฟ้าย่อยมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนวงจรย่อย

-โคมไฟ หลอดไฟ ๑x๑๘ วัตต์ หลอดLED T๘ (แบบหลอดยาว) เป็นดวงโคมฟลูออเรสเซนต์แบบหลอดยาวหลอดเดียว (๑๒๐ ซม.) พร้อมฝา กันน้ำ กันฝุ่น สำหรับหลอดไฟใช้หลอดไฟฟ้าแบบ LED T๘ ขั้วรับหลอดต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน VDE หรือ CE ขั้วรับหลอดใช้ชนิด Heavy duty โคมไฟฟ้าใช้แผ่นเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๐.๘ มม. ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมใช้สีชนิด Polyester สีขาว พ่นด้วยกรรมวิธี Electrostatic แล้วอบด้วยความร้อน หรือตัวโคมไฟทำจากโพลีเอสเตอร์อัดใยกว๊ว ฝาโคมไฟทำจาก Polycarbonate เคลือบด้วยสารป้องกัน UV ออกแบบให้เหมาะสมกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิด T๘ สายไฟฟ้าที่ใช้ภายในดวงโคม ให้ใช้สายอ่อนตาม มอก. ๑๑ ชนิด ๗๐ องศาเซลเซียส ขนาดสายให้ใช้ตามขนาดกระแสแต่ต้องไม่เล็กกว่า ๑.๐ ตร.มม. สายไฟฟ้าต้องเดินซ่อนปิดให้เรียบร้อย และมีอุปกรณ์ยึดรัดสายอย่างเหมาะสม ที่ติดตั้งบัลลาสต์ต้องมองไม่เห็น บัลลาสต์จากด้านล่างสามารถถ่ายเทความร้อนได้ดีพอ และสามารถถอดเปิดเพื่อตรวจสอบได้โดยสะดวก ต้องมีขั้วต่อสายไฟ และขั้วต่อสายดินติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยในดวงโคม แผ่นสะท้อนแสงต้องผลิตด้วยอลูมิเนียมผิวมัน โดยมีคุณสมบัติการสะท้อนแสงไม่น้อยกว่า ๙๐% หรือเหล็กคุณภาพสูงเคลือบด้วยสีแลกเกอร์ขาว โคมไฟจะต้องออกแบบให้มีจุดแขวนยึดสำเร็จจากโรงงาน โดยเฉพาะโคมไฟแบบฝังฝ้าจำเป็นต้องมีจุดยึดโคมที่สามารถใส่หรือถอดโคมไฟโดยไม่เกิดการเสียหายกับฝ้า ห้ามมิให้มีการเจาะโคมไฟเพื่อการยึดหรือติดแขวน โคมไฟจะต้องออกแบบให้มีจุด Knock-out เพื่อการต่อท่ออ่อนเข้าดวงโคม ห้ามมิให้มีการเจาะโคมไฟ


-โคมไฟ ดาวไลน์ติดลอย ๑x๑๒ วัตต์ หลอดLED ๑๒ วัตต์

-โคมไฟ สปอร์ตไลน์ LED หลอดLED ๑๐๐ วัตต์

๒๗


 จิราพร


 จิราพร


 จิราพร

-โคมไฟ ดาวไลน์ LED หลอดHALOGEN MR๑๖ LED ๑๒ โวลต์ ๕ วัตต์ (ฝังไว้ได้ถ้ายัน) แบบฝังฝ้า

-โคมไฟกริ่งติดหัวเสา หลอดLED ๑๒ วัตต์

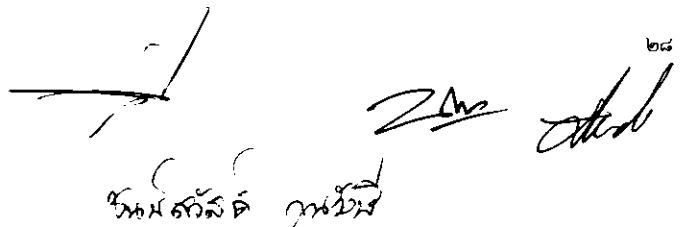
-โคมไฟ ดาวไลน์ติดลอย ๑x๑๒ วัตต์ หลอดLED ๑๒ วัตต์ , โคมไฟสปอร์ตไลน์, โคมไฟดาวนิลท์ และ

โคมไฟกริ่งติดหัวเสา เป็นโคมไฟเป็นชนิดฝังในฝ้า หรือติดลอย และใช้ส่องอาคารตามรูปแบบที่กำหนด มีโครงสร้างหลักทำจากโลหะ ผ่านกรรมวิธีการป้องกันสนิม และพ่นทับด้วยสีขาวชนิด Polyester ขั้วหลอดเป็นแบบเกลียว หรือแบบอื่นๆ สามารถรับน้ำหนัก ที่สอดคล้องกับหลอดไฟชนิดต่างๆ เช่น Incandescent, Compact Fluorescent หรือชนิดอื่นๆตามที่กำหนด ภายในโคมไฟต้องจัดพื้นที่อย่างเพียงพอสำหรับบัลลาสต์ หรือ Control Gear ที่สอดคล้องสำหรับหลอดไฟแต่ละชนิด ต้องห่อหุ้มป้องกันด้วยส่วนที่เป็นโลหะ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีกระแส ไฟฟ้า ซึ่งสามารถสัมผัสได้และต้องมีการระบายความร้อนที่ดีพอ ต้องมีขั้วต่อสายไฟ และขั้วต่อสายดิน ยึดกับสายไฟฟ้าด้วย สกรูยึดติดตั้งไว้ให้เรียบร้อย และมีอุปกรณ์ยึดรัดสายอย่างเหมาะสม โดยจุดต่อสายหากอยู่ที่โครงสร้างภายนอก ดวงโคมจะต้องมีฝาครอบจุดต่อหรือมีการป้องกันการสัมผัสที่เหมาะสม โคมไฟชนิดติดฝังหรือติดลอยบนฝ้าเพดาน หากมีน้ำหนักเกินกว่า ๑ กิโลกรัม จะต้องมียึดเป็นพิเศษโดยตรงกับโครงสร้างอาคาร โดยไม่ให้ใช้ฝ้าเพดานเป็นส่วนรับน้ำหนัก และต้องสามารถยึดหรือถอดหลอดไฟได้จากภายในโคมไฟ โดยไม่เกิดการเสียหายของฝ้าเพดาน ชนิดหรือรูปแบบของแผ่นสะท้อนแสงเป็นไปตามรูปแบบโคมไฟแต่ละประเภทที่แสดงในแบบสายไฟฟ้าที่ใช้ภายในดวงโคม ให้ใช้สายอ่อนตาม มอก.๑๑ ชนิด ๑๐๕°C เลือกขนาดสายตามขนาดกระแสแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑.๐ ตร.มม. และห้ามใช้ขั้วหลอดในการรับน้ำหนักดวงโคม **โคมไฟสปอร์ตไลน์** เป็นโคมไฟฟ้าชนิดที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ต้องเป็นชนิดทนดินฟ้าอากาศ และความชื้น มีดัชนีการป้องกันไม่ต่ำกว่า IP๕๕ ต้องมีขั้วต่อสายไฟฟ้า การติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง และขั้วต่อสายดินติดตั้งไว้ในดวงโคม

-**สวิตช์ไฟฟ้าเปิดปิดอัตโนมัติ, สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว, ปลั๊กไฟเต้าเสียบคู่ แบบมีกราวด์**

-**สวิตช์ไฟฟ้าเปิดปิดอัตโนมัติ** เป็นสวิตช์แสงอาทิตย์ เปิด-ปิดไฟฟ้าอัตโนมัติ สำหรับต่อเพื่อเป็นสวิตช์เปิด-ปิด ไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติ โคมไฟสปอร์ตไลน์ หรือโคมไฟกริ่งติดหัวเสาภายนอกอาคาร ปิดเมื่อมีแสงแดด เปิดเมื่อไม่มีแสง หรือแสงน้อย ช่วยเปิดไฟให้อาคารมีแสงสว่างในเวลากลางวัน สามารถต่อพ่วงหลอดไฟพร้อมกันรองรับได้ถึง ๒๕ A (แอมป์) อายุการใช้งานยาวนานถึง ๕๐๐๐ ครั้ง ๑๓.๗ ปี คุณสมบัติ : AC๒๒๐V (โวลท์) รองรับกระแส Load : ๒๕A (แอมป์) Frequency: ๕๐-๖๐Hz Power consumption: Max ๒.๐W ทำงานได้ปกติภายใต้อุณหภูมิ : -๒๐ °C ถึง +๕๐ °C เปิดอัตโนมัติเมื่อแสงสว่างมีน้อยกว่า ๓๐ ลักซ์ ปิดอัตโนมัติเมื่อแสงสว่างมีมากกว่า ๑๕๐ ลักซ์ ขนาดโดยประมาณ ๕ x ๔.๒ x ๓.๕ cm. (เซนติเมตร) ควรติดตั้งในที่ที่ไม่โดนความชื้นจากฝน หรือละอองน้ำ จุดที่ติดตั้งควรห่างจากหลอดไฟฟ้าที่ควบคุม เพื่อการทำงานที่ไม่ผิดพลาด การติดตั้งสวิตช์แสง ควรติดตั้งควบคู่กับสวิตช์เปิดปิดที่ฝาผนัง เพื่อความสะดวกในการติดตั้งและปรับแต่ง สวิตช์จะหน่วงเวลาหลังจากเปิดประมาณ ๒-๓ วินาที หลอดไฟฟ้าจึงจะติด

-**สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว (Switch)** สวิตช์ทั่วไปเป็น-๖-แอมแปร์ ทนแรงดันไฟฟ้า ๒๕๐ โวลท์ ก้านสวิตช์เป็นกลไกแบบกดปิดโดยวิธีกระดก (Rocker operated) สวิตช์ที่ใช้เป็นแบบสวิตช์ทางเดียว ขั้วต่อสายไฟเป็นชนิดมีรูเสียบสายยึดด้วยสกรู สามารถป้องกันการแตะต้องขั้วที่เป็นโลหะได้ (ห้ามใช้ชนิดที่ยึดสายไฟโดยการพันสายใต้หัวสกรูโดยตรง) และต้องมีช่องต่อสายพ่วงวงจรสวิตช์ชุดอื่นๆด้วย ส่วนสวิตช์ควบคุมพัดลมระบายอากาศ


๒๘

ขนาดเล็ก ต้องเป็นชนิดที่มีไฟแสงสว่างในตัวสวิทช์ ไฟฟ้าจะสว่างเมื่อปิดวงจร (พัลลมทำงาน) สวิทช์อื่นๆให้ใช้ตามที่กำหนดในแบบ ฝาครอบสวิทช์เป็นแบบพลาสติกแข็ง สีขาวหรือสีงาช้าง ฝาครอบที่ใช้งานบริเวณนอกอาคาร หรือบริเวณที่มีน้ำสาถึง ต้องใช้ฝาครอบชนิดที่จัดทำขึ้นเพื่อป้องกันน้ำโดยเฉพาะ สวิทช์ไฟฟ้าติดตั้งบนกล่องลอยพลาสติกแข็งนิยมใช้ในการก่อสร้าง คงทนต่อสภาวะอากาศชื้น ไม่ลามไฟ มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี ทนต่อแรงดันไฟฟ้า

-ปลั๊กไฟเต้าเสียบคู่ แบบมีกราวด์ ปลั๊กไฟเต้าเสียบ (Receptacle) ปลั๊กไฟเต้าเสียบเป็นแบบติดตั้งบนกล่องลอยพลาสติกแข็ง แบบลอยบนผนังเป็นปลั๊กไฟเต้าเสียบแบบชนิดคู่ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๖ แอมป์ ๒๕๐ โวลต์ มีขาติน (Grounding duplex receptacle) และเป็นชนิดใช้ได้ทั้งเต้าเสียบกลมและแบน (Universal) ปลั๊กไฟเต้าเสียบต้องเป็นแบบและสีเดียวกัน และผลิตโดยผู้ผลิตเดียวกันกับสวิทช์ วัสดุฉนวนด้านข้างรอบรูขาปลั๊กไฟเต้าเสียบ มีความหนาเพียงพอที่จะกันไม่ให้เกิดการลัดวงจรเนื่องจากความชื้น รูเสียบของเต้ารับที่เป็นขั้ว LINE และ NEUTRAL ต้องมีฉนวนไฟฟ้าอยู่ภายในเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้นิ้วหรือโลหะอื่นๆ ที่ไม่ใช่ปลั๊กเสียบ ขาตินจากปลั๊กไฟเต้าเสียบต้องสัมผัสกับขาตินของปลั๊กเสียบก่อนเสมอ ปลั๊กไฟเต้าเสียบชนิดคู่ต้องเป็นแบบผลิตขึ้นเฉพาะ ไม่ให้ใช้แบบเดี่ยว ๒ ชุดต่อพ่วงอยู่ในฝาครอบเดียวกัน ขั้วต่อสายต้องเป็นชนิดมีรูเสียบสายและอัดด้วยสกรู สามารถป้องกันการแตะต้องขั้วที่เป็นโลหะได้ และต้องมีรูเสียบสายเพื่อต่อพ่วงไปยังเต้ารับชุดอื่นได้ด้วย ขั้วต่อสายต้องสามารถใช้กับสายขนาดได้ถึง ๔ ตร.มม. ฝาครอบใช้รูปแบบเดียวกับฝาครอบสวิทช์ และฝาครอบที่ใช้งานบริเวณนอกอาคารหรือบริเวณที่มีน้ำสาถึงต้องใช้ฝาครอบชนิดที่ผลิตขึ้นเพื่อการป้องกันน้ำโดยเฉพาะ ใช้ร่วมกับกล่องลอยพลาสติกแข็ง คงทนต่อสภาวะอากาศชื้น ไม่เป็นสนิม ไม่ลามไฟ มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี ทนต่อแรงดันไฟฟ้า

การติดตั้งสวิทช์และปลั๊กไฟเต้าเสียบ สวิทช์ให้ติดตั้งจากพื้นที่ตกแต่งแล้ว ๑.๓๐ เมตร วัดถึงศูนย์กลางของสวิทช์ โดยทั่วไปให้วางฝาครอบสวิทช์ตามแนวนอน หากมีสวิทช์จำนวนมากติดตั้งในตำแหน่งเดียวกันให้ผู้รับจ้างสอบถามความเห็นของผู้ควบคุมงาน ในกล่องสวิทช์เดียวกันห้ามไม่ให้มีแรงดันระหว่างสวิทช์เกินกว่า ๓๐๐ โวลต์ ปลั๊กไฟเต้าเสียบโดยทั่วไปติดตั้งจากพื้นที่ตกแต่งแล้ว ๐.๓๐ เมตร วัดถึงศูนย์กลางของปลั๊กไฟเต้าเสียบ โดยทั่วไปให้วางฝาครอบปลั๊กไฟเต้าเสียบตามแนวนอน ในพื้นที่นอกอาคารติดตั้งสูงจากพื้น ๑.๐๐ เมตร และมีฝาครอบกันน้ำ ตำแหน่งการติดตั้งปลั๊กไฟเต้าเสียบและสวิทช์ซึ่งติดตั้งในบริเวณที่มีการตกแต่งภายในโดยเฉพาะต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน

-Ground Rod

-สายไฟฟ้า , ท่อร้อยสายไฟฟ้า

-ท่อร้อยสายไฟฟ้าขนาด ๑ ๑/๔"

-ท่อร้อยสายไฟฟ้าขนาด ๓/๔"

-ท่อร้อยสายไฟฟ้าขนาด ๑/๒"

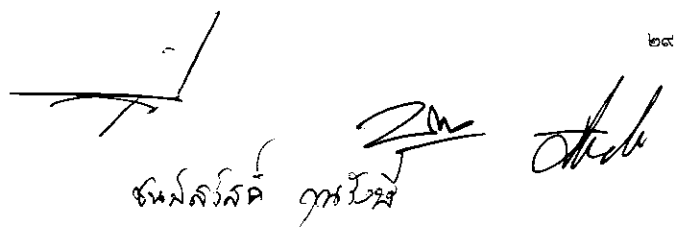
-สายไฟฟ้าTHW ๑๖ Sq mm

-สายไฟฟ้าTHW ๑๐ Sq mm

-สายไฟฟ้าTHW ๔ Sq mm

-สายไฟฟ้าTHW ๒.๕ Sq mm

๒๔


ฉันทวิวัฒน์ กษ.วิเศษ อ.วิเศษ

-สายไฟฟ้าTHW ๑.๕ Sq mm

-Accessories

-Ground Rod เป็นหลักดินชนิดแท่งเหล็กหุ้มทองแดง (Copper Clad Steel Ground Rod) กลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕.๘๗ มม. (๕/๘ นิ้ว) มีความยาวไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มม.ในกรณีที่ต้องการปักหลักดินให้ลึกกว่า ๒,๔๐๐ มม. อาจจะใช้หลักดินที่มีขนาดความยาวต่างๆ ได้ โดยใช้ข้อต่อแบบมิเกลียวต่อให้ได้ความยาวตามต้องการ ที่ยึดสายดินเข้ากับหลักดินต้องทำด้วยโลหะที่ไม่ผุกร่อน และไม่มีปฏิกิริยาที่เรียกว่า Galvanic Action กับสายดิน ทองแดงที่ใช้หุ้มต้องมีความบริสุทธิ์ ๙๘% และต้องมีความหนาของทองแดงที่หุ้มไม่น้อยกว่า ๐.๒๕ มม.หลักดินจะต้องฝังลงไปในดินตามแนวดิ่ง โดยส่วนบนของหลักดินต้องอยู่ต่ำกว่าระดับดินไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. และต้องห่างจากผนังอาคารไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. ต้องประกอบร่วมกับสายดินของระบบไฟฟ้า (System Ground) เป็นการต่อลงดินของระบบไฟฟ้า เพื่อให้อุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้าสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ต้องใช้สายชนิดทองแดงเท่านั้น ขนาดเป็นไปตามที่แสดงในแบบและตามมาตรฐานวสท. สายดินสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า (Equipment Grounding) เป็นการต่อเปลือกนอกหรือส่วนที่เป็นโลหะของวัสดุอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานอุปกรณ์เมื่ออุปกรณ์เกิดการขัดข้อง

-สายไฟฟ้า , ท่อร้อยสายไฟฟ้า

-ท่อร้อยสายไฟฟ้าขนาด ๑ ๑/๔"

-ท่อร้อยสายไฟฟ้าขนาด ๓/๔"

-ท่อร้อยสายไฟฟ้าขนาด ๑/๒"

-สายไฟฟ้าTHW ๑๖ Sq mm

-สายไฟฟ้าTHW ๑๐ Sq mm

-สายไฟฟ้าTHW ๔ Sq mm

-สายไฟฟ้าTHW ๒.๕ Sq mm

-สายไฟฟ้าTHW ๑.๕ Sq mm

-Accessories

-ท่อร้อยสายไฟฟ้าขนาด ๑ ๑/๔", ๓/๔", ๑/๒" ท่อพีวีซี สำหรับระบบร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีขาว) ผลิตจากวัสดุ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือท่อพีวีซีแข็ง (Rigid PVC) ซึ่งมีปริมาณสารเติมแต่งที่เหมาะสมช่วยให้คุณสมบัติพิเศษ ทนทานต่อแสงแดด ป้องกันรังสี UV และมีคุณสมบัติยืดหยุ่นมากเป็นพิเศษ สามารถดัดเย็บโค้งงอได้โดยไม่ต้องใช้ความร้อน ผลิตตามมาตรฐาน JIS C ๘๔๓๐ มีสีขาว วัดขนาดท่อด้วยวิธีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์สีเหลือง ตามมาตรฐาน มอก. ๒๑๖-๒๕๒๔ จึงเป็นขนาดแบบ Nominal Size ตั้งแต่ ๑๕(๓/๘") - ๕๕(๒") มม. ต้องมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิปกติจนถึง ๖๐ องศาเซลเซียส และไม่ลามไฟเมื่อเกิดไฟไหม้ การต่อประกอบควรใช้ข้อต่อที่มีขนาด มิติ และสีเดียวกันจากผู้ผลิตเดียวกันกับท่อ สามารถลดการใช้ ข้อต่อโดยการใส่สปริงสำหรับตัดท่อ ที่ผลิตตามมาตรฐานเดียวกันเท่านั้น วัดระยะและสอดเข้าไปในเส้นท่อเพื่อป้องกันการหักงอ นิยมใช้ในงานต่อเติมและงานดีไซน์ แบบเดินลอยบนผนัง ด้วยสีที่ดูกลมกลืนกับผนัง

-สายไฟฟ้าTHW ๑๖ Sq.mm ,THW ๑๐ Sq.mm ,THW ๔ Sq.mm ,THW ๒.๕ Sq.mm ,THW ๑.๕ Sq.mm เป็นสายไฟฟ้าชนิดร้อยในท่อหรือรางเดินสายภายในอาคาร สายไฟฟ้าใช้ในการติดตั้งยึดกับที่ชนิดตัวนำทองแดงแข็งแกนเดี่ยวหุ้มฉนวน PVC ทนแรงดันไฟฟ้าได้ ๗๕๐ โวลต์ และทนอุณหภูมิได้สูงสุด ๗๐


ช.อ.ก.ว.ร. ๓๐

องศาเซลเซียส (๖๐๒๒๗ IEC-๐๑) ผลิตตาม มอก.๑๑-๒๕๕๓ พิกัดการนำกระแสของสายใช้อุณหภูมิแวดล้อม ๔๐°C สายสำหรับวงจรย่อยทั่วไป ต้องมีพื้นที่หน้าตัดไม่เล็กกว่า ๒.๕ ตร.มม. และสายสำหรับวงจรป้องกันต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า ๔ ตร.มม. สายไฟฟ้าต้องมีความยาวตลอดความยาวท่อ ห้ามตัดต่อสายภายในท่อ อนุญาตให้ต่อสายได้ในกล่องต่อสายเท่านั้น สำหรับสายขนาดไม่เกิน ๖ ตร.มม. ให้ใช้ Wire Nut หรือ Scotch Lock ในการต่อสาย สายขนาดใหญ่กว่านี้ให้ต่อด้วย Split Bolt หรือ Compression Connector และพันทับด้วยเทปพลาสติกโดยมีคุณสมบัติเทียบเท่าฉนวนไฟฟ้าเท่านั้น การร้อยสายในท่อ ห้ามใช้น้ำมันหล่อลื่นหรือวัสดุอื่นใดเพื่อช่วยในการร้อยสาย ต้องใช้ Pulling Compound ที่ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะเท่านั้น สายไฟฟ้าขนาดไม่เกินกว่า ๑๐ ตร.มม. ซึ่งใช้งานในระบบไฟฟ้า ๓ เฟส ๓๘๐ V. ต้องใช้รหัสสีของสายไฟฟ้า ดังนี้

สายเฟส A หรือ L๑ ใช้สี น้ำตาล

สายเฟส B หรือ L๒ ใช้สี ดำ

สายเฟส C หรือ L๓ ใช้สี เทา

สายนิวทรัล ใช้สี ฟ้า

สายดิน ใช้สี เขียวแถบเหลือง

สายไฟฟ้าขนาดเกินกว่า ๑๐ ตร.มม. ที่มีทำเฉพาะสีเดียว ให้ใช้ปลอกยางมีสีตามที่กำหนดข้างต้นเครื่องหมายที่หัวต่อสายต้นทาง, ปลายทางและในกล่องพักสาย

-โคมไฟติดราง Track Light หลอด Halogen MR๑๖ ๑๒V. ๕W. x ๔ สำหรับส่องเฉพาะจุด

-EMERGENCY LIGHT ๒ x ๙ w LED LAMP

-EXIT LIGHT TYPE ๑

-โคมไฟติดราง Track Light หลอด Halogen MR๑๖ ๑๒V. ๕W. x ๔ สำหรับส่องเฉพาะจุด เป็นโคมไฟติดเพดานแบบ Spotlight ติดตั้งเอาไว้บนราง ตามรูปแบบที่กำหนด มีโครงสร้างหลักผลิตจากโลหะ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถสัมผัสได้ และต้องมีการระบายความร้อนที่ดีพอผ่านกรรมวิธีการ ป้องกันสนิม และพันทับด้วยสีขาวชนิด Polyester มีแกนที่ช่วยให้ดวงโคมไฟปรับทิศทางได้หลากหลาย ประกอบพร้อมหม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์ภายในโคมใช้กับหลอดฮาโลเจน MR๑๖ LED ๑๒V. ๕W. จำนวน ๔ ชุด สำหรับส่องเฉพาะจุด ติดตั้งบนรางไฟTrack Light ผลิตจากอลูมิเนียมขนาด ๑๘ x ๓๔ มม. เป็นรางไฟฟ้าแบบวงจรเดียว ความยาว ๒.๐๐ ม. ต้องมีหัวต่อสายไฟและ หัวต่อสายดิน ยึดกับสายไฟฟ้าด้วยสกรูอัด ติดตั้งไว้ให้เรียบร้อย สามารถจะติดตั้งโคมไฟฟ้าเอาไว้หลายดวงด้วยกัน ต้องมีจุดยึดเป็นพิเศษโดยตรงกับโครงสร้างอาคาร

-EMERGENCY LIGHT ๒ x ๙ w LED LAMP (ไฟฉุกเฉิน ๒ x ๙ วัตต์ พร้อมBATTERY DC ๑๒ V.ชนิด SEAL LEAD ACID และ CHARGER) ไฟฉุกเฉิน ใช้สำหรับจ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟฟ้าดับ ไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ต ระบบควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ ยูนิท ใช้หลอดไฟ MR๑๖ LED ๑๒ โวลท์ ตัวโคมไฟฉุกเฉินผลิตจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป มีคุณสมบัติการระบายความร้อน สามารถปรับทิศทางของลำแสงไปยังพื้นที่ที่กำหนด แบตเตอรี่ชนิดแบตเตอรี่แห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งานมาตรฐานISO ๑๔๐๐๑. UL CE ระบบการชาร์ตแบตเตอรี่ ควบคุมการชาร์ตด้วยAutomatic solid state system แบบแรงดันคงที่และจำกัดกระแสไฟฟ้า ระยะเวลาการชาร์ตแบตเตอรี่ ๑๐-๑๕ ชั่วโมง ระบบป้องกัน *ป้องกันการชาร์ตแบตเตอรี่เกินที่เป็นสาเหตุทำให้แบตเตอรี่เกิดการบวม *วงจรป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนหมดประจุไฟฟ้า ทำให้อายุแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น *ฟิวส์ AC ป้องกันการลัดวงจรด้านไฟเข้าเครื่อง *ฟิวส์ DC ป้องกันการลัดวงจรด้านการชาร์ตและโหลด วงจรป้องกันไฟตกเมื่อเกิดความผิดปกติของระบบจ่ายกำลังไฟหลักเกิดไฟตกในช่วง ๑๔๐ - ๑๖๐ VAC ตัวเครื่องจะสั่งงานอัตโนมัติให้แสงสว่างฉุกเฉินทันที ตัวถังโคมไฟฉุกเฉินตัวกล่อง

นายสมศักดิ์ กนก

๓๑

ด้านหน้าผลิตจากพลาสติก ABS UL-๙๔ V-O ที่มีความสามารถทนความร้อนได้สูงและทนต่อการกระแทก และตัวกล่องด้านหลังมีส่วนยึดแขวนและรองรับแบตเตอรี่ด้วยแผ่นโลหะหนา ๑ มม. พ่นและเคลือบด้วยEpoxy powder and Stove Enamel ป้องกันการเกิดสนิมของโลหะ ระดับชั้นการป้องกัน IP๐๒ การติดตั้งบนผนัง การรับประกัน หลอดไฟ๑๐ ปี แผงวงจร ๕ ปี แบตเตอรี่ ๒ ปี

-EXIT LIGHT TYPE ๑ ป้ายไฟทางออก ชนิดกล่องไฟ (TUBE type) ชนิด Tube Type ขนาด W๔๐ x L๓๔๔ x H๒๓๐ mm. ชนิดป้าย ๑ หน้า แผ่นป้ายทำจากแผ่นอะครีลิคนำแสงชนิดพิเศษแบบใส (ELT) ประกบด้วยแผ่นอะครีลิคแบบขาวขุ่น ให้ความสว่างสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น ป้ายหนา ๑๐ มม. ตัวกล่องทำจากอลูมิเนียมหรือแผ่นเหล็ก หนา ๑ มม. พ่นเคลือบสีขาวอย่างดีไม่ก่อให้เกิดสนิม ตัวกล่องปิดสนิทกันน้ำกันฝุ่น และสามารถระบายความร้อนได้ใช้ชิปหลอด LED High Power ยี่ห้อ NICHIA / OSRAM จำนวน ๑๐ หลอด ใช้พลังงาน ๑.๕ W. แสงสี Daylight อุณหภูมิแสง ๖,๕๐๐-๗,๐๐๐ K ให้ความสว่างเทียบเท่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๒ x ๔ W. แบตเตอรี่ชนิด Nickel-Metal Hydride ระยะเวลาในการสำรองไฟได้ ๒-๓ ชั่วโมง มีระบบควบคุมการทำงานโดยอัตโนมัติ และควบคุมการชาร์จไฟ และการคายประจุไฟของแบตเตอรี่ด้วย Micro Controller ๘ บิต แสงสว่างผ่านมาตรฐาน วสท.๒๐๐๔-๕๘/ มอก.๒๔๓๐-๒๕๕๒ มีระบบการชาร์จอัตโนมัติแบบแรงดันคงที่ (Constant Voltage Charge) ระยะเวลาในการชาร์จประจุเต็ม ๑๐-๑๔ ชั่วโมง มีระบบในการดูแลตัวเครื่องอัตโนมัติ (Auto Test) มีระบบป้องกันแบตเตอรี่ ป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนประจุหมด (Low Voltage Cut-Off) ป้องกันการชาร์จประจุเกินกว่าแบตเตอรี่จะรับได้ (High Voltage Cut-Off) มีระบบป้องกันแผงวงจร พิวส์ AC และพิวส์ DC เพื่อป้องกันการลัดวงจรด้าน Input และ Output มีอุปกรณ์กันไฟกระชอกแบบต่อขนาน (MOV) และจะหยุดทำงานของเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดการกระแสปีกากระชอก มีระบบตรวจสอบความผิดปกติของแบตเตอรี่ และแจ้งเตือนสถานะของแบตเตอรี่ โคมไฟป้ายทางออกผ่านเกณฑ์การทดสอบ มอก. ๒๔๓๐-๒๕๕๒ และมีการทดสอบมาตรฐานกันน้ำและฝุ่น (IP ๖๕) จากสถาบันไฟฟ้า

๑.๕ งานระบบปรับอากาศ

-เดินสายไฟร้อยท่อพัดลม

-เดินสายไฟร้อยท่อ สำหรับเครื่องปรับอากาศ

-ชุดพัดลมระบายอากาศ ๖ นิ้ว

-CIRCUIT BREAKER ๓๐A ๑ P ใช้ภายนอก ชนิดกันน้ำ

-เดินสายไฟร้อยท่อพัดลม, เดินสายไฟร้อยท่อ สำหรับเครื่องปรับอากาศ ท่อพีวีซีสำหรับระบบร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีขาว) ผลิตจากวัสดุ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือท่อพีวีซีแข็ง (Rigid PVC) ซึ่งมีปริมาณสารเติมแต่งที่เหมาะสมช่วยให้มีคุณสมบัติพิเศษ ทนทานต่อแสงแดด ป้องกันรังสี UV และมีคุณสมบัติยืดหยุ่นมากเป็นพิเศษ สามารถดัดโค้งงอได้โดยไม่ต้องใช้ความร้อน ผลิตตามมาตรฐาน JIS C ๘๔๓๐ มีสีขาว วัดขนาดท่อด้วยวิธีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์สีเหลืองตามมาตรฐาน มอก. ๒๑๖-๒๕๒๔ จึงเป็นขนาดแบบ Nominal Size ตั้งแต่ ๑๕(๓/๘") - ๕๕(๒") มม. ต้องมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิปกติจนถึง ๖๐ องศาเซลเซียส และไม่ลามไฟเมื่อเกิดไฟไหม้ การต่อประกอบควรใช้ข้อต่อที่มีขนาด มิติ และสีเดียวกันจากผู้ผลิตเดียวกันกับท่อ สามารถลดการใช้ข้อต่อโดยใช้สปริงสำหรับดัดท่อ ที่ผลิตตามมาตรฐานเดียวกันเท่านั้น วัดระยะและสอดเข้าไปในเส้นท่อเพื่อป้องกันการหักงอ นิยมใช้ในงานต่อเติมและงานตีขึ้น แบบเดินลอยบนผนัง ด้วยสีที่ดูกลมกลืนกับผนัง


จ.ก.วิ.ค. ก.วิ.ค.

สายไฟฟ้า THW ๑๖ Sq.mm , THW ๑๐ Sq.mm , THW ๔ Sq.mm , THW ๒.๕ Sq.mm , THW ๑.๕ Sq.mm เป็นสายไฟฟ้าชนิดร้อยในท่อหรือรางเดินสายภายในอาคาร สายไฟฟ้าใช้ในการติดตั้งยึดกับที่ชนิดตัวนำทองแดง แข็งแกนเดี่ยวหุ้มฉนวน PVC ทนแรงดันไฟฟ้าได้ ๗๕๐ โวลท์และทนอุณหภูมิได้สูงสุด ๗๐ องศาเซลเซียส (๖๐๒๒๗ IEC-๐๑) ผลิตตาม มอก.๑๑-๒๕๕๓ พิกัดการนำกระแสของสายใช้อุณหภูมิแวดล้อม ๔๐°C สายสำหรับวงจรย่อยทั่วไป ต้องมีพื้นที่หน้าตัดไม่เล็กกว่า ๒.๕ ตร.มม. และสายสำหรับวงจรป้อนต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า ๔ ตร.มม. สายไฟฟ้าต้องมีความยาวตลอดความยาวท่อ ห้ามตัดต่อสายภายในท่อ อนุญาตให้ต่อสายได้ในกล่องต่อสายเท่านั้น สำหรับสายขนาดไม่เกิน ๖ ตร.มม. ให้ใช้ Wire Nut หรือ Scotch Lock ในการต่อสาย สายขนาดใหญ่กว่านี้ให้ต่อด้วย Split Bolt หรือ Compression Connector และพันทับด้วยเทปพลาสติกโดยมีคุณสมบัติเทียบเท่าฉนวนไฟฟ้าเท่านั้น การร้อยสายในท่อ ห้ามใช้น้ำมันหล่อลื่นหรือวัสดุอื่นใดเพื่อช่วยในการร้อยสาย ต้องใช้ Pulling Compound ที่ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะเท่านั้น สายไฟฟ้าขนาดไม่เกินกว่า ๑๐ ตร.มม. ซึ่งใช้งานในระบบไฟฟ้า ๓ เฟส ๓๘๐ V. ต้องใช้รหัสสีของสายไฟฟ้า ดังนี้

สายเฟส A หรือ L๑ ใช้สี น้ำตาล

สายเฟส B หรือ L๒ ใช้สี ดำ

สายเฟส C หรือ L๓ ใช้สี เทา

สายนิวทรัล ใช้สี ฟ้า

สายดิน ใช้สี เขียวแถบเหลือง

สายไฟฟ้าขนาดเกินกว่า ๑๐ ตร.มม. ที่มีทำเฉพาะสีเดียว ให้ใช้ปลอกยางมีสีตามที่กำหนดข้างต้นเครื่องหมายที่ ขั้วต่อสายต้นทาง, ปลายทางและในกล่องพักสาย

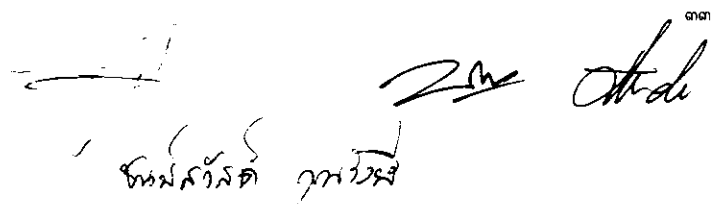
-ชุดพัดลมระบายอากาศ ๖ นิ้ว พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ประเภทระบายอากาศออก ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว ตัวเครื่องและใบพัดเหล็กทนทานต่อการใช้งาน ทั้งในสภาวะความร้อนสูง และน้ำมัน เหมาะกับการใช้งานภายในห้องครัว มอเตอร์แบบใหม่ ด้วยระบบการพันขดลวดชั้นสูง ความถี่ในการดูดเข้า-ออก ๕๐ เฮิร์ต กำลังไฟในการดูดออก ๒๐ วัตต์ ดูดอากาศออก ๑,๒๖๐ รอบต่อนาที มีบานเกล็ดเปิด-ปิดป้องกันฝน สาด ฝุ่นผง สัตว์และแมลง และมีฝาครอบหลังพัดลมระบายอากาศ ใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ลุกลามไฟ ประหยัดไฟเบอร์ ๕ ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ มาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑ พร้อมวงกบไม้ขนาด ๒" x ๔" และ ควบคุมด้วยสวิตช์ไฟฟ้า

-CIRCUIT BREAKER ๓๐A ๑ P ใช้ภายนอกชนิดกันน้ำ พิวส์อัตโนมัติหรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด ๓๐A ค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ๒๒๐-๒๔๐ V พิกัดทนกระแสลัดวงจร (IC) ๑.๕ kA ค่ากระแสสูงสุดที่รับได้ ๕๐/๖๐Hz พร้อมกล่องกันน้ำฝาใส สามารถติดตั้งภายนอกอาคารทำหน้าที่ตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อมี กระแส ไฟฟ้า ไหลผ่านเกินกำหนด หรือเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร พิวส์อัตโนมัติจะตัดวงจรทันทีปุ่ม (PUSH TO TRIP) เพื่อถอดตัด วงจรไฟฟ้า และได้มาตรฐาน มอก.๒๔๒๕-๒๕๕๒

๒. กลุ่มงานที่ ๒

๒.๑ งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ

๒.๑.๑ ห้องจัดแสดงกลาง/อบรมสัมมนา

 ๓๓๓

- B๑ กล่องชั้นวางโชว์ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๘๐๐x๔๐๐x๑๒๐๐
- B๒ กล่องชั้นวางโชว์ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๘๐๐x๔๐๐x๑๑๐๐
- B๓ กล่องชั้นวางโชว์ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๘๐๐x๔๐๐x๗๕
- E๑ ชั้นวางติดผนัง ขนาด ๔๐x๘๐ ซม.หนา ๔ ซม. ความสูงตามที่ออกแบบ
- B๔ กล่องชั้นวางโชว์ ลอยตัว ขนาด ๒๐๐๐x๔๐๐x๑๑๐ มม.
- B๕ กล่องชั้นวางโชว์ ลอยตัว ขนาด ๑๒๐๐x๑๒๐๐x๖๐๐ มม. เล่นระดับสูงต่ำ
- B๖ กล่องชั้นวางโชว์ ลอยตัว ขนาด ๑๒๐๐x๖๐๐x๔๐๐ มม. เล่นระดับสูงต่ำ
- B๗ กล่องชั้นวางโชว์ ลอยตัว ขนาด ๖๐๐x๖๐๐x๓๐๐ มม. เล่นระดับสูงต่ำ
- D๑ กล่องชั้นวางโชว์ Window Display
- งานตกแต่งลายฉลุลายพลาสติก ๑๕ มม. ชั้น ๒ ชั้น DESIGNERหรือหน่วยงานกำหนด

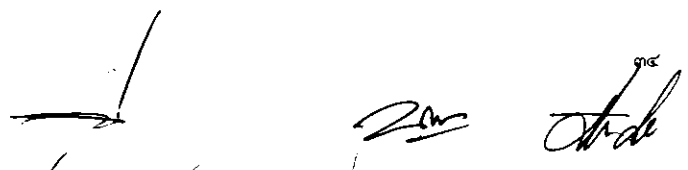
ขั้นตอนการผลิตเฟอร์นิเจอร์กรุโครงปิดผิวลามิเนต

-B๑ กล่องชั้นวางโชว์รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๘๐๐x๔๐๐x๑๒๐๐ มม., B๒ ขนาด ๘๐๐x๔๐๐x๑๑๐๐ มม., B๓ ขนาด ๘๐๐x๔๐๐x๗๕ มม. และกล่องชั้นวางโชว์ลอยตัว B๔ ขนาด ๒๐๐๐x๔๐๐x๑๑๐ มม., B๕ ขนาด ๑๒๐๐x๑๒๐๐x๖๐๐ มม., B๖ ขนาด ๑๒๐๐x๖๐๐x๔๐๐ มม., B๗ ขนาด ๖๐๐x๖๐๐x๓๐๐ มม.

โครงไม้ภายใน กล่องชั้นวางโชว์ฯ ให้ใช้โครงไม้เนื้อแข็งหรือไม้สักจ้อยท์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๗ x ๔๕ มม. @ ๔๐๐ มม. โดยไม้ที่นำมาใช้ทำโครงภายในต้องผ่านกรรมวิธีการเคลือบน้ำยากันแมลงต่างๆ ไม้โครงต้องอบแห้งสนิทไม่บิดงอ ไม่มีรอยพรุณปราศจากปลวกมอดและแมลงต่างๆ โครงในชิ้นงานเดียวกันผู้รับจ้างจะต้องใช้ไม้โครงชนิดเดียวกันและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมทั้งทาเคลือบน้ำยากันปลวกแบบใสจนทั่วทุกโครงไม้

แผ่นไม้อัด ที่จะนำมาใช้งานไม่ว่าจะเป็นไม้อัดสัก ไม้อัดยาง ต้องเป็นไม้อัดไล่ไม้หนา ๖ มม. หรือแม้กระทั่งวีเนียร์ที่อัดลงบนแผ่นไม้ระบุให้ไม้อัดทุกประเภทที่ใช้ต้องอบแห้งไม่บิดงอ ไม่มีตำหนิ ไม่เป็นกระพี้หรือตาไม้และต้องคัดลาย สีและลวดลายเลียนไม้ที่สวยงามเรียบสนิท ไม่มีรูพรุณ ได้ขนาด และความหนาของไม้อัดตามที่ระบุในแบบ ไม้อัดที่ใช้ทั้งหมดจะต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์แผ่นไม้อัดประเภทภายนอก และภายใน คุณภาพเกรด A และได้ลวดลายตามที่ผู้ออกแบบกำหนด ไม้อัดทุกประเภทที่จะนำมาใช้งานภายในโครงการต้องคัดเลือกไม้อัดที่มีขนาดลวดลาย และสีสัมผัสสม่ำเสมอเท่ากัน หรือคล้ายคลึงกัน ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อนนำไปใช้งาน

วัสดุปิดทับผิวใช้แผ่นลามิเนตลายไม้ผิวด้าน วัสดุปิดผิวอื่นๆนอกเหนือจากไม้อัด ผู้รับจ้างจะต้องคัดเลือกวัสดุที่มีคุณภาพเกรด A ปราศจากตำหนิ และถูกต้องตามรายละเอียดที่แบบได้ระบุไว้ ผิวลามิเนตลายไม้สีไม้อ่อน ที่นำมาใช้ในโครงการนี้ ต้องผ่านการผลิตด้วยเครื่องอัดที่ได้มาตรฐาน และมีค่าการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยต่ำ (Low VOCs Emitting) และได้รับตรารับรองจาก Greenguard หรือสถาบันอื่นตามมาตรฐาน LEED ให้การยอมรับ การปิดผิวแผ่นลามิเนตลายไม้ผิวด้าน ใช้กาวยางอเนกประสงค์โดยช่างผู้เชี่ยวชาญพร้อมทั้งเก็บเส้นขอบโดยการแต่งสีเดียวหรือใกล้เคียงกับสีของแผ่นลามิเนตให้เรียบร้อย


 ชัยวัฒน์ ภูมิวิมล

-**ชั้นวางติดผนัง E๑ ขนาด ๔๐๐x๘๐๐x๔๐ มม.** โครงไม้ภายใน ให้ใช้โครงไม้เนื้อแข็งหรือไม้สักจ้อยท์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๗ x ๔.๕ มม. @ ๔๐๐ มม. โดยไม้ที่นำมาใช้ทำโครงภายในต้องเคลือบน้ำยากันแมลงต่างๆ ไม้โครงต้องอบแห้งสนิทไม่บิดงอ ไม้ยึดข้างต้องเป็นไม้อัดไส้ไม้หนา ๖ มม. ๒ ด้าน ปิดขอบด้วยไม้จริงหนา ๕ มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนตสีขาวผิวด้าน ด้านหลังเว้นช่องสำหรับสวมโครงเหล็กยึดชั้นใช้เหล็กพิตหนา ๑/๔ นิ้ว เชื่อมโครงเหล็กกล่องเหลี่ยม ๓/๔ นิ้ว x ๓/๔ นิ้ว ทำสีกันสนิมตามแบบกำหนดเพื่อเป็นโครงยึดติดผนัง สำหรับสวมชั้นไม้ตามแบบ

-**กล่องชั้นวางโชว์ D๑ Window Display ขนาดยาว ๒.๗๐,๕.๒๐ x กว้าง ๐.๘๐ สูง ๒.๖๐ ม.** เป็นที่จัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการบริเวณผนังกระจกด้านหน้าอาคารฯ มีงานดำเนินการ ๓ ส่วน

-ส่วนพื้น Window Display ใช้โครงเหล็ก ๒ x ๔ นิ้ว หนา ๓.๒ มม. #๐.๔๐ x ๐.๔๐ ม. เชื่อมโครงพื้นตามแบบกำหนดพร้อมทำสีกันสนิม ปูพื้นด้วยไม้อัดยางหนา ๑๐ มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนตสีขาวผิวด้าน ตกแต่งรอยต่อสีเดียวหรือใกล้เคียงกับสีของแผ่นลามิเนตให้เรียบร้อย

-ส่วนผนัง WINDOWS SHOW โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ๑ ๑/๒ x ๓ นิ้ว # ๐.๕๐ x ๐.๕๐ ม. ผนังกรุด้วยไม้อัดยางหนา ๑๐ มม. กรุทั้งสองด้าน ด้านในทาสีพลาสติกอะคลิลิค ๑๐๐% สีขาว ด้านนอกทาสีปูนเปลือยแบบฉาบขัดมัน มีบานเลื่อนประตู ๒ บาน ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๒๐ ม. บานประตูโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยางหนา ๖ มม. ๒ ด้าน ปิดขอบด้วยไม้จริงหนา ๕ มม. ติดตั้งมือจับและกลอน ประตูชนิดใช้กับประตูบานเลื่อน พร้อมแผ่นไม้ปิดรางบานเลื่อนตกแต่งให้เรียบร้อย

-ส่วนฝ้า WINDOWS SHOW โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านในกรุยิปซัมบอร์ด ๙ มม. ฉาบเรียบ ทาสีพลาสติกอะคลิลิค ๑๐๐% สีขาว ภายนอกกรุด้วยไม้อัดยางหนา ๑๐ มม. ทาสีปูนเปลือยแบบฉาบขัดมัน ฝ้า WINDOWS SHOW ติดตั้งโคมไฟ TRACK LIGHT แบบรางอลูมิเนียมยาว ๒ ม. พร้อมหลอด HALOGEN MR๑๖ LED ๑๒ V. ๕ w. ๔ หลอด จำนวน ๓ ชุด

-**งานตกแต่งลายฉลุลายพลาสติก ๑๕ มม. ชั้น ๒ ชั้น DESIGNER หรือหน่วยงานกำหนด**

๒.๑.๒ ห้องทำเครื่องเงิน

-F๑ โต๊ะทำงานทาสีผง ๐.๘๐x๒.๔๐x๐.๗๕ ม. ๑ ตัว พร้อมเก้าอี้ ๐.๔๕x๐.๔๕x๐.๘๕ ม. ๓ ตัว

-F๒ โต๊ะทำงานทาสีผง ๑.๒๐x๒.๔๐x๐.๗๕ ม. ๑ ตัว พร้อมเก้าอี้ ๐.๔๕x๐.๔๕x๐.๘๕ ม. ๖ ตัว

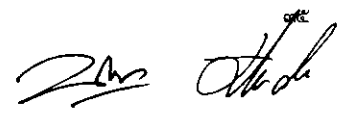
-F๓ ตู้เก็บของ ๐.๖๐x๑.๑๐x๒.๒๐ ม. ๑ ตัว

-F๔ ชั้นวางของ ๐.๕๐x๓.๐๐x๒.๐๐ ม. ๑ ตัว

-F๕ ชั้นวางของในห้องอบด้วยความชื้น ๐.๕๐x๔.๐๐x๒.๕๐ ม. ๑ ตัว

ขั้นตอนการผลิตเฟอร์นิเจอร์

-F๑ โต๊ะทำงานทาสีผงขนาด ๐.๘๐x๒.๔๐x๐.๗๕ ม. พร้อมเก้าอี้ ๐.๔๕x๐.๔๕x๐.๘๕ ม., F๒ โต๊ะทำงานทาสีผงขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐x๐.๗๕ ม. พร้อมเก้าอี้ ๐.๔๕x๐.๔๕x๐.๘๕ ม.


พิมพ์วิไล ภูมิ


-โต๊ะทำงานทาสุมุกและโต๊ะทำงานทาร์ก โครงขาโต๊ะทำงานใช้เหล็กกล่อง ๒ x ๒ นิ้ว หนา ๓.๒ มม. ทำสีกันสนิม ทาสีน้ำมันพร้อมยางรองปลายขาโต๊ะ หรือปุ่มเกลียวปรับระดับ ท็อปโต๊ะทำงานใช้ไม้ยางพารา ประสานขนาด ๐.๘๐ x ๒.๔๐ ม. หนา ๒ ซม. ทำรองพื้นไม้สีธรรมชาติ พร้อมเคลือบยูริเทนสูตรน้ำ

-เก้าอี้ทำงาน โครงขาเก้าอี้ทำงานใช้เหล็กกล่อง ๑ x ๑ นิ้ว หนา ๓.๒ มม. ทำสีกันสนิม ทาสีน้ำมัน พร้อมยางรองปลายขาเก้าอี้ ที่นั่งและพนักพิงไม้ยางพาราประสานหนา ๒ ซม. ทำรองพื้นไม้สีธรรมชาติ พร้อมเคลือบยูริเทนสูตรน้ำ ขนาดองศาพนักพิงประมาณ ๑๐๓-๑๐๕ องศา

-F๓ ตู้เก็บของขนาด ๐.๖๐ x ๑.๑๐ x ๒.๒๐ ม. บานตู้ใช้บานพับถ่วง พร้อมมือจับ กลอนและกุญแจล็อกบาน ชั้นไม้ปรับระดับด้วยปุ่มระดับชั้น

-ตู้เก็บของในส่วนของบนตู้ ข้างตู้ บานตู้ หลังตู้ และชั้นไม้ ใช้โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง ภายในตู้กรุด้วยไม้อัดยาง ๔ มม. ภายนอกตู้กรุด้วยไม้อัดยาง ๖ มม. หนารวม ๑ นิ้ว ปิดขอบโดยรอบด้วยไม้จริงหนา ๕ มม.

-ผิวตู้เก็บของปิดด้วยแผ่นลามิเนตลายไม้ ทั้งภายนอก และภายใน พื้นตู้ยกพื้นสูง ๑๐ ซม.

-บานตู้เก็บของใช้บานพับถ่วงแบบทับขอบริม พร้อมมือจับโลหะ กลอน และกุญแจล็อกหน้าบานแต่ละช่อง

-F๔ ชั้นวางของขนาด ๐.๕๐ x ๓.๐๐ x ๒.๐๐ ม.

-โครงเหล็กชั้นติดตายใช้เหล็กกล่อง ๓/๔ x ๓/๔ นิ้ว หนา ๓.๒ มม. เชื่อมขึ้นรูปตามแบบขัดตก แต่งเรียบร้อย ทำสีกันสนิม และทาสีน้ำมัน พร้อมยางรองปลายขา หรือปุ่มเกลียวปรับระดับ

-ชั้นไม้ติดตายไม้ยางพาราประสาน หนา ๒ ซม. ทำรองพื้นไม้สีธรรมชาติเคลือบยูริเทนสูตรน้ำ

-F๕ ชั้นวางของในห้องอบความชื้นขนาด ๐.๕๐ x ๔.๕๐ x ๒.๕๐ ม.

-โครงเหล็กชั้นติดตายใช้เหล็กกล่อง ๓/๔ x ๓/๔ นิ้ว หนา ๓.๒ มม. เชื่อมขึ้นรูปตามแบบขัดตก แต่งเรียบร้อย ทำสีกันสนิม และทำสีกันความชื้นสำหรับงานโลหะ หรือสีน้ำมันอีพ็อกซีกันความชื้นสำหรับงานโลหะพร้อมยางรองปลายขา หรือปุ่มเกลียวปรับระดับ

-ชั้นไม้ติดตายไม้ยางพาราประสาน หนา ๒ ซม. ทำรองพื้นไม้สีธรรมชาติเคลือบยูริเทนสูตรน้ำ

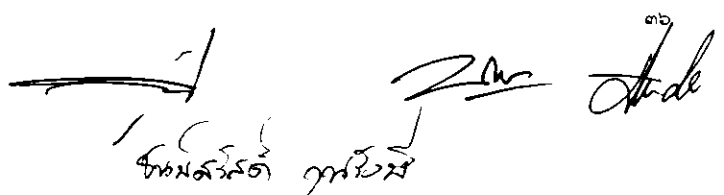
๒.๑.๓ ห้องสาธิต

-F๖ โต๊ะทำงานเพนท์ ปิดทอง ขุดลาย ตีดเปลือกไซขนาด ๐.๘๐ x ๒.๒๐ x ๐.๗๕ ม. มีลิ้นชัก และกุญแจล็อก พร้อมเก้าอี้ ๐.๔๕ x ๐.๔๕ x ๐.๘๕ ม.

-F๖ โต๊ะทำงานเพนท์ ปิดทอง ขุดลาย ตีดเปลือกไซขนาด ๐.๘๐ x ๒.๒๐ x ๐.๗๕ ม. มีลิ้นชัก และกุญแจล็อก พร้อมเก้าอี้ ๐.๔๕ x ๐.๔๕ x ๐.๘๕ ม.

-โต๊ะทำงานเพนท์ ปิดทอง ขุดลาย ตีดเปลือกไซ โครงขาโต๊ะทำงานใช้เหล็กกล่อง ๒ x ๒ นิ้ว หนา ๓.๒ มม. ทำสีกันสนิม ทาสีน้ำมันพร้อมยางรองปลายขาโต๊ะ หรือปุ่มเกลียวปรับระดับ ท็อปโต๊ะทำงาน พื้นลิ้นชัก แผ่นไม้กันไ้ ลิ้นชักใช้ไม้ยางพาราประสาน หนา ๒ ซม. ลิ้นชักใส่ของติดตั้งมือจับ พร้อมกุญแจล็อก ทำรองพื้นไม้สีธรรมชาติ พร้อมเคลือบยูริเทนสูตรน้ำ

-เก้าอี้ทำงาน โครงขาเก้าอี้ทำงานใช้เหล็กกล่อง ๑ x ๑ นิ้ว หนา ๓.๒ มม. ทำสีกันสนิมทาสีน้ำมัน พร้อมยางรองปลายขาเก้าอี้ ที่นั่งและพนักพิงไม้ยางพาราประสาน หนา ๒ ซม. ทำรองพื้นไม้สีธรรมชาติ พร้อมเคลือบยูริเทนสูตรน้ำ ขนาดองศาพนักพิงประมาณ ๑๐๓-๑๐๕ องศา


๓๖

๒.๒ งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

-เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ชนิดติดผนัง ๙,๐๐๐ BTU

-เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ชนิดติดผนัง ๒๐,๐๐๐ BTU

-TV LED ๕๐"

-เครื่องขยายเสียงขนาด ≥ ๒๔๐ วัตต์

-เครื่องเล่นแผ่นดีวีดี

-ลำโพง ขนาด ๖.๕ นิ้ว

-ระบบสายลำโพง

-เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (Split Type) ชนิดติดผนัง ๙,๐๐๐ BTU, ชนิดติดผนัง ๒๐,๐๐๐ BTU

ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสิทธิภาพเบอร์ ๕ ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๒๑๓๔-๒๕๔๕) ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO ๙๐๐๑ หรือเทียบเท่า อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานหรือ อี

คุณลักษณะของเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ชนิดติดผนัง แต่ละชุดประกอบด้วยหน่วยอัดน้ำยา ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Condensing Unit) และหน่วยส่งลมเย็น (Fan coil unit)

๑. ชุดคอยล์ร้อน (condensing Unit)

-สารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ (Liquid Refrigerant) ให้ใช้น้ำยา R๒๒ หรือ R๔๑๐A

-ตัวถังของชุดคอนเดนซิ่ง (Condensing Unit) ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง ประกอบขึ้นจากเหล็กแผ่น ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๘ มม. ผ่านกรรมวิธีเคลือบผิว POWDER PAINT หรือเทคโนโลยีที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า สำหรับการติดตั้งภายนอกอาคารอย่างดีจากโรงงานผู้ผลิต

-ชุดคอนเดนซิ่งต้องประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์ (Compressor), แผงควบแน่น (Condenser) พัดลม พร้อมมอเตอร์, สวิตช์แม่เหล็ก (Magnetic Contactor), ข้อต่อพร้อมวาล์วบริการ, ช่องอัดเติมและลิ้นท้อ (Discharge and Suction Service Valve), ขั้วต่อสายดิน, ชุดหน่วงเวลา (Delay Time) ในกรณีที่ไม่มีชุดหน่วงเวลาที่เทอร์โมสตัทอิเล็กทรอนิกส์ วงจรป้องกันโหลดเกิน (Overload Protector), คาปาซิเตอร์ (Capacitor) และอุปกรณ์ควบคุมการทำงานที่จำเป็น ตามข้อกำหนดของผู้ผลิต ทั้งนี้ต้องออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน ในอาคาร

-แผงระบายความร้อน (Condenser coil) คอยล์ระบายความร้อนทำด้วยท่อทองแดงผิวเรียบ (Smooth) หรือท่อทองแดง ทำร่องเกลียวบนผิวภายใน (INNER GROOVED) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓/๘ นิ้ว จัดเรียงกันไม่น้อยกว่า ๒ แถว และมีครีบอลูมิเนียมระบายความร้อน (ALUMINUM FIN) จัดวางเป็นรูปตัว L อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีกล มีครีระบายความร้อนไม่น้อยกว่า ๑๔ ครีต่อระยะ ๑ นิ้ว โดย Condenser Coil จะต้องผ่านการทดสอบรอยรั่วและขจัดความชื้นจากโรงงานผู้ผลิต แผงคอยล์ และครีบอลูมิเนียมต้องเคลือบด้วยน้ำยาที่ป้องกันการกัดกร่อน และผ่านการทดสอบการก่อตัวของเชื้อราตามมาตรฐาน ASTM D๓๒๗๓ และผ่านการทดสอบรอยรั่ว และขจัดความชื้นจากโรงงานผู้ผลิต

-พัดลมของชุดคอนเดนซิ่ง ใช้ชนิดใบกลม (Propeller) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว ขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร์ ใบพัดลมทำจากพลาสติกหรืออลูมิเนียม

-พัดลมของชุดคอนเดนซิ่ง ให้มีอุปกรณ์ป้องกันเมื่อเกิดความร้อน หรือกระแสไฟฟ้าสูงเกินกว่าเกณฑ์ปกติ


พิมพ์สิทธิ์ ทนงษ์

-ชุดคอนเดนซิ่งใช้ชนิดที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ หรือ ๓ เฟส ๓๘๐ โวลต์ โดยตรง ห้ามทำการดัดแปลง หรือใช้หม้อแปลงแปลงแรงดันไฟฟ้าอีกทีหนึ่ง

-ชุดคอนเดนซิ่งให้ติดตั้งบนพื้นคอนกรีต หรือแขวนติดตั้งบนโครงเหล็กฉากติดตั้งบนสปริงหรือลูกยางลดการสั่นสะเทือนคอมเพรสเซอร์

-ท่อน้ำยาให้ใช้ท่อทองแดงชนิดหนา No.๒๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๐.๗ มม. การเดินท่อทองแดงระหว่าง Condensing Unit และ Fan Coil Unit และชิ้นส่วนประกอบที่สำคัญต่างๆ จะต้องไม่มีจุดต่อ และการเดินท่อทองแดงต้องหุ้มฉนวน Close Cell หนาไม่น้อยกว่า ๑/๒ นิ้ว และพันด้วยเทปพันท่อแล้วให้ใส่ชุดรางครอบท่อ PVC ขนาด SD-๗๕ ให้เรียบร้อย และสวยงาม

-ต้องมีอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า หรือ Circuit Breaker ขนาดที่เหมาะสมกับ Power Consumption ของเครื่องปรับอากาศแต่ละชุด พิกัดไม่เกินกว่าค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดที่สายจ่ายกำลังไฟฟ้าของระบบปรับอากาศแต่ละชุดจะรับได้ ที่ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องปรับอากาศในตู้โหลดเซ็นเตอร์

๒. ชุดแฟนคอยล์ (Fan Coil Unit)

-ชุดแฟนคอยล์ต้องประกอบด้วยแผงคอยล์เย็น (Evaporator) พัดลมพร้อมมอเตอร์ แผงเปลือกนอก (Enclosure Panel) พร้อมฉนวนบุเพื่อป้องกันไม่ให้ไอน้ำควบแน่นบนแผงเปลือกนอกถาระบายน้ำที่ควบแน่นจากแผงคอยล์เย็น แผงกรองอากาศชั่วคราวสายไฟฟ้า และชั่วคราวสายดิน สำหรับสวิตช์ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์พัดลม อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ และอุปกรณ์ควบคุมการไหลของสารทำความเย็น (Expansion Valve หรือ CapTube) ให้มีติดไว้ที่ตัวเครื่องหรือแยกติดตั้งก็ได้ ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทไร้สาย

-แผงคอยล์เย็นเป็นแบบ Direct Expansion Coil ทำด้วยท่อทองแดงทำร่องเกลียวบนผิวภายใน (Inner Grooved) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า ๗ มิลลิเมตร จัดเรียงกันไม่น้อยกว่า ๓ แถว มีครีบริบายความร้อนทำด้วยอลูมิเนียม (Aluminum Fin) อัดติดแน่นกับท่อด้วยวิธีการจัดเรียงกันไม่น้อยกว่า ๑๖ ครีบริบายระยะ ๑ นิ้ว และผ่านการทดสอบรอยรั่วและขจัดความชื้นจากโรงงานผู้ผลิต

-พัดลมของชุดแฟนคอยล์ เป็นแบบหอยโข่ง (Centrifugal) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว ใช้กับมอเตอร์แบบขับตรง (direct Drive) สามารถปรับความเร็วได้ ๓ ระดับ ใช้กับระบบไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์


-แผงกรองอากาศมีใยสังเคราะห์สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้โดยง่าย

-อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิใช้เทอร์โมสตัทแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Thermostat) ที่สามารถปรับตั้งอุณหภูมิได้ในช่วงไม่น้อยกว่า ๑๘-๓๐°C แสดงผลเป็นดิจิตอล (ตัวเลข) พร้อมวงจรหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ เพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์เสียหายหากเกิดไฟดับ แรงดันไฟฟ้าขาดหายไป หรือคอมเพรสเซอร์หยุดทำงานวงจรหน่วงเวลาไม่ต่ำกว่า ๓ นาที จึงสามารถใช้งานคอมเพรสเซอร์ในกรณีที่ไม่มีชุดหน่วงเวลาที่ชุดคอนเดนซิ่ง

-การประกันต้องมีการรับประกันอายุการใช้งานชุดแฟนคอยล์ (Fan Coil Unit) ไม่ต่ำกว่า ๑ ปี และอุปกรณ์อื่นๆ ไม่ต่ำกว่า ๑ ปี

-ระบบท่อน้ำทิ้งให้ใช้ท่อ PVC ชนิดหนา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑/๒ นิ้ว

-TV LED ๕๐" โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) พร้อมติดตั้ง Digital TV LED ๕๐" เป็นเครื่องรับโทรทัศน์สีแสดงผลโดยใช้เทคโนโลยี LED แบบ Slim หรือดีกว่า มีขนาดจอแสดงผลไม่ต่ำกว่า ๕๐ นิ้ว ความละเอียดของจอแสดงผลไม่ต่ำกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ Pixels มุมมองภาพทั้งแนวนอนและแนวตั้งไม่น้อยกว่า ๑๗๘ องศา มีลำโพงในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ วัตต์ (RMS) จำนวน ๒ ชุด สามารถรองรับการใช้งาน Wireless LAN ได้ในตัว


โทมัส วัลด์ ทรียะ

มีระบบ Smart TV สามารถรองรับการใช้งาน Web Browser, Application เป็นอย่างน้อย มีระบบรองรับสัญญาณ Digital TV ในตัว มีช่องรับสัญญาณทีวี RF Input, HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง, USB ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง, Composite Input ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง, LAN ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง, DVI ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรตซ์ ทีวีได้รับการปกป้องจากฟ้าผ่าสูงสุดถึง ๕๐๐๐V มีอุปกรณ์จับยึด เพื่อใช้ในการติดตั้งกับฝ้าเพดานหรือผนัง ต้องมีลักษณะแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักของเครื่อง ได้ไม่น้อยกว่ารุ่นที่เสนอ ผลิตจากโลหะแข็งแรงเคลือบสารป้องกันสนิม ขาปรับระดับขึ้นลงได้ตั้งแต่ ๓๐-๔๕ เซนติเมตร และสามารถปรับองศาได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

-เครื่องขยายเสียงขนาด > = ๒๔๐ วัตต์ เครื่องขยายเสียงขนาดกำลังขับ ๒๔๐ วัตต์ Power Amplifier (๑๐๐V/๗๐V/๔) เป็นเครื่องขยายเสียง สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องผสมสัญญาณเสียงได้อย่างดี มีขนาดกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๒x๒๔๐ วัตต์ ขั้วต่อสัญญาณขาเข้าเป็นแบบ XLR (Balance) และ Phone (Unbalance) หรือ แบบ RCA สามารถเลือกใช้ได้ มีจุดต่อลำโพงแบบ ๗๐, ๑๐๐ โวลท์ เอซีและ ๔ โอห์ม ตอบสนองความถี่ในช่วง ๒๐ - ๑๐,๐๐๐ เฮิรตซ์ มีค่าความเพี้ยนน้อยกว่า ๐.๑% ที่ ๑ กิโลเฮิรตซ์ มีโวลุ่มปรับระดับสัญญาณเสียงด้านหน้าเครื่องแยกแต่ละช่อง มีวงจรป้องกัน Clip, Short Circuit, Overheat และ Overload มีสวิตช์ปิด - เปิดอยู่ด้านหน้าเครื่อง ใช้แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ เอซี, ๕๐/๖๐ เฮิรตซ์

-เครื่องเล่นแผ่นดีวีดี เครื่องเล่นแผ่น DVD สามารถเล่นแผ่น DVD/VCD/ CD/WMA/MP๓/JPEG/DivX ระบบแปลงสัญญาณภาพ ๑๐๘MHz ๑๒bit ระบบแปลงสัญญาณเสียง ๙๖kHz ๒๔bit รองรับสัญญาณเสียง Dolby Digital ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power off) ช่องต่อ USB สำหรับเล่นไฟล์เพลงและภาพยนตร์ Sound Retriever เพิ่มคุณภาพเสียงสำหรับไฟล์บีบอัด โหมดปรับ แต่งเสียงRock/POP/Live/Dance/Techno /Classic/Soft ระบบแสดงภาพ Dual Pure Cinema Progressive scan มีช่องต่อ HDMI ส่งสัญญาณภาพ ๑๐๘๐ p ใช้แรงดันไฟฟ้า ๑๑๐ - ๒๒๐ โวลท์ , ๕๐/๖๐ เฮิรตซ์ ใช้กำลังไฟฟ้า ๑๒ วัตต์

-ตู้ลำโพง ขนาด ๖.๕ นิ้ว ลำโพงแบบแวนวนผนัง ๑๕๐ วัตต์ (Speaker ๑๕๐W) เป็นลำโพงแบบแวนวนผนังชนิด ๒ ทาง Tweeter ขนาดไม่เล็กกว่า ๑ นิ้ว และ Woofer ขนาดไม่เล็กกว่า ๖.๕ นิ้ว รับขับกำลังขับสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์ ตอบสนองความถี่ในย่าน ๕๐ Hz - ๑๖ kHz หรือดีกว่า มีความต้านทาน ๔-๘ โอห์ม อุปกรณ์ติดตั้งแบบยึดติดผนัง


-ระบบสายลำโพง เป็นสายลำโพงสำหรับติดตั้งภายในอาคาร สายลำโพงสีลวดทองแดง O.D.๔ x ๘ mm. speaker cable - Red สายลำโพงผลิตจากเส้นทองแดง สายทองแดงขนาด ๔ x ๘ MM มีฉนวนหุ้มทำจากพลาสติกใส สายลำโพงเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ต่อระหว่าง Power Amplifier หรือเครื่องขยายเสียงไปยัง Loudspeaker หรือลำโพง สายลำโพงจะประกอบไปด้วยขั้วบวก(เป็นสีแดง)และขั้วลบ(เป็นสีดำ) มี Impedance ไม่น้อยกว่า ๗๕ Ohm มีค่าการลดทอนของสัญญาณความถี่ ๑MHz ไม่เกิน -๐.๕dB/๑๐๐Fft

๕. สถานที่ดำเนินงาน

อาคารโรงงานปฏิบัติการเทคโนโลยี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน

กำหนดระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาจ้าง โดยกำหนดแบ่งงวดงานเป็น ๔ งวดดังนี้


๓๔


จันทร์สวัสดิ์ ภูมิวิ

งวดงานที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ กลุ่มงานที่ ๑
ข้อ ๑.๑ งานโครงสร้างวิศวกรรม และข้อ ๑.๒ งานสถาปัตยกรรม ดังนี้

๑.๑ งานโครงสร้างวิศวกรรม

- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. ภายในและภายนอกอาคาร สำหรับวางระบบท่อน้ำ
- งานรื้อถอนเครื่องจักร
- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน
- งานรื้อถอนบานประตูเดิม พร้อมวงกบและอุปกรณ์
- งานรื้อถอนหน้าต่างบานเกล็ด
- งานรื้อถอนผนังเกล็ดระแนง
- งานรื้อถอนพื้นและผนังกระเบื้องห้องน้ำ
- งานรื้อถอนกระเบื้อง หลังคา
- งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า พร้อมสายไฟ รางไฟ โคม ปลั๊ก ของเดิม
- งานรื้อถอนระบบท่อ สุขาภิบาลของเดิม
- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ โถส้วม อ่างล้างมือ โถปัสสาวะ ฯลฯ
- งานเทพื้น ค.ส.ล.

๑.๒ งานสถาปัตยกรรม

๑.๒.๑ งานหลังคา

- มุงแผ่นหลังคาเมทัลชีทเคลือบอลูมิเนียมสีความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๔ มม. พร้อมฉนวน PU และหลังคาแบบแผ่นใส พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน ตามแบบกำหนด
- ซ่อมโครงหลังคา ทาสีกันสนิม และทาสีน้ำมัน
- ติดตั้งตาข่าย # ๑/๒" x ๑/๒"

๑.๒.๒ งานฝ้าเพดาน

- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ๙ มม. มีพอลีย ฉาบเรียบ โครงเคร่าสังกะสี
- ฝ้าชายคาระแนง ไฟเบอร์ซีเมนต์ (ภายนอก) โครงเคร่า เหล็ก ๑"x ๒"

๑.๒.๓ งานผนัง-ผิวผนัง

- งานก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น

รายละเอียดดังกล่าวแล้วเสร็จ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาจ้าง

งวดงานที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ข้อ ๑.๒ งานสถาปัตยกรรม ดังนี้

๒. งานสถาปัตยกรรม

๑.๒.๓ งานผนัง-ผิวผนัง

- งานปูกระเบื้องผนัง ๘"x๘" ห้องน้ำ
- งานฉาบปูนเรียบ


ธนพร วัฒนศิริ ๔๐

- งานผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา ๑๐ มม. กรูสองด้านโครงคร่าวเหล็ก @ ๕๐ ซม.
- คานาค้ำผนัง โครงเหล็ก ๒" x ๔" กรูติดด้วย MDF
- งานผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา ๘ มม. กรูด้านเดียวฉาบเรียบ โครงคร่าวสังกะสี
- งานผนังด้านหน้า(โครงเหล็กเชื่อมตามแบบ ช่องสี่เหลี่ยม)เหล็กแผ่นเรียบ
ด้าหนา ๔ มม.
- งานผนังกระจกใสเทมเปอร์ หนา ๑๐ มม. เจียขอบกระจกเรียบด้านต่อชน
พร้อมยาแนวซิลิโคน
- งานอลูมิเนียมคิ้วลอยเท ๒" หนา ๑.๕ มม. สีดำ ขอบรอบกระจก
- เสาเอ็น-ทับหลัง คสล. วงกบ ประตู หน้าต่าง

๑.๒.๔ งานผิวพื้น

- พื้นปูนทรายขัดมันผสมน้ำยากันซึม
- ปูพื้นลามิเนต
- งานปูกระเบื้องเซรามิค ๑๒"x๑๒" พื้นห้องน้ำ
- งานปูแผ่นทางเดิน ห้องอบด้วยความชื้น
- พื้นผิว EPOXY เคลือบพื้นคอนกรีต หนา ๒ มม. (EPOXY COATING)
- พื้นผิวทรายล้าง

รายละเอียดดังกล่าวแล้วเสร็จ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาจ้าง

งวดงานที่ ๓ เป็นเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ข้อ ๑.๒ งานสถาปัตยกรรมดังนี้

๑.๒ งานสถาปัตยกรรม

๑.๒.๖ งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์


- ประตู D๑ บานสวิงคู่
- ประตู D๒ บานสวิงคู่
- ประตู D๓ บานเลื่อนแขวนเดี่ยว พร้อมผนังกระจกติดตาย
- ประตู D๔ บานเลื่อนแขวน พร้อมผนังกระจกติดตาย
- ประตู D๕ พิวซี
- ประตู D๖ พร้อมผนังกัน บานเปิด
- หน้าต่าง บานเกล็ด ติดตายอลูมิเนียม ห้องน้ำ

๑.๒.๗ งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบกำหนด

๑.๒.๘ งานทาสี

- สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ ชนิดทาภายนอก
- สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ ชนิดทาภายใน ผนัง เพดาน
- สีทาปูนเปลือย แบบฉาบขัดมัน

พร้อมสิทธิ์ หนังสือ




๑.๒.๙ งานเบ็ดเตล็ด

- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.สำหรับอ่างล้างหน้า ผิวปูกระเบื้อง ๘" x ๘" กว้าง ๐.๖๐ ม.
- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ชัดมัน ห้องขัดเก็บงานเครื่องเงิน
- รางม่านอลูมิเนียม
- ราวกันตกสเตนเลส Dia. ๒" + ลูกกรงสเตนเลส
- งานป้ายตกแต่ง ปรับภูมิทัศน์ฯ ตามแบบที่กำหนด

๑.๓ งานระบบสุขาภิบาล

งานเดินท่อน้ำดี

งานเดินท่อน้ำเสีย , น้ำทิ้ง

งานเดินท่อระบบอื่นๆ

-ท่อระบายอากาศ

-งานเชื่อม ท่อระบบใหม่ พร้อมทดสอบระบบ

-งานขุดวางถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไม่มีระบบอัดอากาศขนาด ๒๐๐๐ ลิตร พร้อมฐาน ค.ส.ล.

๑.๔ งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร

๑.๔.๑ งานระบบไฟฟ้า

-ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๕๐ A ๒๔ ช่อง

-โคมไฟ หลอดไฟ ๑x๑๘ วัตต์ หลอด LED T๘

-โคมไฟ ดาวไลน์ติดลอย ๑x๑๒ วัตต์ หลอดLED ๑๒ วัตต์

-โคมไฟ สปอร์ตไลน์ หลอด LED ๑๐๐ วัตต์

-โคมไฟ ดาวไลน์ หลอด HALOGEN MR๑๖ LED ๑๒ โวลท์ ๕ วัตต์ แบบฝังฝ้า

-โคมไฟกริ่งติดหัวเสา หลอด LED ๑๒ วัตต์

-สวิตซ์ไฟฟ้าเปิดปิด อัตโนมัติ

-สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว

-ปลั๊กไฟเต้าเสียบคู่ แบบมีกราวด์

-Ground Rod

-สายไฟฟ้า, ท่อร้อยสายไฟฟ้า

-Accessories

-Track LightหลอดHALOGEN MR๑๖ ๑๒V. ๕W. x ๔สำหรับส่องเฉพาะจุด

-EMERGENCY LIGHT ๒ x ๙ w LED LAMP

-EXIT LIGHT TYPE ๑

๑.๕ งานระบบปรับอากาศ

-เดินสายไฟร้อยท่อพัดลม

-เดินสายไฟร้อยท่อ สำหรับเครื่องปรับอากาศ

ชื่อนักวัด ๗๗๖๖

๔๒

-ชุดพัดลมระบายอากาศ ๖ นิ้ว

-CIRCUIT BREAKER ๓๐A ๑ P ใช้ภายนอก ชนิดกันน้ำ

รายละเอียดดังกล่าวแล้วเสร็จ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาจ้าง

งวดงานที่ ๔ เป็นเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ กลุ่มงานที่ ๒
ข้อ ๒.๑ งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสิ่งทำ และหมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ ดังนี้

๒.๑ งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสิ่งทำ

๒.๑.๑ ห้องจัดแสดงกลาง/อบรมสัมมนา

- B๑ กล่องชั้นวางโชว์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๘๐๐x๔๐๐x๑๒๐๐
- B๒ กล่องชั้นวางโชว์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๘๐๐x๔๐๐x๑๑๐๐
- B๓ กล่องชั้นวางโชว์ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๘๐๐x๔๐๐x๗๕
- E๑ ชั้นวางติดผนัง ขนาด ๔๐x๘๐ ซม.หนา ๔ ซม. ความสูงตามทึ่ออกแบบ
- B๔ กล่องชั้นวางโชว์ลอยตัวขนาด ๒๐๐๐x๔๐๐x๑๑๐
- B๕ กล่องชั้นวางโชว์ลอยตัวขนาด ๑๒๐๐x๑๒๐๐x๖๐๐ เล่นระดับสูงต่ำ
- B๖ กล่องชั้นวางโชว์ลอยตัวขนาด ๑๒๐๐x๖๐๐x๔๐๐ เล่นระดับสูงต่ำ
- B๗ กล่องชั้นวางโชว์ ลอยตัว ขนาด ๖๐๐x๖๐๐x๓๐๐ เล่นระดับสูงต่ำ
- D๑ กล่องชั้นวางโชว์ Window Display
- งานตกแต่งลายฉลุลายพลาสวูด๑๕ มม. DESIGNER หรือหน่วยงานกำหนด

๒.๑.๒ ห้องทำเครื่องเงิน

- F๑ โต๊ะทำงานทาสุมก ๐.๘๐ x ๒.๔๐ x ๐.๗๕ ม. ๑ ตัว พร้อมเก้าอี้ ๐.๔๕ x ๐.๔๕ x ๐.๘๕ ม. ๓ ตัว
- F๒ โต๊ะทำงานทาร์ก ๑.๒๐ x ๒.๔๐ x ๐.๗๕ ม. ๑ ตัว พร้อมเก้าอี้ ๐.๔๕ x ๐.๔๕ x ๐.๘๕ ม. ๖ ตัว
- F๓ ตู้เก็บของ ๐.๖๐ x ๑.๑๐ x ๒.๒๐ ม. ๑ ตัว
- F๔ ชั้นวางของ ๐.๕๐ x ๓.๐๐ x ๒.๐๐ ม. ๑ ตัว
- F๕ ชั้นวางของในห้องอบด้วยความชื้น ๐.๕๐ x ๔.๐๐ x ๒.๕๐ ม. ๑ ตัว

๒.๑.๓ ห้องสาริต


- F๖ โต๊ะทำงานเพนท์ ปิดทอง ขุดลาย ตัดเปลือกไขขนาด ๐.๘๐ x ๒.๒๐ x ๐.๗๕ ม. มีลิ้นชัก และกุญแจล็อก พร้อมเก้าอี้ ๐.๔๕ x ๐.๔๕ x ๐.๘๕ ม ๓ ตัว

ส่วนที่ ๒ หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

๒.๒ งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

- เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ชนิดติดผนัง ๙,๐๐๐ BTU
- เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ชนิดติดผนัง ๒๐,๐๐๐ BTU
- TV LED ๕๐"


ธนพรสิทธิ์ ทรัพย์ทวี


๔๓

- เครื่องขยายเสียงขนาด > = ๒๕๐ วัตต์
- เครื่องเล่นแผ่นดีวีดี
- ลำโพง ขนาด ๖.๕ นิ้ว
- ระบบสายลำโพง

รายละเอียดดังกล่าวแล้วเสร็จ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาจ้าง

๗. วงเงินในการจัดจ้าง


งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน ๓,๕๔๑,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)


๘. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑
๑๕๘ ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.๐๕๓-๒๔๕๓๖๑-๒ โทรสาร ๐๕๓-๒๔๘๓๑๕

ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสุกกิจ ชัยเมืองเลน)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายบุญสม ชาญธานีวัฒน์)
นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชำนาญการ

ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายชนม์สวัสดิ์ คุณรังษี)
ผู้สอนเครื่องเงิน เครื่องเงิน และเครื่องถม ช ๒

ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายทศพล ชนะนนท์)
สถาบันกปฏิบัติกร

